

MEMORIA DE ACTUACION PARA AUTORIZACION DE VERTIDO A RED DE SANEAMIENTO.

EMPLAZAMIENTO:

PARQUE INDUSTRIAL PRIMORES
C/ ELECTRICISTAS Nº 16 y Nº 31– LA MOJONERA
(ALMERIA).

PETICIONARIO:

RECICLADOS EJIDO, S.L.
AVD/ BULEVAR Nº181 1º-A
EL EJIDO (ALMERIA).
C.I.F.: B 04.376.315

AUTORES:

D.ABRAHAM VALERA JIMENEZ / D.JOSE ALVARO LOPEZ DIAZ
Ingenieros. T. Industriales

100-1217

PROYECTO REDACTADO SEGÚN NORMA UNE 157 001



INGENIERÍA – PROYECTOS
Polg.Ind. La Juaida C/ Sierra de Atalaya nº30, oficina-1.
Viator–Almeria-. www.tecomed.com.
Email: abraham@tecomed.com

II. 0. 1. - HOJA DE IDENTIFICACIÓN.

MEMORIA DE ACTUACION PARA AUTORIZACION DE VERTIDO A RED DE SANEAMIENTO.

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 100-1217.

EMPLAZAMIENTO:

PARQUE INDUSTRIAL PRIMORES
C/ ELECTRICISTAS Nº 16 y Nº 31– LA MOJONERA (ALMERIA).

PETICIONARIO:

RECICLADOS EJIDO, S.L.
AVD/ BULEVAR Nº181 1º-A
EL EJIDO (ALMERIA).
C.I.F.: B 04.376.315

AUTORES DEL PROYECTO:

D. ABRAHAM VALERA JIMENEZ - D. JOSÉ ÁLVARO LÓPEZ DÍAZ.
INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES.

DIRECCIÓN PROFESIONAL:

TECOMED, TECNICOS CONSULTORES DEL MEDITERRANEO S.C.A.
POLG.IND.LA JUAIDA C/ SIERRA ATALAYA Nº30
04240, VIATOR (ALMERIA)
TLF/FAX: 950.62.21.58. E-mail: abraham@tecomed.com.

I. 1. – OBJETO y ANTECEDENTES.

Se redacta del presente, memoria técnica, a petición de la entidad antes indicada en la hoja de identificación, teniendo por objeto efectuar una descripción general las actuaciones a realizar en la red de saneamiento para autorización de vertido a red saneamiento.

En análisis recientes acometidos por HIDRALIA en la red de saneamiento, de las naves sito en Polg. Ind. PRIMORES C/ Electricistas nº16 y nº31 de La Mojonera, se han detectado vertidos a corregir, partículas sólidas de polietileno y aceites, por lo que se pretende proponer medidas correctoras.

I.2. - TERRENOS Y EDIFICIOS

Emplazamiento urbanístico.

Las naves que nos ocupa están situadas en el Parque Industrial Primores, C/ Electricistas Nº16 y 31 - La Mojonera (Almería).

Características del edificio y su entorno.

Se trata de dos naves industriales de forma rectangular con superficies construida, NAVE-A **661,36 m²** y patio posterior de **92,14 m²** y NAVE-B **733,65 m²** y patio posterior de **100,19 m²**.

Las naves lindan a ambos lados con naves industriales, siendo la estructura independiente en NAVE-B y compartida en NAVE-A.

II. - ACTUACIONES.

En la NAVE-A esta dedicada al almacenaje de polietileno en granza, se han detectado partículas solidad del mismos en la red saneamiento, la NAVE -B se dedica a la fabricación por inyección de cajas de polietileno, se ha detectado aceites en la red de saneamiento .

Se aporta documentación gráfica de las actuaciones propuestas para su autorización.

NAVE-A, se instalará en el imbornal existente lamina de filtro geotextil tipo DRENATURA FLEXSTOM, posteriormente a este imbornal se ejecutara una arqueta registrable revestida también con el filtro geotextil tipo DRENATURA FLEXSTOM, tamizando de esta manera el flujo de aguas de saneamiento.



NAVE-B, previo a la acometida de saneamiento se instalará una arqueta separadores de grasas, siendo registrable para que gestor autorizado retire los residuos generados. Para evitar derrames a la red de saneamiento los aceites y lubricantes existentes se almacenara en cubetos que recogerá los posibles derrames y goteos, siendo estos retirados también por gestor autorizado.

CAPACIDAD	FORMATO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA
100 lts.	Rectangular	662 mm.	450 mm.	520 mm.
200 lts.	Rectangular	995 mm.	650 mm.	490 mm.
300 lts.	Rectangular	1180 mm.	750 mm.	495 mm.
500 lts.	Rectangular	1355 mm.	915 mm.	620 mm.
1150 lts.	Rectangular	1580 mm.	1210 mm.	770 mm.
2000 lts.	Cilindrico		1495 mm.	1470 mm.
3700 lts.	Cilindrico		2035 mm.	1270 mm.

SITUACIÓN	CAPACIDAD	FORMATO	TUBERIA	CAUDAL
PREVIA FOSA	100 lts.	Rectangular	110 mm.	0.5 lts./sg
UNIFAMILIAR	200 lts.	Rectangular	110 mm.	0.7 lts./sg



Detalle de separador de grasas.




Capacidad de retención	260 litros
Peso que soporta	800kg
Medidas	1320 x 1320 x H270 mm
Material	Poliétileno
Color	Verde
Rejilla	Sí
Material rejilla	Poliétileno

BANDEJA ANTIGOTEÓ Y CUBETO DE RETENCIÓN

III. CONCLUSIONES.

Con lo anteriormente expuesto, lo descrito y lo reseñado en los planos se considera haber dado los suficientes detalles, quedando en condiciones de cumplir los requisitos exigidos para su autorización.

Almería, Marzo del 2.021.
LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES




D. Abraham Valera Jiménez
Colegiado 921




D. José Álvaro López Díaz.
Colegiado 827



CAPACIDAD	FORMATO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA
100 lts.	Rectangular	662 mm.	450 mm.	520 mm.
200 lts.	Rectangular	995 mm.	650 mm.	490 mm.
300 lts.	Rectangular	1180 mm.	750 mm.	495 mm.
500 lts.	Rectangular	1355 mm.	915 mm.	620 mm.
1150 lts.	Rectangular	1580 mm.	1210 mm.	770 mm.
2000 lts.	Cilindrico		1495 mm.	1470 mm.
3700 lts.	Cilindrico		2035 mm.	1270 mm.

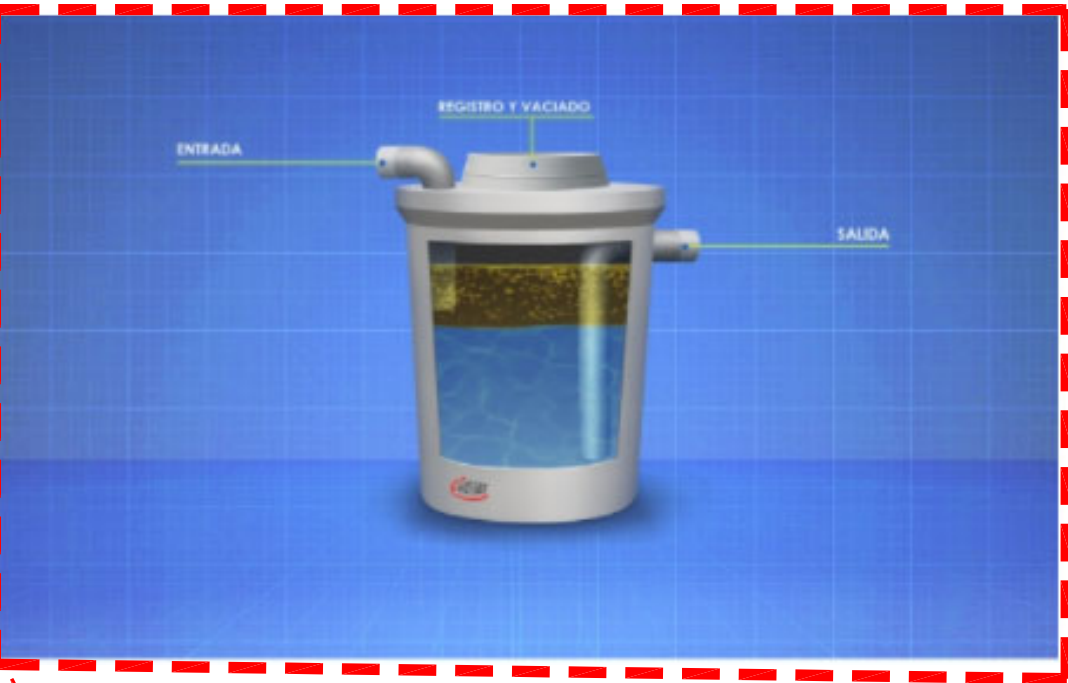

SEPARADOR DE GRASAS

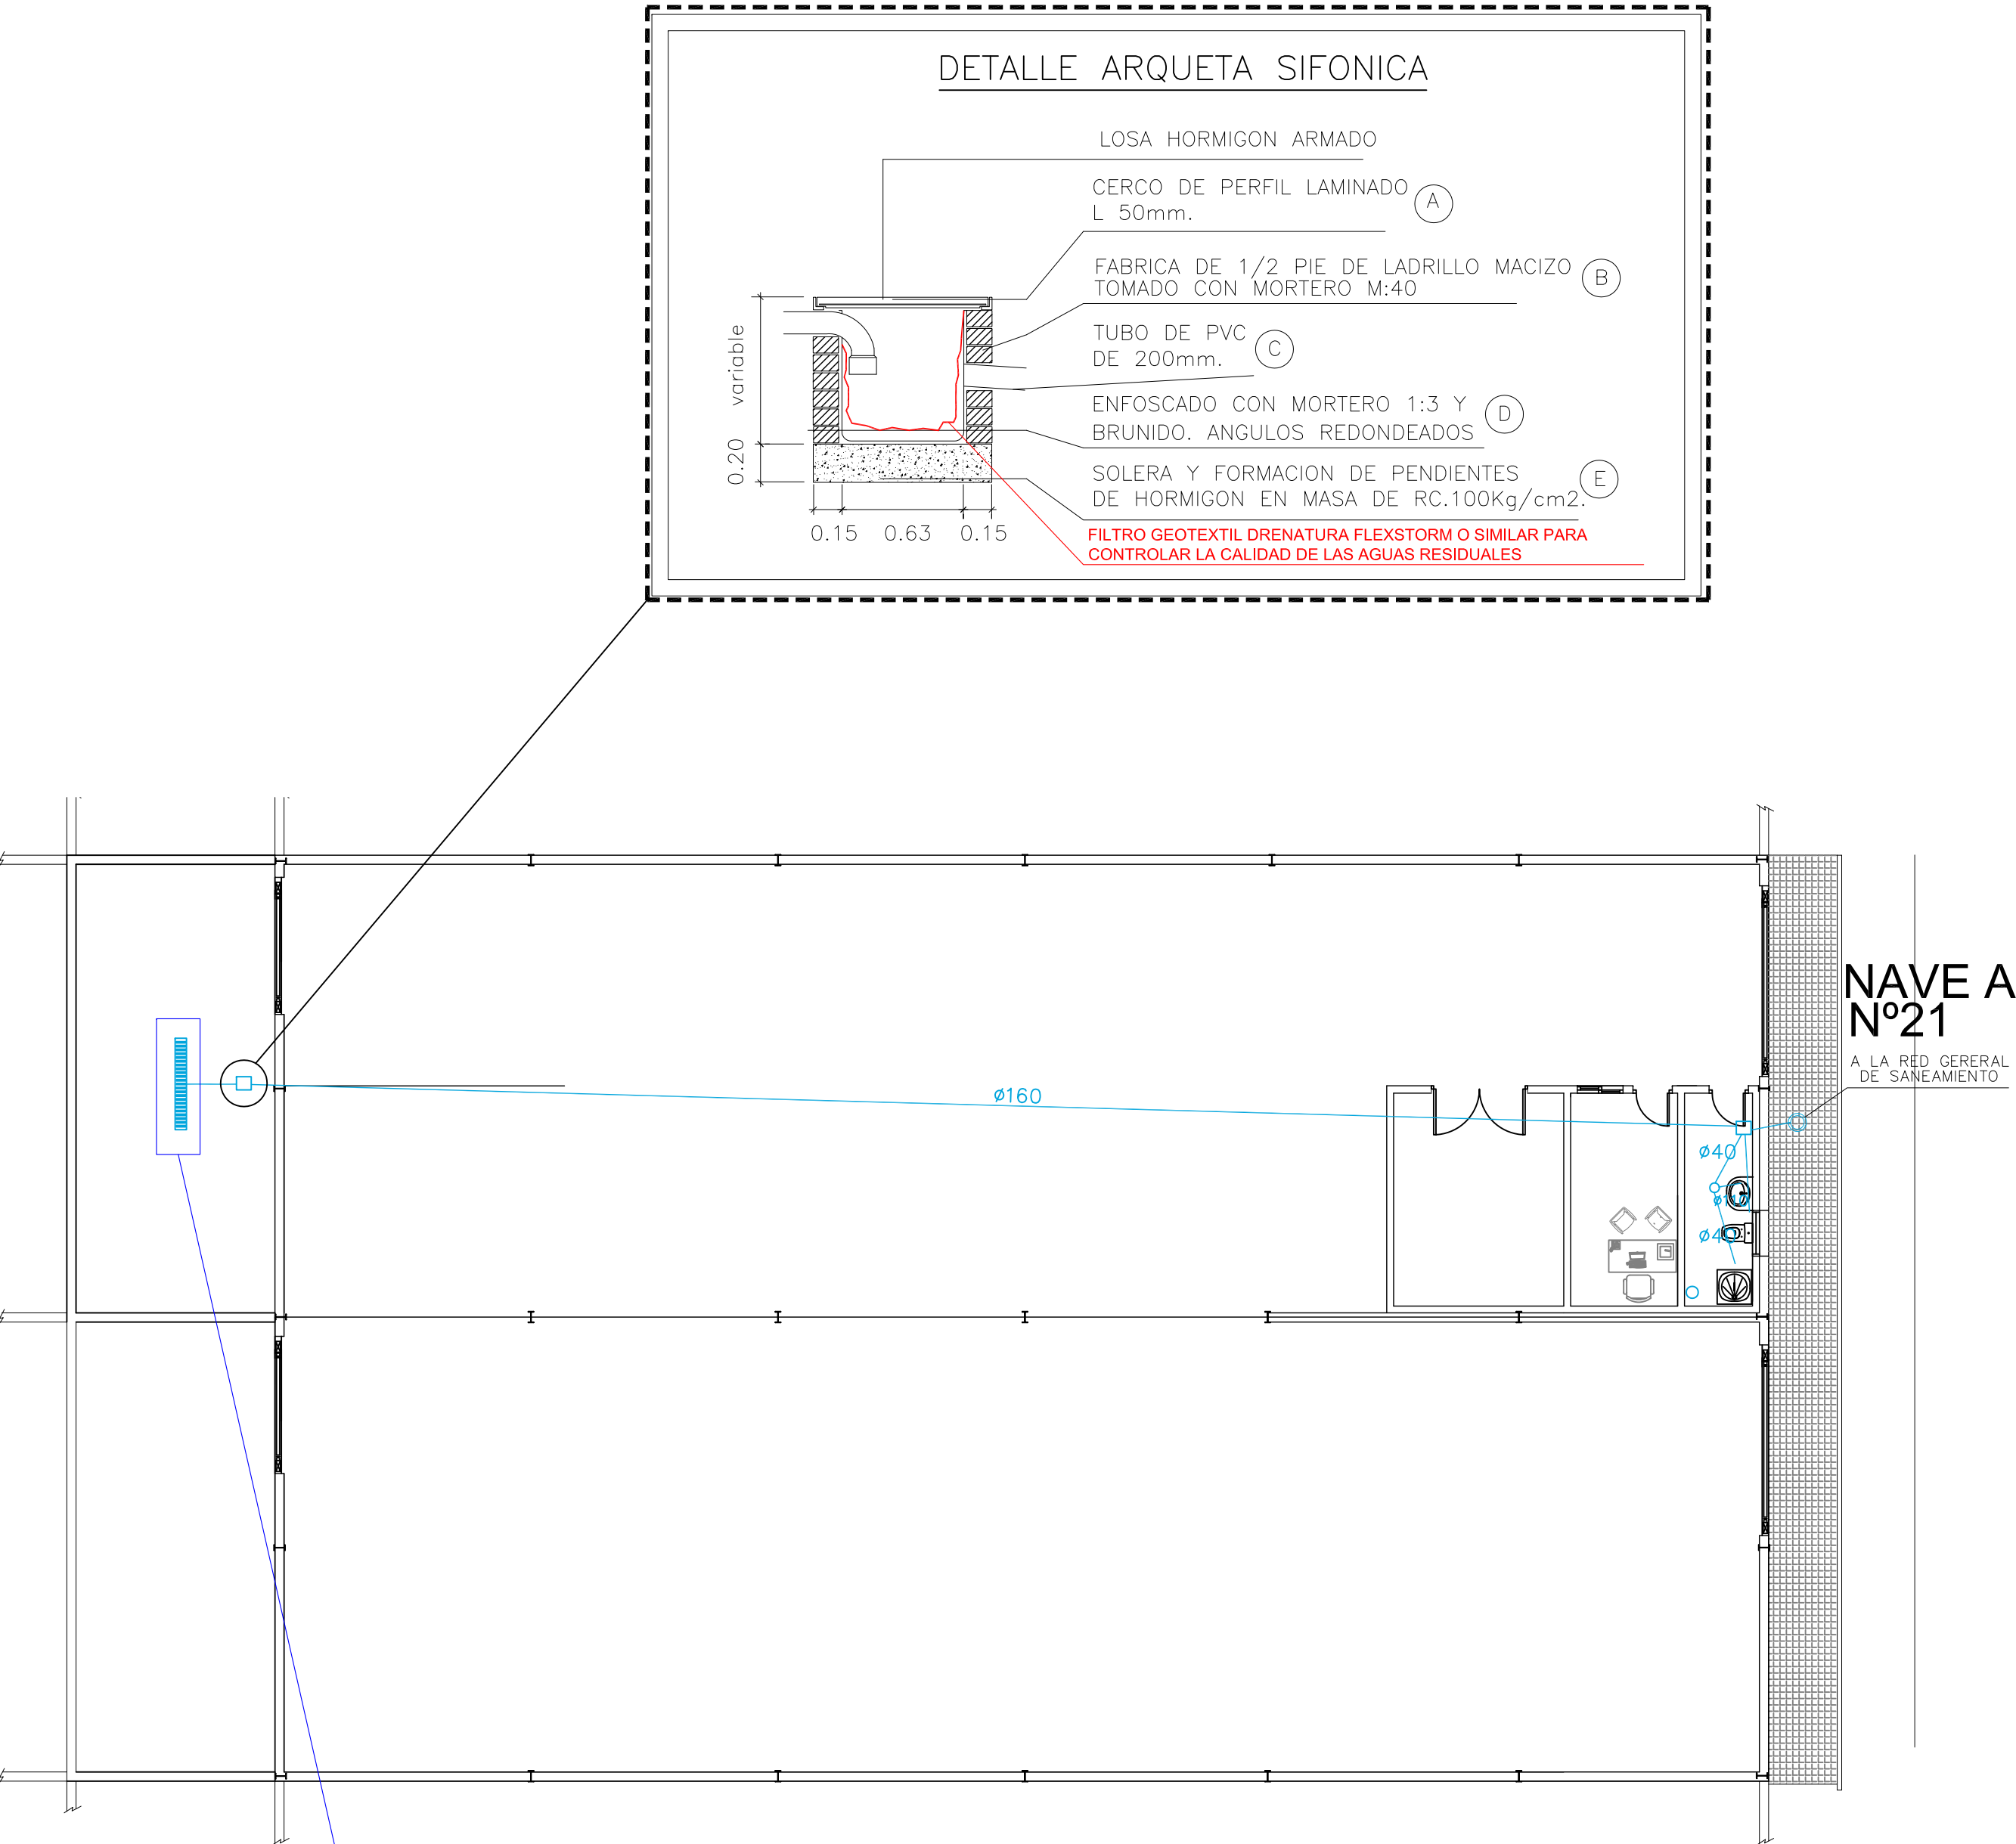

C/ ELECTRICISTAS

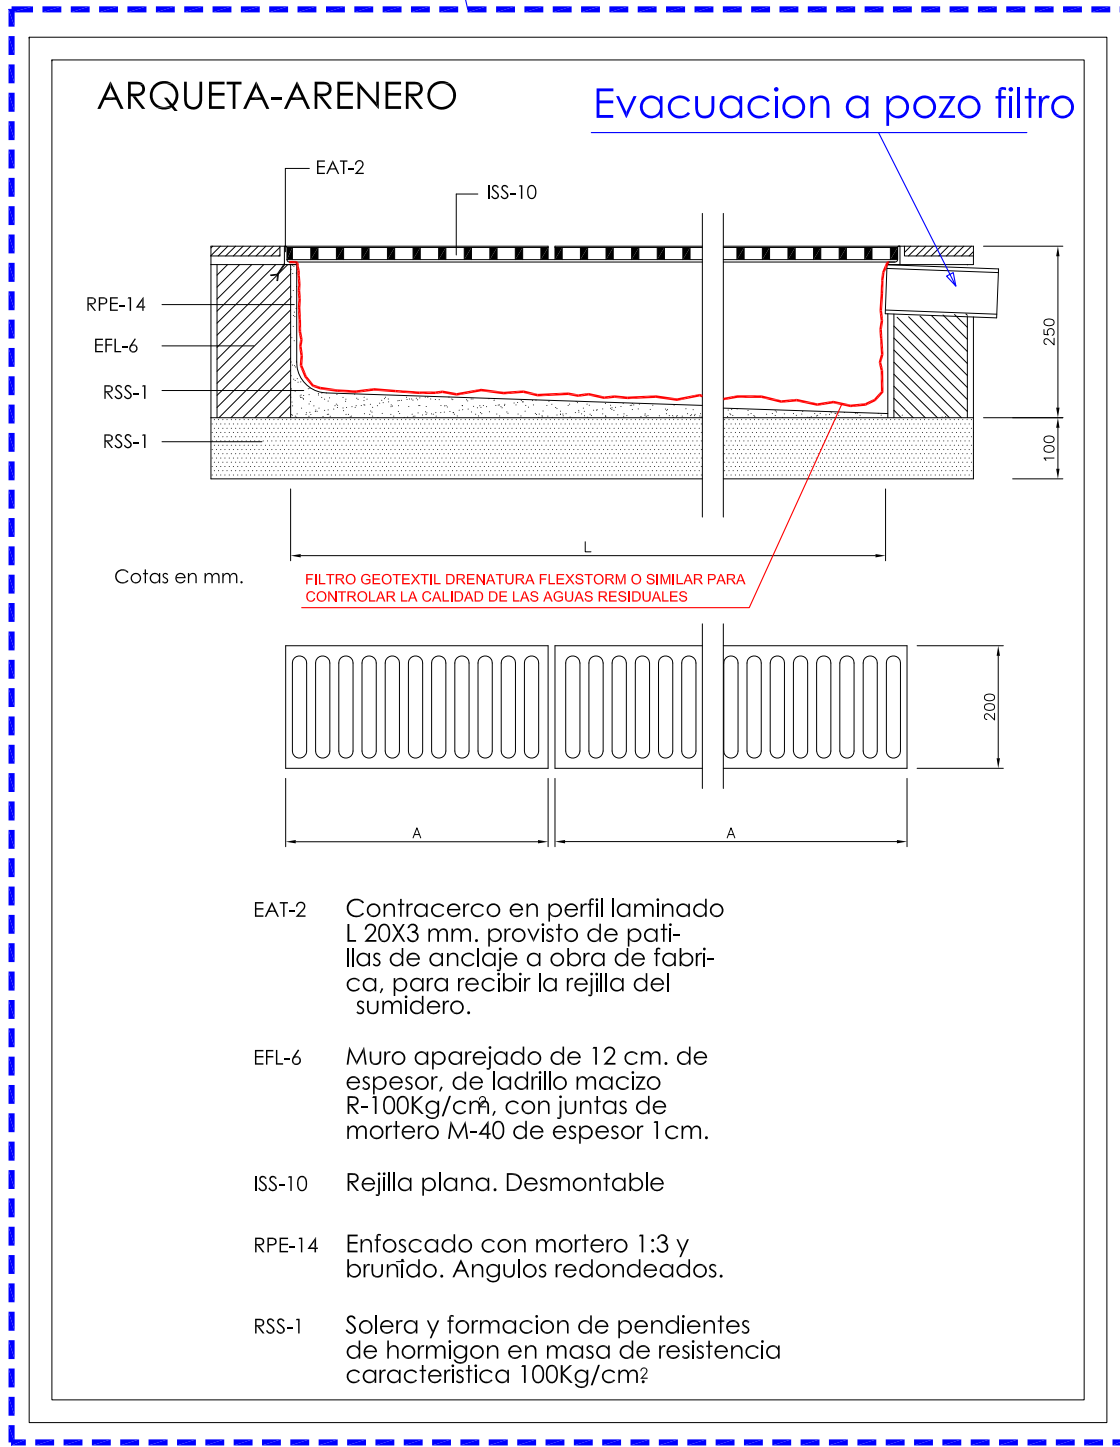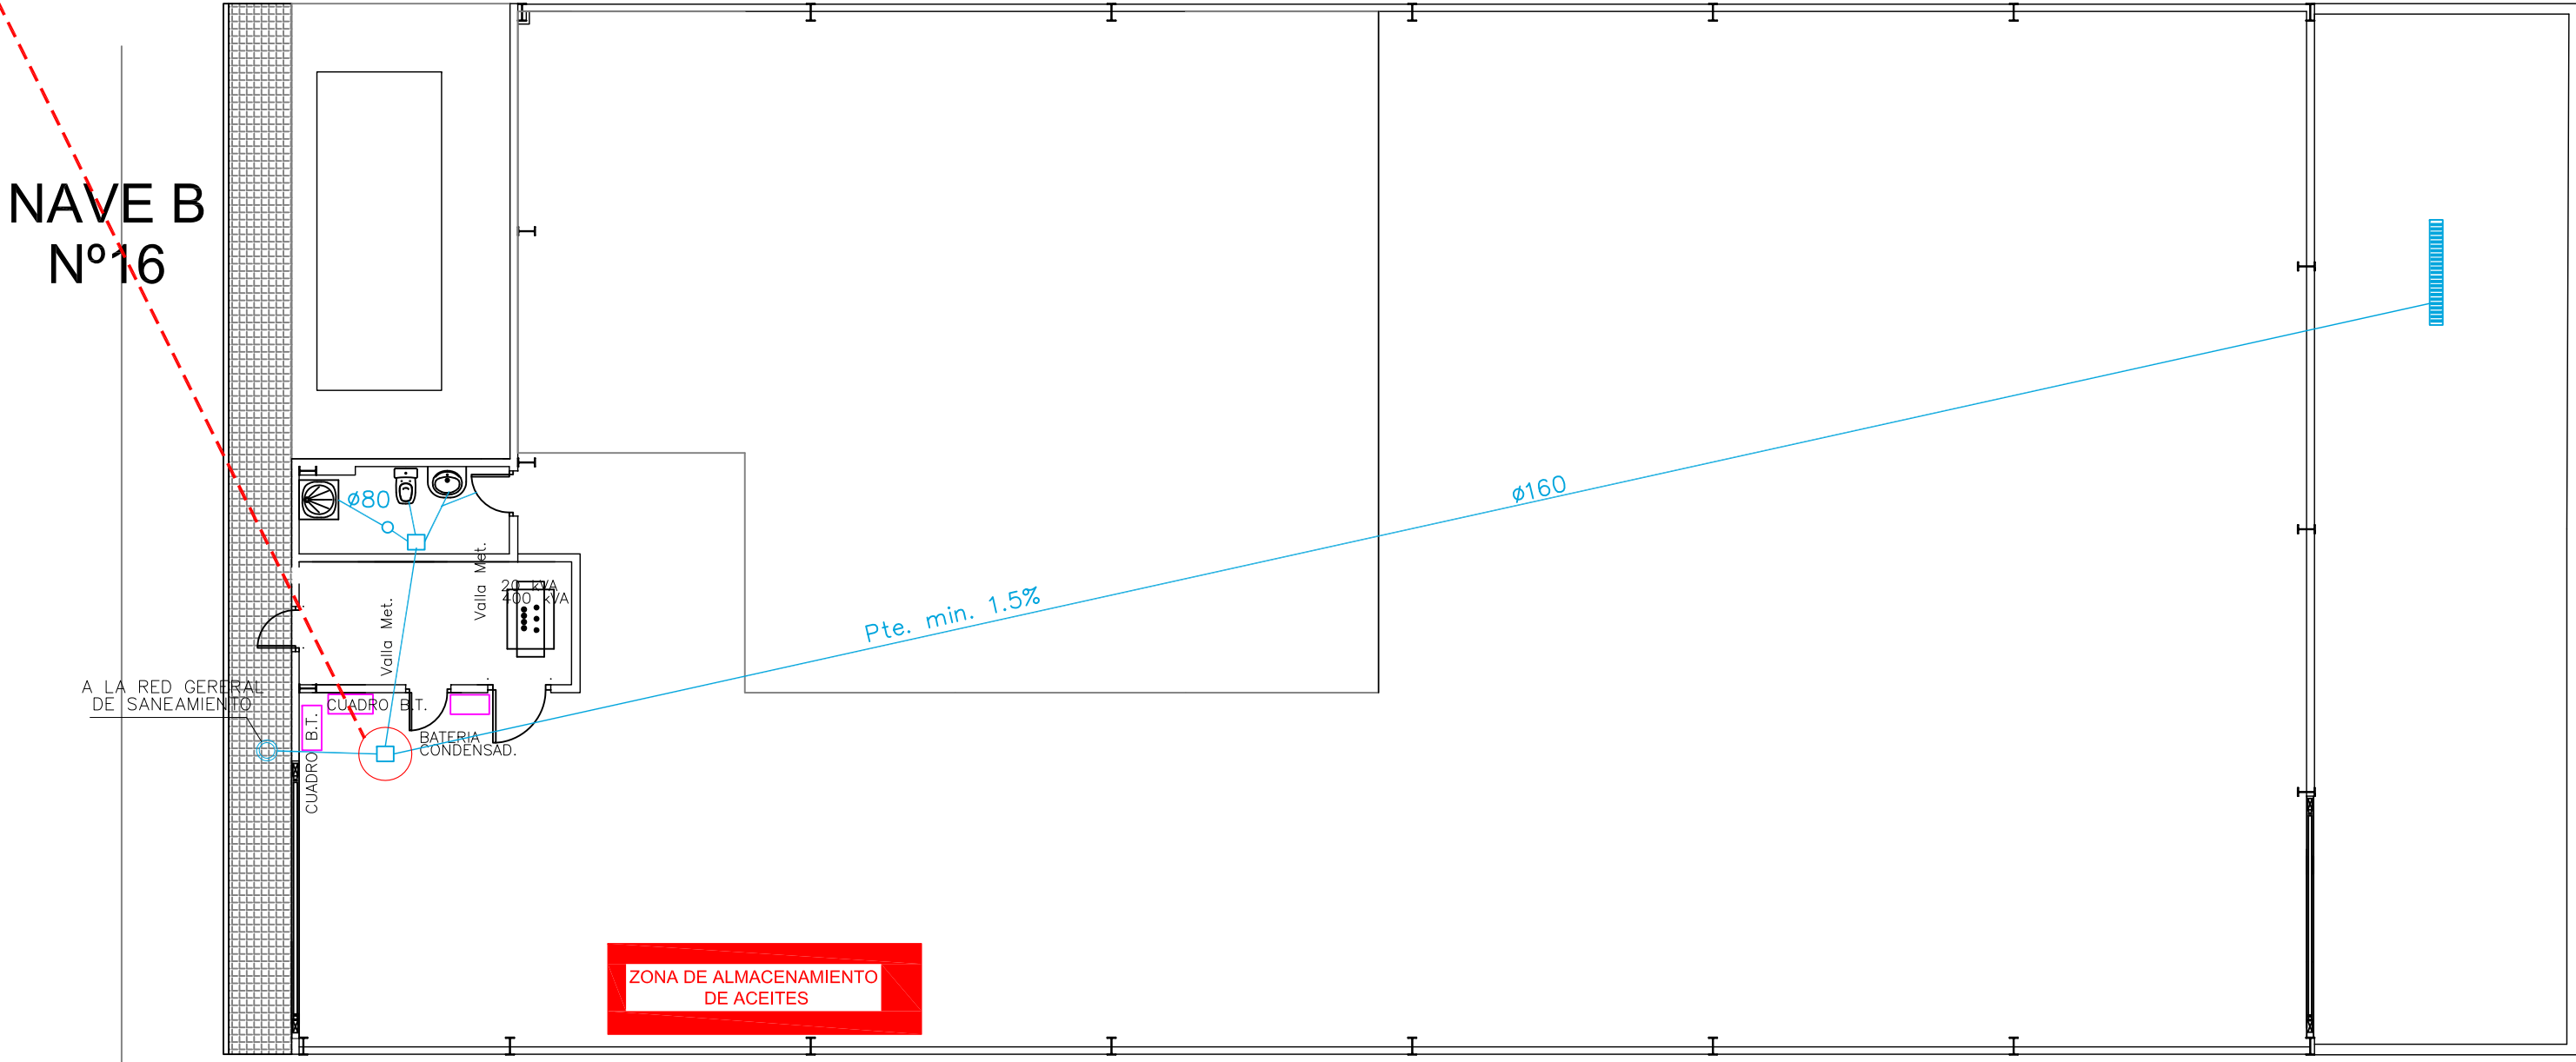

FILTRO GEOTEXTIL, TIPO DRENATURA FLEXSTORM



BANDEJA ANTIGOTEO Y CUBETO DE RETENCIÓN

Capacidad de retención	260 litros
Peso que soporta	800kg
Medidas	1320 x 1320 x H270 mm
Material	Polietileno
Color	Verde
Rejilla	Sí
Material rejilla	Polietileno

HOJA DE CONTROL DE FIRMAS

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería ha realizado este visado administrativo siguiendo los procedimientos de los Sistemas de Gestión de Calidad UNE- EN ISO 9001 y Medioambiental UNE-EN ISO 14001, comprobándose los siguientes puntos:

- 1. El Ingeniero está Colegiado.
- 2. El Ingeniero tiene la titulación declarada.
- 3. No consta que el Ingeniero haya sido inhabilitado profesionalmente, ni judicialmente.
- 4. El Ingeniero ha declarado que tiene seguro de responsabilidad civil profesional.
- 5. El Ingeniero ha declarado estar dado de alta para el ejercicio de la profesión.
- 6. La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable.

FIRMA INSTITUCIÓN

FIRMA INSTITUCIÓN

VERIFICADOR: La validez puede COMPROBARSE en la web <http://verificador.coital.es>

COLEGIADOS

Nombre

Nombre

Colegio

Colegio

Número Colegiado

Número Colegiado

Nombre

Nombre

Colegio

Colegio

Número Colegiado

Número Colegiado