

INFORME EPISODIO DE LLUVIA 02-03/09/2023

Hidralia, ante previsión de lluvia proporcionada por los dispositivos existentes de predicción y vigilancia meteorológica, procede a la activación del **“Plan de Emergencia Ante Lluvias Intensas”**, para reducir el riesgo de inundaciones en la vía pública.


Dicho plan establece la **estructura organizativa** y los **procedimientos de actuación, identificando los medios y recursos** disponibles, de manera que se pueda tener una respuesta lo más eficaz y rápida posible, minimizando los daños y garantizando la protección de la población.

El presente documento tiene por objeto informar sobre los episodios de lluvia de la noche del día 02 de Septiembre en el municipio de Roquetas de Mar.

1. REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS:

El episodio de lluvia registrado en el pluviómetro ubicado en Playa Serena, registró lluvia intermitente desde las 20:00h hasta las 6:00h con un pico de 29,9 l/h a las 21:00.

La mayor parte de la misma se concentró en Roquetas Centro y la Urbanización.

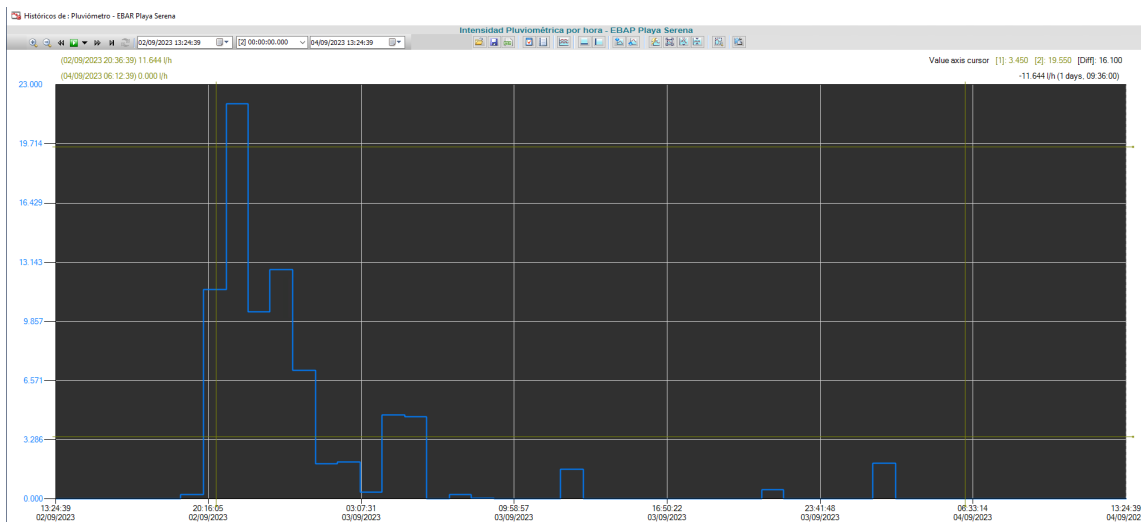

La previsión de lluvia estuvo generando email de alerta desde el jueves día 31.

2. INCIDENCIAS EN VÍA PÚBLICA:

- Las principales incidencias por levantamiento de tapas, causa de sobrecargas de los colectores de saneamiento, se concentraron principalmente en Carlos III a la altura de Iglesia, Camping, Camino de Torres, chiringuito el Torero, calle Puente, Avda. La Aduana y Faro Sabinal.

- Desbordamiento del colector de Vúcar antes de la llegada a la EDAR de Roquetas de Mar.
- El Paseo Marítimo de Aguadulce volvió a quedar anegado de agua, no obstante no se recibieron incidencias relevantes por filtraciones en las viviendas.



- Obturaciones/fugas alcantarillado (AVISOS CX AVERÍAS):

Motivo	Fecha registro	Dirección
Tapa (ausente o rota)	03/09/2023 19:18:55	AV CURRO ROMERO PROLONGACIÓN, HACIA EL CEMENTERIO
Fuga alcantarillado	03/09/2023 19:10:53	CL MAURITANIA (AGUADULCE), 33
Obstrucciones imbornal	03/09/2023 18:09:50	AV DE MOTRIL (ROQUETAS DE MAR), 53
Fuga alcantarillado	03/09/2023 12:44:19	CAPUCHINA,30 -BJ
Fuga alcantarillado	03/09/2023 12:39:50	CL POSADAS 5 (ROQUETAS DE MAR)
Fuga alcantarillado	03/09/2023 10:33:40	LOS BAJOS 5-BJ
Malos olores	03/09/2023 09:22:27	MAXIMO CUERVO 13-BAJO
Fuga alcantarillado	03/09/2023 09:11:42	LAS LADERAS 10-BJ
Filtración	03/09/2023 09:00:25	CL ISIS (ROQUETAS DE MAR) num. 1
Obstrucciones imbornal	02/09/2023 23:14:07	CL PADRE MENDEZ (ROQUETAS DE MAR) 29
Fuga alcantarillado	02/09/2023 22:30:39	CL ROCIO JURADO (AGUADULCE)CL GUADALEQUE
Fuga alcantarillado	02/09/2023 20:18:14	CL TRAFALGAR (ROQUETAS DE MAR) 2 "LAS MARINAS"
Fuga alcantarillado	02/09/2023 15:20:33	ALEMANIA 74
Malos olores	02/09/2023 09:29:56	CL MOJACAR (AGUADULCE) ALTURA C/ ALHAMILLA
Fuga alcantarillado	02/09/2023 06:42:56	AV DE LAS MARINAS (ROQUETAS DE MAR) 174

En todos los casos el personal del Servicio de Aguas intervino para restablecer, en el menor tiempo posible, las condiciones anteriores al episodio de lluvia en las zonas afectadas.

3. INCIDENCIAS EN EBAR:

- **EBAR LAS ACACIAS:** Obstrucción de 3 bombas por toallitas.
- **EBAR ESPIRITUALIDAD:** Obstrucción de 1 bomba por toallitas.
- **EBAR MARIOPARK:** Obstrucción de 1 bomba por toallitas.
- **EBAR ROMANILLA:** Obstrucción de 1 bomba por toallitas.
- **EBAR LA VELA:** Obstrucción de 1 bomba por toallitas.
- **EBAR ANTONIO MACHADO:** Obstrucción de 1 bomba por toallitas.
- **EBAR CÁDIZ:** Obstrucción de 1 bomba por toallitas.
- **EBAR PASEO DEL GOLF:** Obstrucción de 1 bomba por toallitas.

4. TANQUES DE TORMENTA:

- Arranque por nivel bombas 1, 2 y 3 del Tanque de Tormentas El Sabinal sobre las 20:00h.
- Arranque por nivel bomba 1 del Tanque de Tormentas Los Baños sobre las 21:00h.
- Arranque por nivel de la bomba 1 del Tanque de Tormentas Playa Serena sobre las 20:45h.
- El Tanque de Tormentas de Las Marinas, se vació de forma preventiva la noche del viernes (foto adjunta), sobre las 1:00h de la madrugada, durante el episodio de lluvia se puso en marcha únicamente la bomba 3 a las 23:30h.




5. DURACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ALIVIOS EPISODIO DE LLUVIA (SEMANA 21/03):

- EBAR ANTONIO MACHADO:
Volumen aliviado: 708 m3




HIDRALIA, Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A.


A-41461856
Avda. Roquetas de Mar, 180
04740 Roquetas de Mar (Almería)
Telf. 950 325 320 - 950 338 164

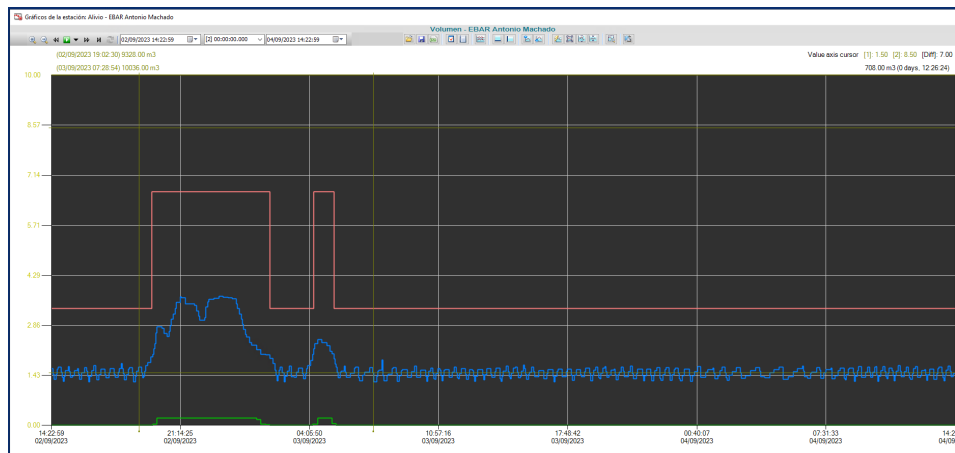

- EBAR LAS ACACIAS:
Volumen aliviado: 2.670 m³

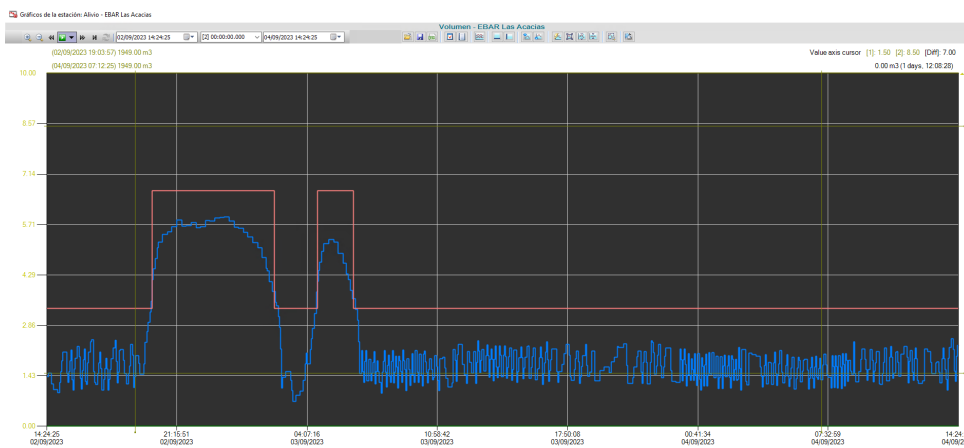

- EBAR LAS SALINAS:
Volumen aliviado: 2.251 m³

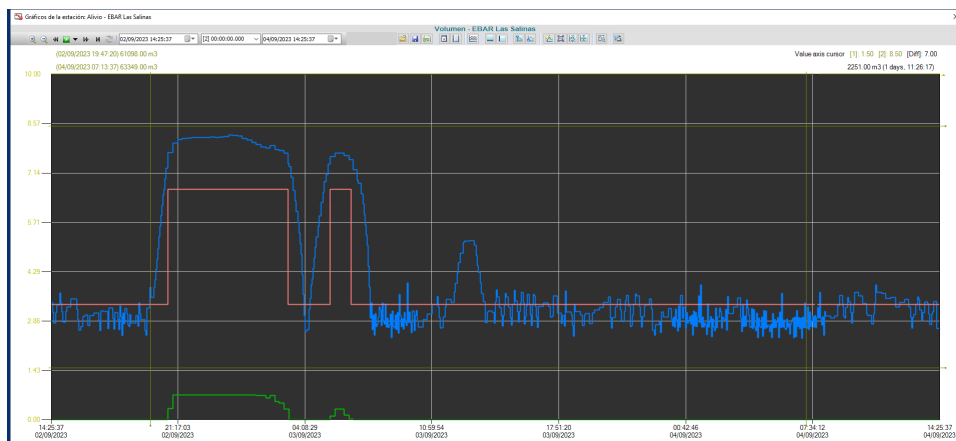


- EBAR LOS BAÑOS:

Volumen aliviado: 17.955 m³



- LA VENTILLA:

Volumen aliviado: 2.623 m³

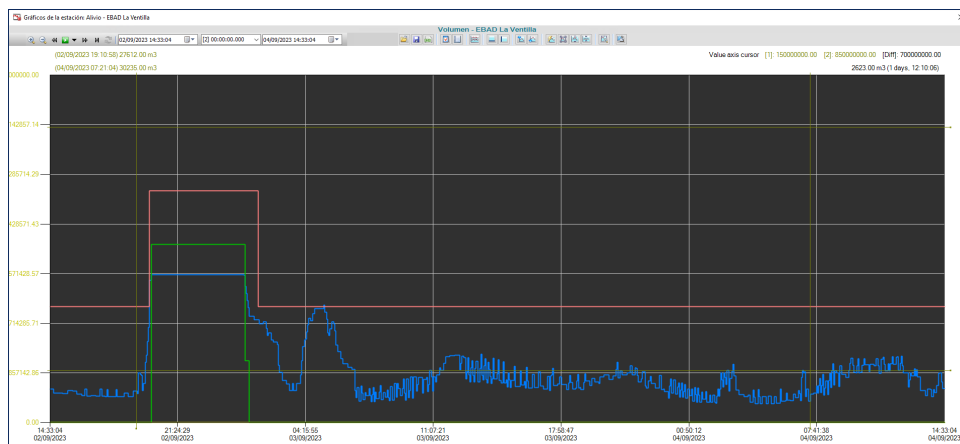

6. MEDIOS EMPLEADOS (26/03/2022):

- Técnicos de Hidralia, para coordinación y supervisión de las actuaciones.
- Capataces y subcapataces.
- Personal de saneamiento de Hidralia de guardia.
- 1 camión pluma.
- Un electromecánico de Hidralia, para actuaciones en EBAR.
- 3 brigadas de empresa colaboradora.
- Camiones CIS para desobstrucciones de redes.

HIDRALIA

Alicia Piñero Navarro
Jefa Distribución