

INFORME EPISODIO DE LLUVIA 17-19/01/2024


Hidralia, ante previsión de lluvia proporcionada por los dispositivos existentes de predicción y vigilancia meteorológica, procede a la activación del **“Plan de Emergencia Ante Lluvias Intensas”**, para reducir el riesgo de inundaciones en la vía pública.

Dicho plan establece la **estructura organizativa** y los **procedimientos de actuación, identificando los medios y recursos** disponibles, de manera que se pueda tener una respuesta lo más eficaz y rápida posible, minimizando los daños y garantizando la protección de la población.

El presente documento tiene por objeto informar sobre los episodios de lluvia de los días 17 y 19 de enero en el municipio de Roquetas de Mar.

1. REGISTROS PLUVIOMÉTRICOS:

El episodio de lluvia registrado en el pluviómetro ubicado en Playa Serena, presentó picos de 3,4 l/h a las 10:30 del 17/01/2023 y de 3,14 l/h y 4,2 l/h a las 16:30 y 20:30 del 19/10/2023 respectivamente.

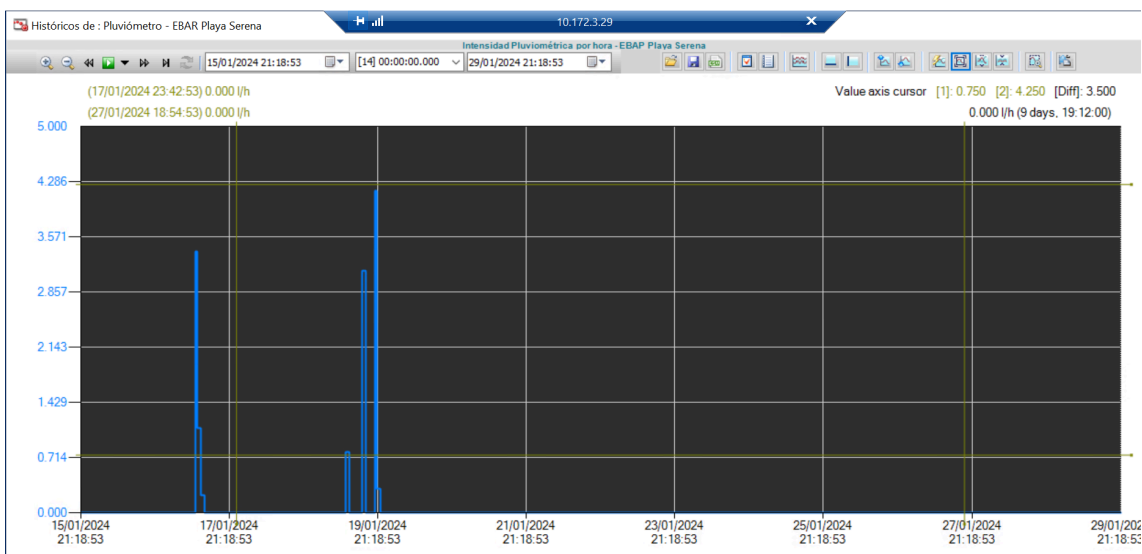

2. INCIDENCIAS EN VÍA PÚBLICA:

- Las principales incidencias por levantamiento de tapas, causa de sobrecargas de los colectores de saneamiento, se concentraron principalmente en Camino de Torres, Carretera de La Mojonera y Calle Marconi.
- Se produjeron filtraciones en calle Enrique Granados a causa de obturaciones del colector de alcantarillado por raíces y en calle José Ojeda.

- Obturaciones/fugas alcantarillado (AVISOS CX AVERÍAS):

Motivo	Fecha registro	Dirección
Fuga alcantarillado	19/01/2024 21:34:43	TEXAS,11 -BJ
Fuga alcantarillado	19/01/2024 20:45:35	CL OLMO (EL PARADOR DE LAS HORTICHUELAS), 18
Fuga alcantarillado	19/01/2024 20:14:33	CL ENRIQUE GRANADOS (AGUADULCE) ALTURA Nº 80
Fuga alcantarillado	19/01/2024 17:37:10	CL CETTI MERIEM (AGUADULCE), 9
Fuga alcantarillado	19/01/2024 14:55:51	AV.DE LAS MARINAS 170-LOCAL
Obstrucciones imbornal	19/01/2024 14:26:49	CL LUCENA (ROQUETAS DE MAR) 22
Fuga alcantarillado	19/01/2024 13:39:02	CL JOAQUIN RODRIGO (AGUADULCE) / 10
Fuga alcantarillado	19/01/2024 11:38:50	CL GARCILASO DE LA VEGA (EL PARADOR DE LAS HORTICHUELAS) 12
Fuga alcantarillado	19/01/2024 11:20:35	CL MOLINERO (ROQUETAS DE MAR) 15
Fuga alcantarillado	19/01/2024 08:58:29	PL TORRE BAHIA (AGUADULCE) / A LA ALTURA DEL 1
Filtración	17/01/2024 15:42:37	PS.DEL MAR 3-D
Filtración	17/01/2024 15:29:12	LUARCA 6-BAJO
Fuga alcantarillado	17/01/2024 13:53:16	PASEO DEL MAR, 3
Fuga alcantarillado	17/01/2024 12:57:42	NARCISO YEPES,34 -BJ
Fuga alcantarillado	17/01/2024 12:26:51	NARCISO YEPES,34 -BJ
Fuga alcantarillado	17/01/2024 11:10:27	PS.DE LOS BAÑOS 7-LOCAL
Fuga alcantarillado	17/01/2024 10:49:23	CL RAFAEL CABESTANY CON SOROLLA
Obstrucciones imbornal	17/01/2024 10:32:30	PS DEL GOLF (AGUADULCE) 5
Obstrucciones imbornal	17/01/2024 07:38:03	PS MARITIMO (AGUADULCE) 75

En todos los casos el personal del Servicio de Aguas intervino para restablecer, en el menor tiempo posible, las condiciones anteriores al episodio de lluvia en las zonas afectadas.

3. INCIDENCIAS EN EBAR:

- **EBAR ROMANILLA:** Obstrucción de 2 bombas por toallitas.
- **EBAR CÁDIZ:** Obstrucción de 2 bombas por toallitas.
- **EBAR PUERTO DEPORTIVO AGUADULCE:** Obstrucción de 2 bombas por toallitas.


4. TANQUES DE TORMENTA:

- Arranque por nivel bomba 2 del Tanque de Tormentas El Sabinal sobre las 10:30h del 17/01/2023.
- Arranque por nivel bomba 3 del Tanque de Tormentas Los Baños sobre las 16:50h del 19/01/2023.
- El Tanque de Tormentas de Las Marinas se comenzó a vaciar de forma preventiva la mañana del 17/01/2023 a la red de alcantarillado, durante el episodio no fue necesario su arranque.

5. DURACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ALIVIOS EPISODIO DE LLUVIA:

- EBAR ANTONIO MACHADO:

Volumen aliviado: 191 m3

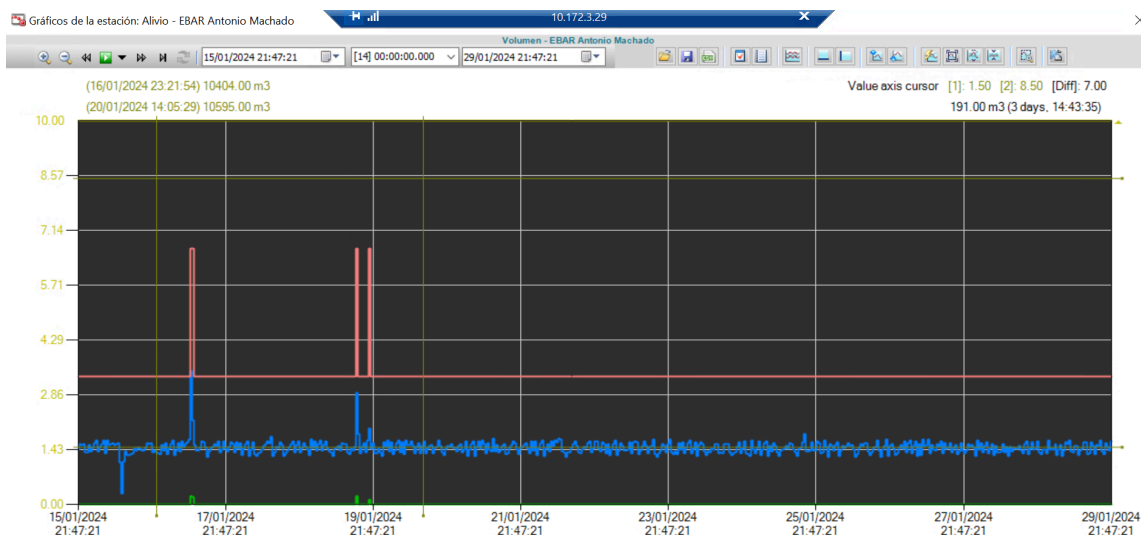

- EBAR PUERTO DEPORTIVO AGUADULCE:


Volumen aliviado: 149 m3






- EBAR LAS SALINAS:

Volumen aliviado: 510 m3

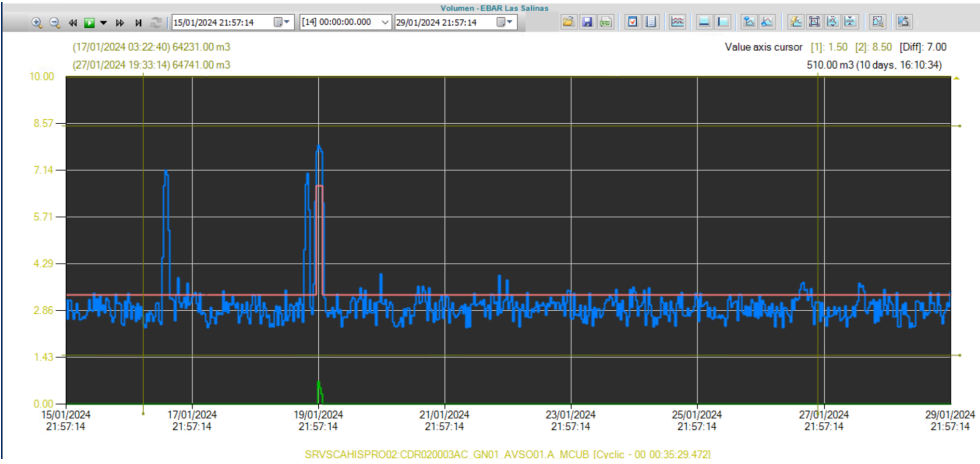


- EBAR LOS BAÑOS:

Volumen aliviado: 17.359 m3

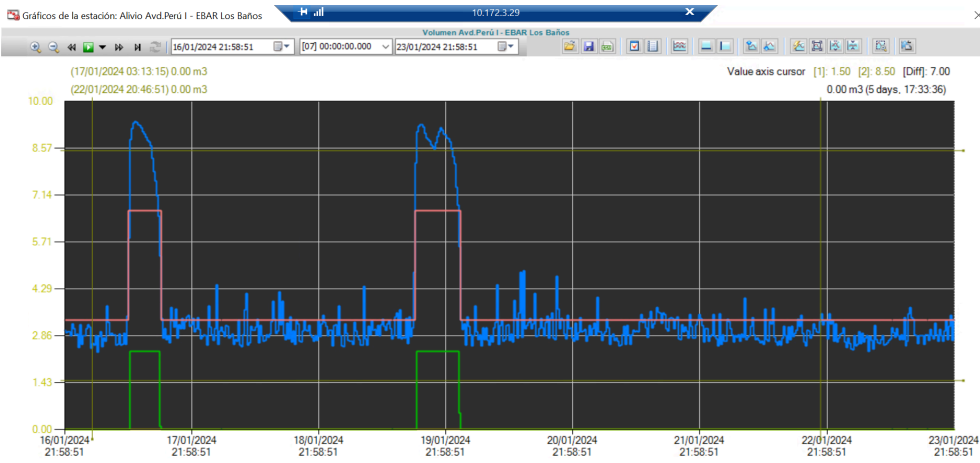

- LAS ACACIAS:

Volumen aliviado: 628 m3

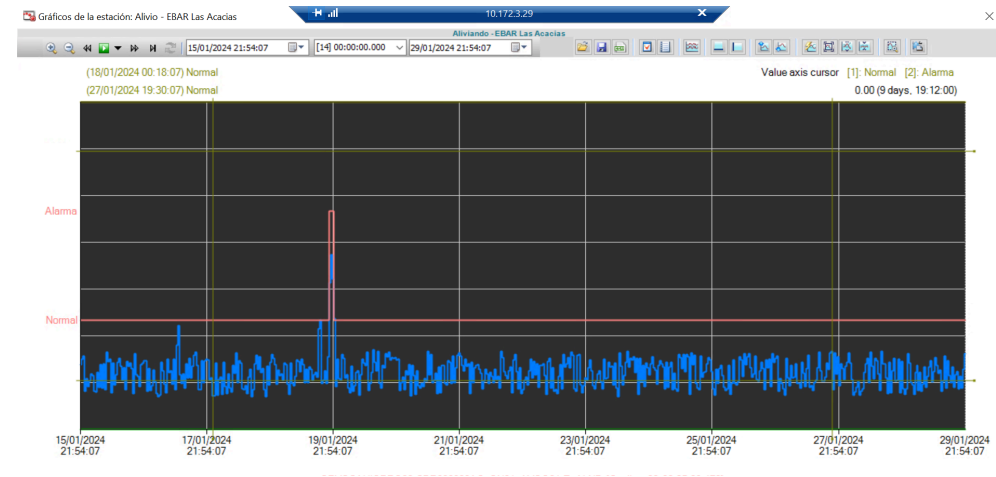

6. MEDIOS EMPLEADOS:

- Técnicos de Hidralia, para coordinación y supervisión de las actuaciones.
- Capataces y subcapataces.
- Personal de saneamiento de Hidralia de guardia.
- 1 camión pluma.
- Un electromecánico de Hidralia, para actuaciones en EBAR.
- 2 brigadas de empresa colaboradora.
- Camiones CIS para desobstrucciones de redes.



HIDRALIA

Alicia Piñero Navarro
Jefa Distribución