

ILMO. PRESIDENTE
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL
CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO
EN EL PONIENTE ALMERIENSE

El Ejido, 11 de Diciembre de 2024

ASUNTO: Solicitud de autorización de vertido de MARBROER, S.L.

Estimado Sr.

Remitimos a continuación informe sobre la solicitud de autorización de vertidos de MARBROER, S.L. para El Ejido.

1. DATOS DEL SOLICITANTE:

Titular: **MARBROER, S.L.**

CIF: B-0407942.

Dirección: Polígono Industrial La Redonda, C/ XII, Nª 39, Sta Mª del Águila– 04.710–
El Ejido (Almería)

2. TIPIFICACIÓN DEL VERTIDO: ASIMILABLE A DOMÉSTICO

Según el artículo 7 de la ORDENANZA DE VERTIDOS A LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL PONIENTE ALMERIENSE, publicada en B.O.P. de Almería nº 127, en adelante la ORDENANZA,

Esta entidad dispone únicamente de baños conectados a la red de desagües de residuales, además de no utilizar agua en su proceso productivo o de lavado.

Consecuentemente, se tipifica el agua como asimilable a doméstico, al cumplir las características de este tipo de vertido y adjuntar la declaración responsable de no verter sustancias no autorizadas.

3. DOCUMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS:

- Declaración responsable de no verter sustancias no autorizadas a la red de saneamiento.
- Localización del punto de vertido.

Vista la documentación recibida y de conformidad con la ORDENANZA, Depuración Poniente Almeriense U.T.E. informa **FAVORABLEMENTE** a la clasificación como asimilable a urbano de la empresa **MARBROER, S.L.**

Se adjunta documentación presentada por la empresa.

Atentamente

Pedro Pardo Alonso
Jefe de Servicio

Desde que se notifica en la entidad la intención de tomar muestras al vertido hasta su toma no pueden transcurrir más de quince minutos, momento a partir del cual se tomará la muestra, si el equipo de muestreo lo considera oportuno, aún sin presencia del representante de la entidad, lo que deberá hacerse constar en el acta.

c) Se invitará al representante de la empresa a estar presente durante el tiempo que dure el muestreo.

d) Se identificará el punto o puntos de toma de muestras.

e) Se describirán las características generales del vertido o vertidos. Se tomarán fotografías y otro tipo de imágenes sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de secreto industrial, comercial, o LOPD.

f) Cada toma de muestras se hará como mínimo por duplicado, ofreciéndose esta última al representante de la entidad, para que pueda realizar análisis contradictorio.

* La toma de muestras se realizará mediante utensilio enjuagado previamente en la misma agua a muestrear.

* Se tomará muestra en recipiente integrador donde se procederá a su homogeneización y división en tantas submuestras idénticas como fuere necesario.

* Se ofrecerá una muestra al interesado para la realización de análisis contradictorio.

g) Si en el momento de la toma de muestras no se produce ningún vertido por tratarse de un vertido intermitente, puede captarse una muestra donde el personal encargado de tomarla lo considere oportuno para su representatividad, siendo responsabilidad de la entidad afectada la presentación de la documentación necesaria que garantice que el agua residual se vierte en las condiciones establecidas en su autorización y de conformidad con la presente Ordenanza.

Las operaciones significativas realizadas deberán constar en acta, que deberá ser firmada, al menos, por el representante de la empresa afectada y por el del equipo de toma de muestras. Si el representante de la empresa se negara a firmar el acta, deberá de constar en la misma.

Con independencia del momento o punto de la toma de muestras, las mismas deberán ser analizadas en un período inferior a 24 horas, o ser conservadas adecuadamente para la realización posterior de dicho análisis.

ANEXO 10

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Yo, D/ D^a PEDRO CORRAL GOMEZ con D.N.I. núm 13.298.767.Y en nombre propio o en representación de MARBAUER SL en calle XII nº 39 y C.P. 04710 de la población STA M^o DEL AGÜILA, y con código C.N.A.E. 4681, correspondiente al epígrafe COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y INSTRUMENTOS AGRICOLAS

Con puntos de vertido situados en:

C/XII nº 39 EN POLIGONO INDUSTRIAL LA REDONDA DE STA M^o DEL AGÜILA ALBUZAR

DECLARO QUE:

- No contienen ninguna de las sustancias que se enumeran en el Anexo 1 de la vigente ordenanza del Consorcio (sustancias prohibidas):

- 1.- Mezclas explosivas.
- 2.- Residuos sólidos viscosos.
- 3.- Materias colorantes.
- 4.- Residuos corrosivos.

5.1 Acenafteno	5.2 Acrilonitrilo	5.3 Acroleína (Acrolín)	5.4 Aldrina (Aldrín)
5.5 Antimonio y compuestos	5.6 Asbestos	5.7 Benceno	5.8 Bencidina
5.9 Berilio y compuestos	5.10 Carbono, tetracloruro	5.11 Clordán (Chlordane)	5.12 Clorobenceno
5.13 Cloroetano	5.14 Clorofenoles	5.15 Cloroformo	5.16 Cloronaftaleno
5.17 Cobalto y compuestos	5.18 Dibenzofuranos policlorados	5.19 Diclodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT)	5.20 Diclوروبencenos
5.21 Diclوروبencidina	5.22 Diclороtilenos	5.23 2, 4-Diclороfenol	5.24 Diclороpropano
5.25 Diclороpropeno	5.26 Dieldrina (Dieldrin)	5.27 2, 4-Dimetilfenoles o Xilenoles	5.28 Dinitrotolueno
5.29 Endosulfán y metabolitos	5.30 Endrina (Endrin) y metabolitos	5.31 Eteres Halogenados	5.32 Etilbenceno
5.33 Fluoranteno	5.34 Flatados de éteres	5.35 Halometanos	5.36 Heptacloro y metabolitos
5.37 Hexaclorobenceno (HCB)	5.38 Hexaclorobutadieno (HCBDD)	5.39 Hexaclorociclohexano (HTB, HCCH, HCH, HBT)	5.40 Hexaclorociclopentadieno
5.41 Hidrazobenceno (Diphenylhydrazine)	5.42 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)	5.43 Isoforona (Isophorone)	5.44 Molibdeno y compuestos
5.45 Naftaleno	5.46 Nitrobenzeno	5.47 Nitrosaminas	5.48 Pentaclorofenol (PCP)
5.49 Policlorados, bifenilos (PBC's)	5.50 Policlorados trifenilos (PCT's)	5.51 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-r-dioxina (TCDD)	5.52 Tetracloroetileno
5.53 Talio y compuestos	5.54 Teluro y compuestos	5.55 Titanio y compuestos	5.56 Tolueno
5.57 Toxafeno	5.58 Tricloroetileno	5.59 Uranio y compuestos	5.60 Vanadio y compuestos
5.61 Vinilo, cloruro de	5.62 Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos, identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana.		

6.- Residuos que produzcan gases nocivos (monóxido de carbono, cloro, cianhídrico).

7.-Radiactividad.

- Los vertidos no superan los valores máximos admitidos en la vigente ordenanza del Consorcio (Anexo 2), las cuales se indican a continuación:

PARÁMETROS	UNIDADES	VALORES	PARÁMETROS	UNIDADES	VALORES
pH inferior	mg/l	6	Aluminio	mg/l	20
pH superior	mg/l	9,5	Arsénico	mg/l	1
Sólidos sedimentables	mg/l	10	Bario	mg/l	20
Sólidos en suspensión	mg/l	500	Boro	mg/l	2
DBO5	mg/l	500	Cadmio	mg/l	0,5
DQO	mg/l	1500	Cinc	mg/l	5
Temperatura máxima	°C	45	Cobre	mg/l	3
Temperatura mínima	°C	10	Cromo VI	mg/l	0,5
Nitrógeno total	mg/l	100	Cromo total	mg/l	1
Nitrógeno oxidado	mg/l	40	Estañio	mg/l	2
Conductividad	microS/cm	3000	Hierro	mg/l	10
Aceites y grasas	mg/l	100	Manganeso	mg/l	2
Aceites minerales	mg/l	50	Mercurio	mg/l	0,1
			Níquel	mg/l	4

PARÁMETROS	UNIDADES	VALORES
Plomo	mg/l	1
Selenio	mg/l	1
Cianuros	mg/l	1
Cobalto	mg/l	0,2
Cloruros	mg/l	1500
Detergentes	mg/l	6
Fenoles	mg/l	5
Fluoruros	mg/l	9
Fosfatos	mg/l	100
Fosforo total	mg/l	15
Plata	mg/l	0,1
Sulfatos	mg/l	1500
Sulfuros	mg/l	5
Toxicidad	equitox/m3	25

En... STA. M^a AGUILA..... a 11 de FEBRERO..... de 2022

Fdo:.....

PEDRO CORRAL GOMEZ

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Roquetas de Mar, a 2 de agosto de 2021.
EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO, Gabriel Amat Ayllón.

MARBROER, S.L.
Pol. Ind. La Redonda, C/ XII, n.º 39
34710 Sta. M.^a del Águila (Almería)

EXPEDIENTE FPLAS/01/EJ/010

A. IDENTIFICACIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL SUJETO PASIVO

Nombre y apellidos o razón social: MARBROER S.L.		NIF: B04070942
Dirección: Polígono Industrial la Redonda, Calle XII nº 39		
CP: 04170	Población: Santa Mª del Águila	Provincia: Almería
Persona de contacto: Pedro Corral		Cargo: Administrador

1. DATOS DE LA ACTIVIDAD

1.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD

C/I/PZ: Polígono Industrial la Redonda, Calle XII, nº 39		
Actividad principal: Fabricación de sistemas de riego por goteo		
Actividad secundaria:		
Teléfono: 955606401	Fax:	Email: perdrocorral@marbroer.com
CNAE: 4661	Epígrafe IAE:	Nº Trabajadores: 7

1.2 MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS

Descripción	Cantidad anual
-------------	----------------

1.3 PRINCIPALES PRODUCTOS ACABADOS

Descripción	Cantidad anual
-------------	----------------

1.4 REGIMEN ESTACIONAL DE LA ACTIVIDAD DEL ESTACIONAMIENTO

OBSERVACION: Se indica el nivel de producción utilizando los siguientes colores:

N	Período de producción normal
M	Período de producción máxima
B	Período de producción baja
S	Período sin producción
N/D	Período de producción no determinado

MESES DEL AÑO

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DÍAS DE LA SEMANA

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

HORARIO

8:00 - 19:00

2. DESGLOSE DEL CONSUMO DE AGUA

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Nº Poliza	Diámetro del contador (mm)	Caudal (m3/año)
Caudal Total (m3/año) (1)		

AGUAS CONTINENTALES QUE SI TIENEN CONTADOR

Pozo o Captac. Sup.	Nº Concesión	Nº Contador	Diam. contad. (mm)	Caudal (m3/año)	Nº hras. día
Caudal Total (m3/año) (2)				0	

AGUAS CONTINENTALES QUE NO TIENEN CONTADOR

Pozo o Captac. Sup.	Nº Concesión	Diam.Tub. (mm)	Poten.Inst. (Kw)	Profun.Asp. (m)	Altura (m)	Nº hras. día
---------------------	--------------	----------------	------------------	-----------------	------------	--------------


OTROS

Descripción	Caudal (m3/año)
Caudal Total (m3/año) (3)	0


TOTALES

Caudal total ANUAL (m3) (1+2+3)


3. DIAGRAMA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN. DIAGRAMA DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA

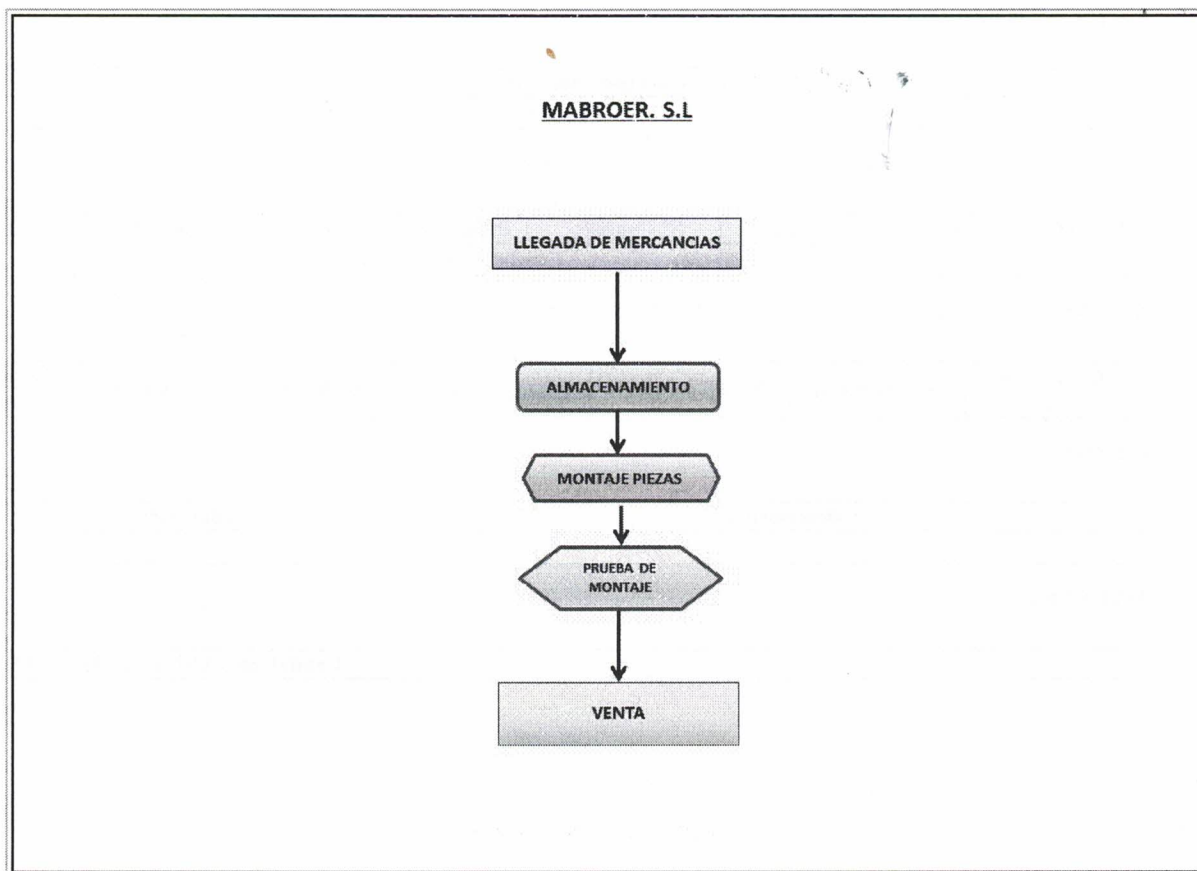

4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL AGUA PARA CADA USO

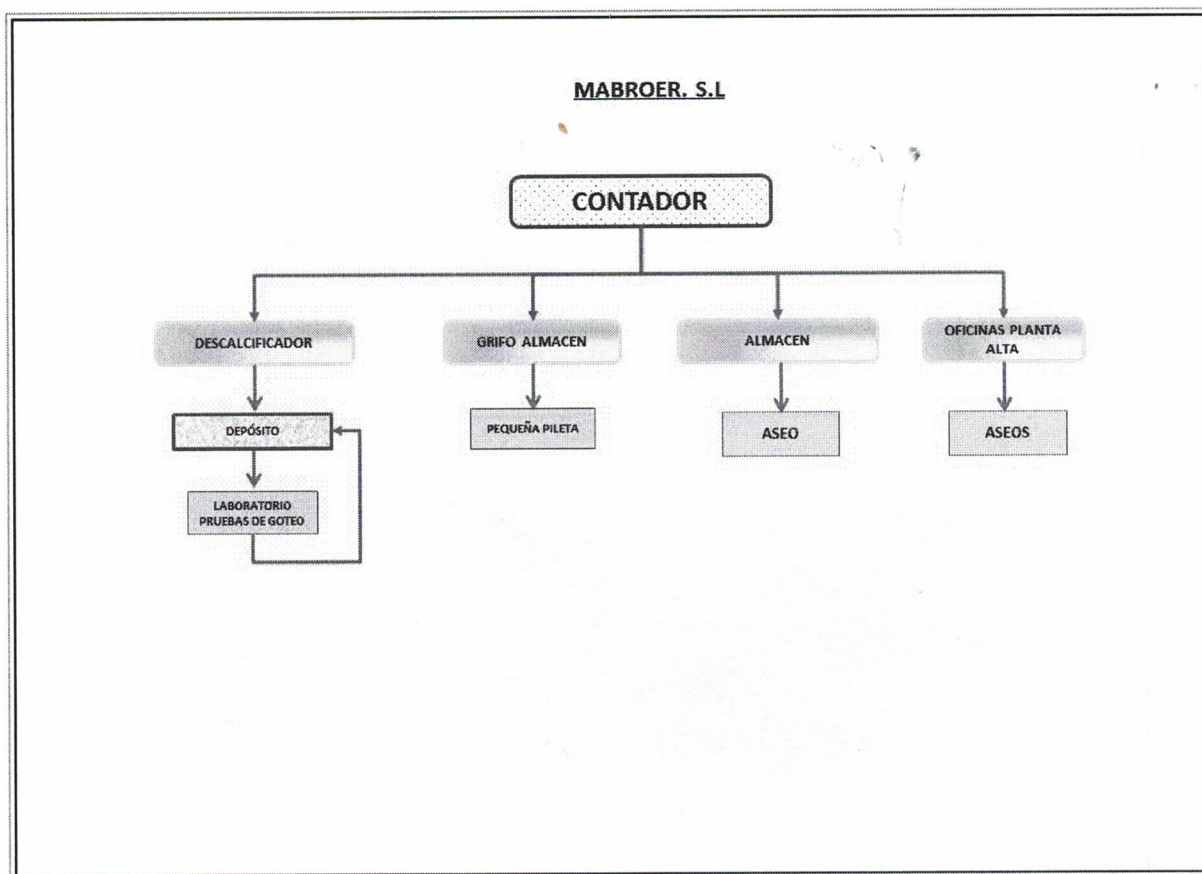

5. PLANO DE LA/S ACOMETIDA/S DE ALCANTARILLADO

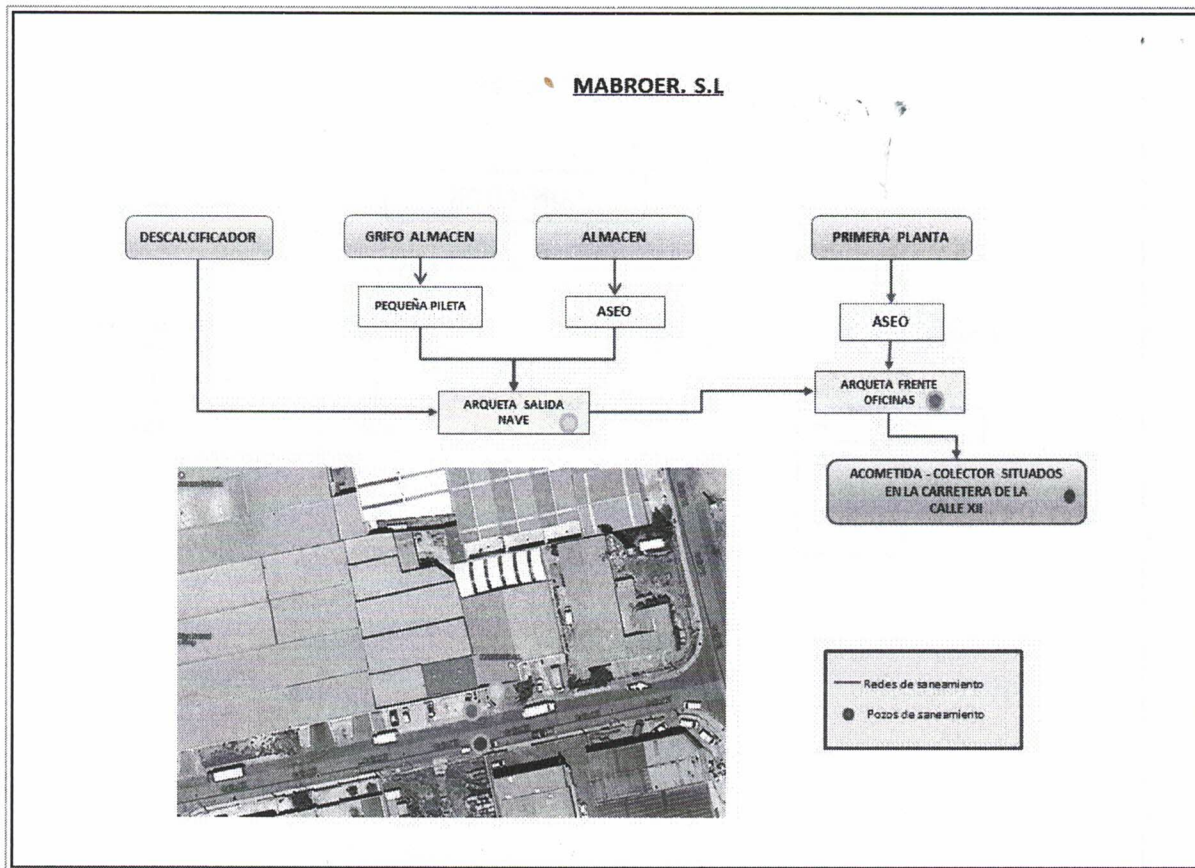

B. MEDIDAS CORRECTORAS

6. TIPO DE TECNOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LOS VERTIDOS

Los vertidos se asemejan a los domésticos, no hay tratamiento de vertidos

7. PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN

Descripción	Cantidad anual
-------------	----------------

8. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE LOS FANGOS

No hay sistemas de depuración por lo que no se generan fangos

9. SEGURIDAD

Sólo se cumplimentarán estos datos para la relación de actividades detalladas en el Anexo de la Ordenanza de Vertidos, y para aquellos productos que pueden afectar a la red de alcantarillado y al proceso depurador de la ciudad (Anexo de Vertidos prohibidos de la Ordenanza de Vertidos): productos químicos de proceso o tratamiento, elementos corrosivos, explosivos, combustibles.

9.1 SOBRE ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

Las materias primas usadas son tubos y piezas utilizadas para la fabricación de sistemas de goteo, y se encuentra perfectamente almacenadas

9.2 SOBRE VERTIDOS LÍQUIDOS CONTINUOS Y DISCONTINUOS

No se producen

9.3 DESTINO DE LOS SUBPRODUCTOS ORIGINADOS EN LA DEPURACIÓN, SI LOS HUBIERE EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL RD 833/88. (RESIDUOS PELIGROSOS)

Los subproductos son trozos de plásticos de recortes que son recogidos en un contenedor específico para su uso, el cual se encuentra en un lateral de la fachada

9.4 OBSERVACIONES

La aguas pluviales están canalizadas desde el tejado y van a la calle por escorrentías.


Tienen un pequeño laboratorio para hacer pruebas, paso de agua a través de los sistemas de goteo, para ello tienen un pequeño descalificador y el agua es re circulada, minimizando de esta manera el consumo .

El sistema contra incendio, posee un depósito de 12.000 litros que lo llena un camión externo

10. FOTOS



Arqueta frente a almacén X=522529 Y=4071227

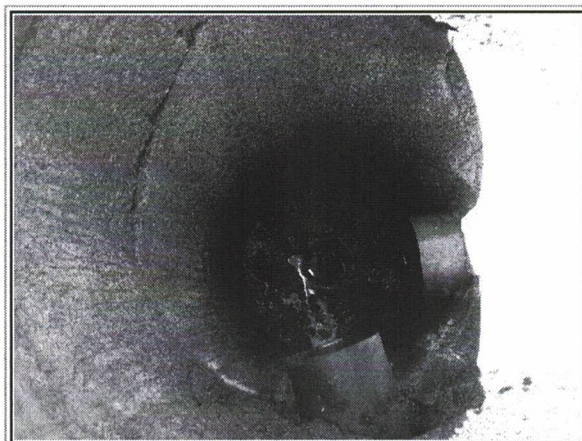

Arqueta frente a oficina X=522535 Y=4071232



FACHADA



SITUACIÓN ARQUETA FRENTE ALMACÉN

FACTURA

Número factura 2100147447
Fecha de factura 20/12/2021
Periodo facturado 4º Periodo 2021
Fecha límite de pago 01/03/2022

MARBROER SL
CL CALLE XII 0039
04710 EL EJIDO
ALMERIA


Cliente / Abonado: 00011755
Titular: MARBROER SL
Dirección: CL CALLE XII 0039
04710 EL EJIDO (ALMERIA)

Datos del Suministro
N.I.F./C.I.F.: B04070942
Uso: COMERCIAL

Datos del Contador
Código: G14EA337553
Calibre: 13

Datos de Consumo

Lect. Anterior:	3311	Fecha:	23/08/21
Lect. Actual:	3350	Fecha:	22/11/21
M3 registrados:	39		
M3 estimados:	0		
Otros consumos:	0		
M3 facturados:	39		
Consumo medio:	42		

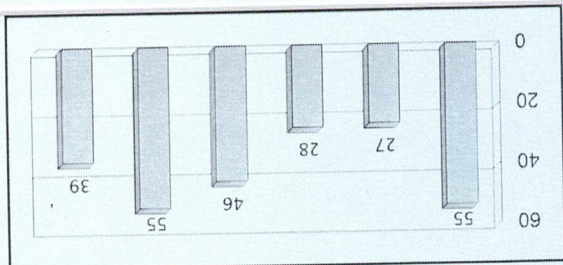

Tarifas

B.O.J.A. 155 del 09/08/2010
B.O.P. 151 del 07/08/2018
B.O.P. 77 del 25/04/2016



DOMICILIE SUS FACTURAS!
Escanee este QR para tramitar su domiciliación



Datos de pago

Número de suministro: 00011755
Titular: MARBROER SL
Código Cuenta Cliente: 3058.0147.272000*****

Número de factura: 2100147447
Fecha de factura: 20/12/2021

EMISORA
REFERENCIA 210001474746
IDENTIF. 010322
SUMINISTRO 00011755
FECHA LÍMITE DE PAGO 01/03/2022
TOTAL 298,44 €

Facturación

Importe por abastecimiento 61,58 €

Importe por saneamiento 36,95 €

Importe por canon mejora 9,75 €

Base Imponible 108,28 €

Cuota de IVA (10%) 10,83 €

Total 119,11 €

Factura de Depuración

Nº de factura 21/147854
Fecha de factura 20/12/2021
Fecha vencimiento 01/03/2022

DEP.PONIENTE ALMERIENSE UTE U04419578

Gonzalez Garbin, 32 - 04001 Almería

Cuota de Servicio - V.Equiva. 24,38 6,50
Cuota de Consumo 39 0,12 4,56

Base Imponible 163,03 €
IVA (10%) 16,30 €
Total 179,33 €

CONTABILIZADO

TOTAL FACTURAS 298,44 €

* El pago de esta factura se acredita con la posesión del justificante de cobro o el adeudo bancario y no presupon el pago de las facturas anteriores.

FACTURA

Número factura 2100117656
Fecha de factura 19/09/2021
Periodo facturado 3º Periodo 2021
Fecha límite de pago 30/11/2021


Esta factura puede hacerse efectiva en:
Cajamar IBAN: ES58 3058 0090 1327 3200 0140

Las facturas de suministros en núcleos municipales, pueden abonarse en sus correspondientes oficinas municipales.

Datos del Suministro
N.I.F./C.I.F.: B04070942
Uso: COMERCIAL
Datos del Contador
Código: G14EA337553
Calibre: 13

Datos de Consumo

Lect. Anterior:	3256	Fecha:	21/05/21
Lect. Actual:	3311	Fecha:	23/08/21
M3 registrados:	55		
M3 estimados:	0		
Otros consumos:	0		
M3 facturados:	55		
Consumo medio:	40		

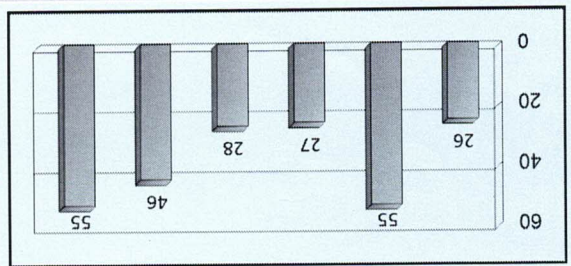

Tarifas
B.O.J.A. 155 del 09/08/2010
B.O.P. 151 del 07/08/2018
B.O.P. 77 del 25/04/2016



EN ISO 9001
EN ISO 14001
OHSAS 18001



Datos Cliente
Cliente / Abonado: 00011755
Titular: MARBROER SL
Dirección: CL CALLE XII 0039
04710 EL EJIDO (ALMERIA)

MARBROER SL
CL CALLE XII 0039
04710 EL EJIDO
ALMERIA

00011755

Facturación

Importe por abastecimiento 90,10 €
Importe por saneamiento 54,06 €
Importe por canon mejora 13,75 €
Base Imponible 157,91 €
Cuota de IVA (10%) 15,79 €
Total 173,70 €

Factura de Depuración

Nº de factura 21/103531
Fecha de factura 19/09/2021
Fecha vencimiento 30/11/2021
DEP.PONIENTE ALMERIENSE UTE U04419578
Gonzalez Garbin, 32 - 04001 Almería

Cuota de Servicio - V.Eguiva. 24,38 6,50 158,47
Cuota de Consumo 55 0,12 6,42

Base Imponible 164,89 €
IVA (10%) 16,49 €
Total 181,38 €

TOTAL FACTURAS
355,08 €

Para gestiones administrativas debe solicitar CITA PREVIA: 950 48 91 91
Regístrate en nuestra Oficina Virtual para acceder a todos los servicios.

* El pago de esta factura se acredita con la posesión del justificante de cobro o el adeudo bancario y no presupon el pago de las facturas anteriores.

Datos de pago

Número de suministro: 00011755
Número de factura: 2100117656
Fecha de factura: 19/09/2021
REFERENCIA: 2100011765626
IDENTIF.: 301121
SUMINISTRO: 00011755
FECHA LÍMITE DE PAGO: 30/11/2021
TOTAL: 355,08 €

Titular: MARBROER SLU
Código Cuenta Cliente: 3058.0147.272000*****

Pagado 29/10/21
Cajamar

FACTURA

Número factura 2100067154
Fecha de factura 13/06/2021
Periodo facturado 2º Periodo 2021
Fecha límite de pago 24/08/2021

Datos Cliente

Cliente / Abonado: 00011755
Titular: MARBROER SL
Dirección: CL CALLE XII 0039
04710 EL EJIDO (ALMERIA)

Nº reg. 2021308


Esta factura puede hacerse efectiva en:
Cajamar IBAN: ES58 3058 0090 1327 3200 0140

Las facturas de suministros en núcleos municipales, pueden abonarse en sus correspondientes oficinas municipales.

Datos del Suministro
N.I.F./C.I.F.: B04070942
USO: COMERCIAL

Datos del Contador
Código: G14EA337553
Válire: 13

Datos de Consumo
Lect. Anterior: 3210
Lect. Actual: 3256
Fecha: 19/02/21
Fecha: 21/05/21
Consumo medio: 36

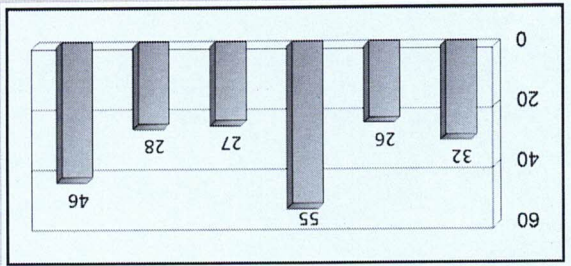

Tarifas
B.O.J.A. 155 del 09/08/2010
B.O.P. 151 del 07/08/2018
B.O.P. 77 del 25/04/2016



EN ISO 9001
EN ISO 14001
OHSAS 18001

Regístrese en nuestra Oficina Virtual para acceder a todos los servicios.
Para gestiones administrativas debe solicitar CITA PREVIA:
950 48 91 91

* El pago de esta factura se acredita con la posesión del justificante de cobro o el adeudo bancario y no presupone el pago de las facturas anteriores.

COMPTON

Facturación		Factura de Depuración	
Importe por abastecimiento	74,06 €	Nº de factura	21/67223
Importe por saneamiento	44,43 €	Fecha de factura	13/06/2021
Importe por canon mejora	11,50 €	Fecha vencimiento	24/08/2021
Base Imponible	129,99 €	DEP.PONIENTE ALMERIENSE UTE U04419578	
Cuota de IVA (10%)	13,00 €	Gonzalez Garbin, 32 - 04001 Almería	
Total	142,99 €	Cuota de Servicio - V.Equiva.	24.38
		Cuota de Consumo	46
		Base Imponible	163,84 €
		IVA (10%)	16,38 €
		Total	180,22 €

Aguas de El Ejido		Número de suministro: 00011755		Titular: MARBROER SLU		Código Cuenta Cliente: 3058.0147.272000*****	
EMISORA		Número de factura: 2100067154		Fecha de factura: 13/06/2021		REFERENCIA	
04481776500		210006715441		240821		SUMINISTRO	
FECHA LÍMITE DE PAGO		24/08/2021		TOTAL		323,21 €	

Plaza Mayor, 20
04700 El Ejido (Almería)
Telf: 950 48 91 91
Email: info@aguasdeelejido.es

FACTURA

Número factura 2100037472
Fecha de factura 14/03/2021
Período facturado 1º Periodo 2021
Fecha límite de pago 25/05/2021

ALMERIA
04710 EL EJIDO
CL CALLE XII 0039
MARBROER SL


Cliente / Abonado: 00011755
Titular: MARBROER SL
Dirección: CL CALLE XII 0039
04710 EL EJIDO (ALMERIA)

Las facturas de suministros en núcleos municipales, pueden abonarse en sus correspondientes oficinas municipales.

Datos del Suministro
N.I.F./C.I.F.: B04070942
Uso: COMERCIAL

Datos del Contador
Código: G14EA337553
Válvula: 13

Datos de Consumo
Lect. Anterior: 3182 Fecha: 23/11/20
Lect. Actual: 3210 Fecha: 19/02/21
M3 registrados: 28
M3 estimados: 0
Otros consumos: 0
M3 facturados: 28
Consumo medio: 35

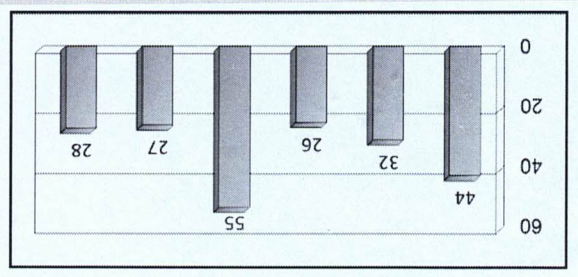

Tarifas
B.O.J.A. 155 del 09/08/2010
B.O.P. 151 del 07/08/2018
B.O.P. 77 del 25/04/2016



EN ISO 9001
EN ISO 14001
OHSAS 18001

Para gestiones administrativas debe solicitar CITA PREVIA: 950 48 91 91
Regístrese en nuestra Oficina Virtual para acceder a todos los servicios.



C.I.F.: B-04481776
Número de suministro: 00011755
Número de factura: 2100037472
Fecha de factura: 14/03/2021
EMISORA 04481776500
REFERENCIA 2100003747209
IDENTIF. 250521
SUMINISTRO 00011755
FECHA LÍMITE DE PAGO 25/05/2021
TOTAL 259,50 €

Datos de pago

Titular: MARBROER SL
Código Cuenta Cliente: 3058.0147.272000*****

* El pago de esta factura se acredita con la posesión del justificante de cobro o el adeudo bancario y no presupon el pago de las facturas anteriores.

TOTAL FACTURAS

259,50 €

Facturación

Importe por abastecimiento 41,98 €
Importe por saneamiento 25,19 €
Importe por canon mejora 7,00 €
Base Imponible 74,17 €
Cuota de IVA (10%) 7,42 €
Total 81,59 €

Factura de Depuración

Nº de factura 21/35709
Fecha de factura 14/03/2021
Fecha vencimiento 25/05/2021
DEP.PONIENTE ALMERIENSE UTE U04419578
Gonzalez Garbin, 32 - 04001 Almería
Cuota de Servicio - V.Equiva. 24,38
Cuota de Consumo 0,12
Base Imponible 161,74 €
IVA (10%) 16,17 €
Total 177,91 €