


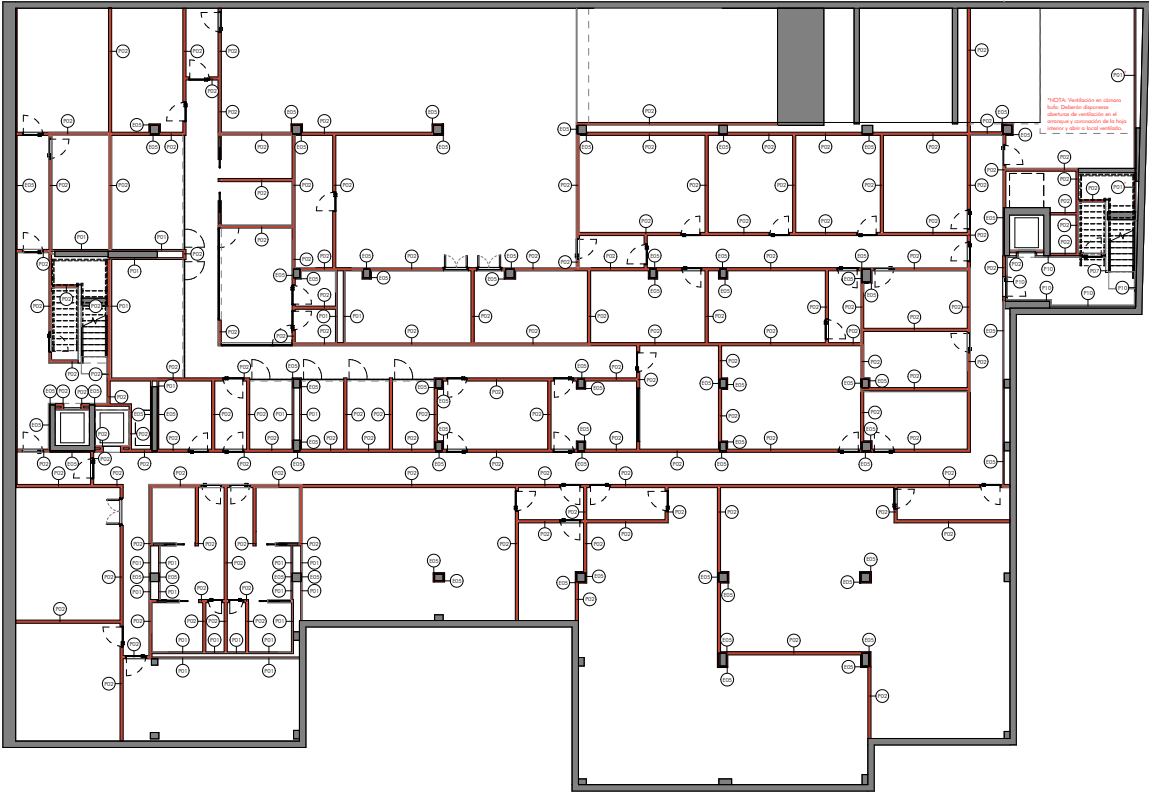


- CRITERIOS
- F01 Piso exterior de concreto compuesto por 1 pie de ladrillo perforado, embudo interior con muros de concreto hidráulico proyectado de 20 cm, aislamiento con polietileno expandido de espesor 40mm y exterior de muros no ventilados.
- F02 Piso exterior de concreto compuesto por 1/2 pie de ladrillo perforado con aislamiento interior de polietileno expandido (EPS) de 40 mm.
- EXPERIMENTOS
- E01 Panto de losetas compuestas por un panel base rígido de espesor 40mm en interior de una estructura de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- E02 Tratamiento acústico formado por una estructura de perfilado de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- E03 Tratamiento acústico formado por una estructura de perfilado de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- E04 Tratamiento acústico formado por una estructura de perfilado de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- E05 Tratamiento acústico formado por una estructura de perfilado de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- OTROS
- OT Tratamiento acústico formado por una estructura de perfilado de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- FINES
- F01 Tratamiento acústico formado por un panel base rígido de espesor 40mm en interior de una estructura de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- F02 Tratamiento acústico formado por un panel base rígido de espesor 40mm en interior de una estructura de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- F03 Tratamiento acústico formado por un panel base rígido de espesor 40mm en interior de una estructura de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- F04 Tratamiento acústico formado por un panel base rígido de espesor 40mm en interior de una estructura de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- F05 Tratamiento acústico formado por un panel base rígido de espesor 40mm en interior de una estructura de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- F06 Tratamiento acústico formado por un panel base rígido de espesor 40mm en interior de una estructura de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- F07 Tratamiento acústico formado por un panel base rígido de espesor 40mm en interior de una estructura de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- F08 Tratamiento acústico formado por un panel base rígido de espesor 40mm en interior de una estructura de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- F09 Tratamiento acústico formado por un panel base rígido de espesor 40mm en interior de una estructura de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).
- F10 Tratamiento acústico formado por un panel base rígido de espesor 40mm en interior de una estructura de acero galvanizado de 40mm de espesor, orientado con resistencia a 4000 mm, cubierto en su cara exterior por doble placa de yeso sustituyente de 12mm (12x1+12 mm al exterior).

NUEVA SEDE JUDICIAL DE ROQUETAS DE MAR, ALMERIA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CSO ALABARRERA, PLANAS SOTANO
CSO ALABARRERA, PLANAS SOTANO
CSO ALABARRERA, PLANAS SOTANO

CSO ALABARRERA, PLANAS SOTANO
CSO ALABARRERA, PLANAS SOTANO
CSO ALABARRERA, PLANAS SOTANO

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 1/32	

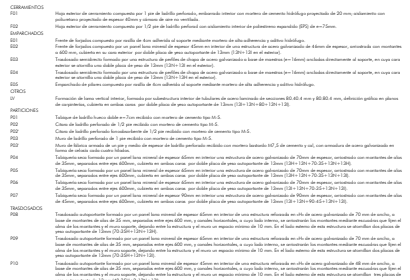


Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 2/32	




Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 3/32	



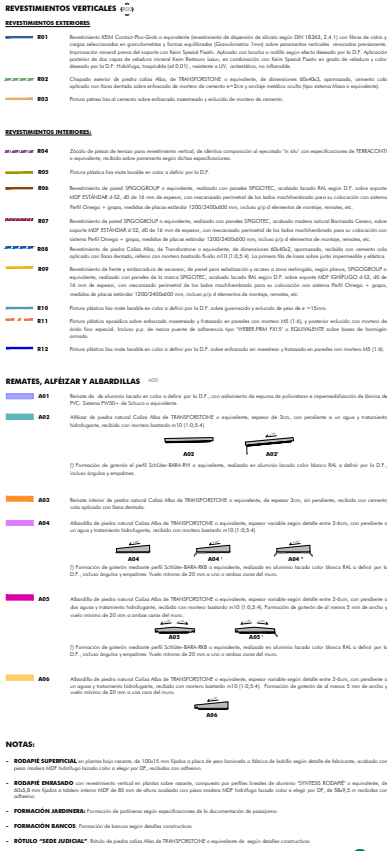

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 5/32	

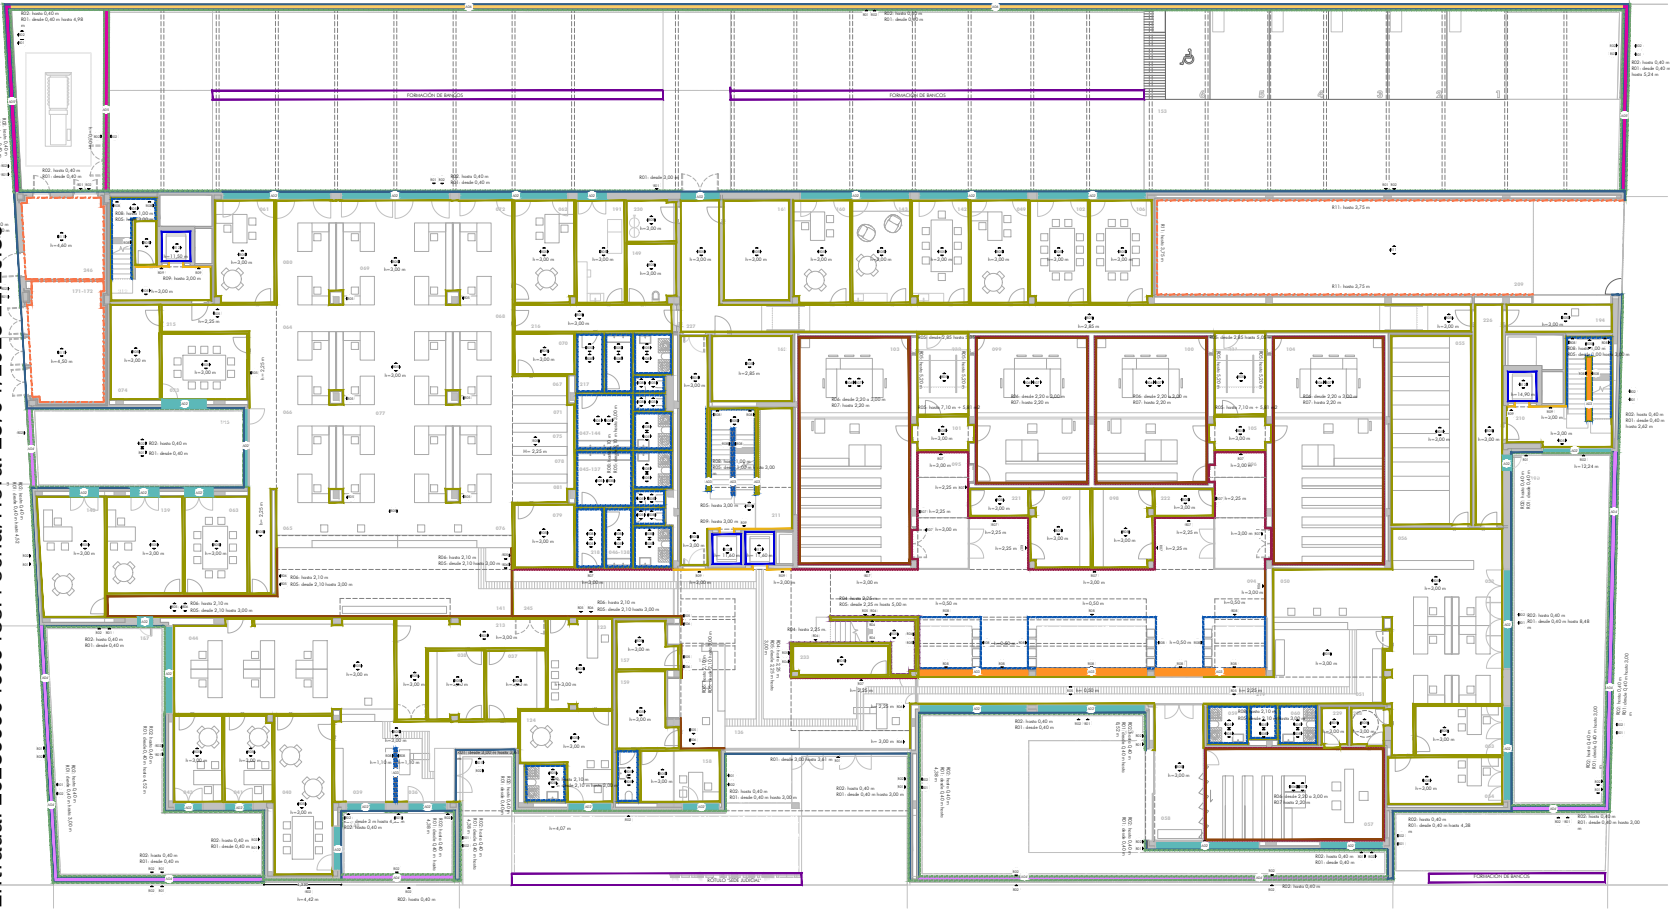

REVESTIMIENTOS VERTICALES

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

REVESTIMIENTOS INTERIORES

REMATES, ALFIZES Y ALBARDILLAS

NOTAS:

RODAPÉ SUPERIOR - Alabastró de España de 100x10 cm, acabado en brillo y color blanco, a elegir por el cliente. Se instalará en todos los muros de la obra, excepto en los muros de los locales de uso común, donde se instalará el rodapé inferior.


RODAPÉ INFERIOR - Alabastró de España de 100x10 cm, acabado en brillo y color blanco, a elegir por el cliente. Se instalará en todos los muros de la obra, excepto en los muros de los locales de uso común, donde se instalará el rodapé superior.

FORMACIÓN JARDINES - Formación de jardines según especificaciones de la documentación de proyecto.

FORMACIÓN BANCOS - Formación de bancos según especificaciones de la documentación de proyecto.

RODAPÉ "BARRA JARDINERA" - Rodapé de aluminio anodizado en color negro, a elegir por el cliente. Se instalará en todos los muros de la obra, excepto en los muros de los locales de uso común, donde se instalará el rodapé superior.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4S9JT48FD	PÁG. 6/32	

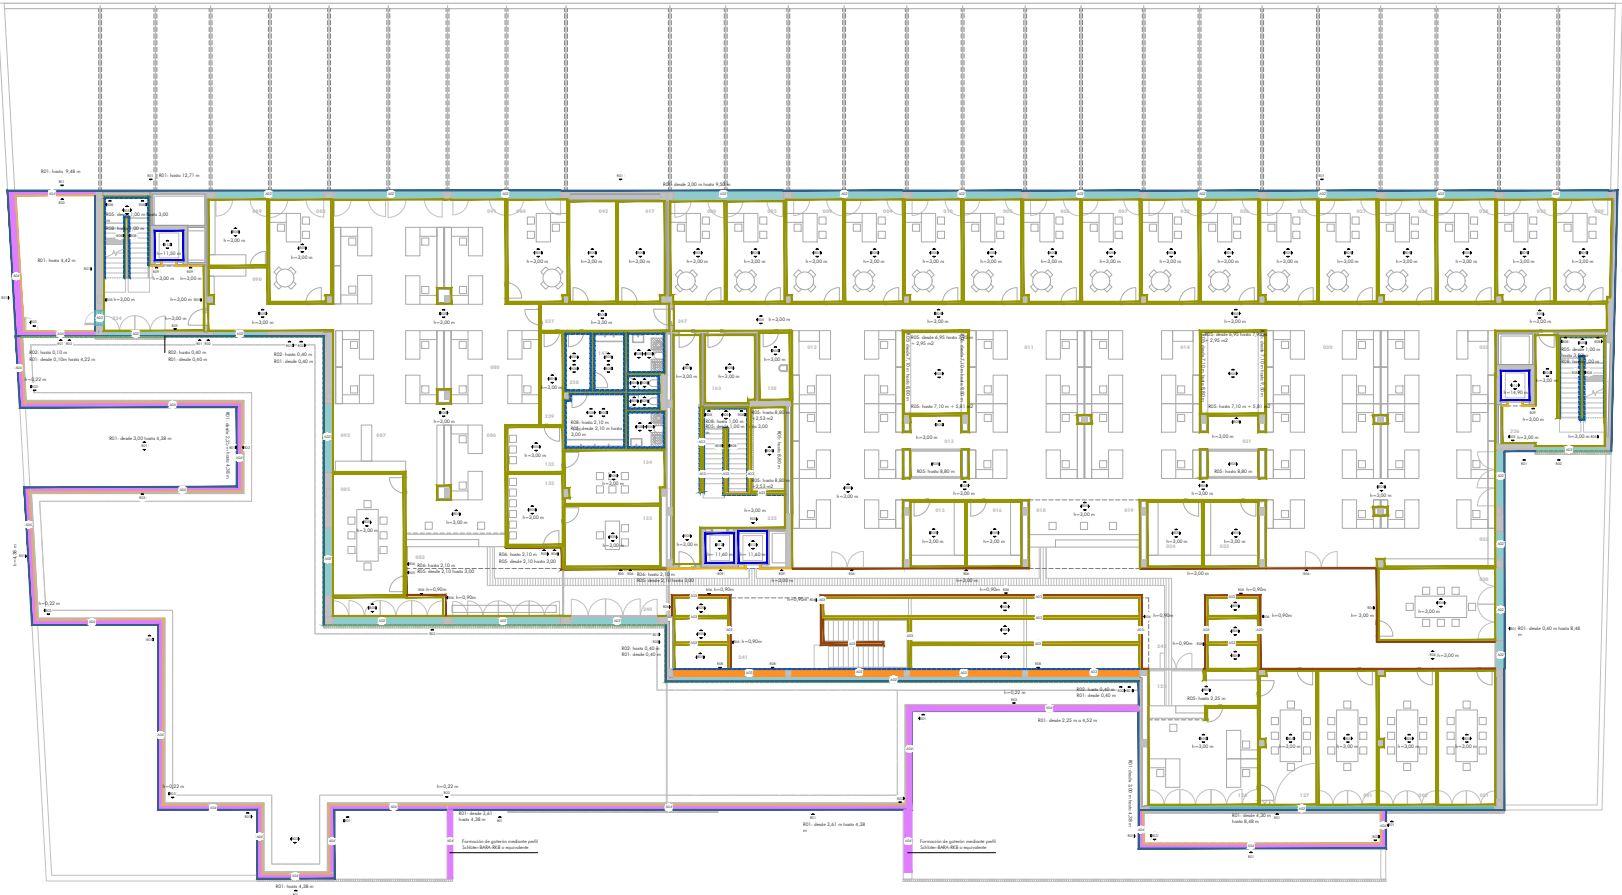

REVESTIMIENTOS VERTICALES

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

- B01** Revestimiento de fachada exterior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- B02** Revestimiento de fachada exterior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- B03** Revestimiento de fachada exterior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

- B04** Revestimiento de fachada interior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- B05** Revestimiento de fachada interior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- B06** Revestimiento de fachada interior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- B07** Revestimiento de fachada interior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- B08** Revestimiento de fachada interior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- B09** Revestimiento de fachada interior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- B10** Revestimiento de fachada interior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- B11** Revestimiento de fachada interior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- B12** Revestimiento de fachada interior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.

REMATES, ALFARZAS Y ALBARDILLAS

- A01** Remate de fachada exterior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- A02** Remate de fachada exterior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- A03** Remate de fachada exterior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- A04** Remate de fachada exterior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- A05** Remate de fachada exterior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.
- A06** Remate de fachada exterior en cerámica vidriada de 10x20 cm, color blanco, con juntas de dilatación en color negro.

NOTAS:

- REVISIÓN SUPERIOR** Revisión superior de la obra, en la que se han realizado los cambios necesarios para la ejecución de la obra.
- REVISIÓN INFERIOR** Revisión inferior de la obra, en la que se han realizado los cambios necesarios para la ejecución de la obra.
- REVISIÓN INTERMEDIA** Revisión intermedia de la obra, en la que se han realizado los cambios necesarios para la ejecución de la obra.
- REVISIÓN FINAL** Revisión final de la obra, en la que se han realizado los cambios necesarios para la ejecución de la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 7/32	



- **NOTAS:**
 - **RODAPÉ SUPERIOR** en planta baja, consiste de 100x120 cm (igual a planta de gran luminaria) e híbrido de la tabla según detalle de fabricante, material o gran material MDF (fibra de madera) solo a elegir por D^a, en calidad de estándar.
 - **RODAPÉ ENNEADO** con tratamiento anti en plantas sobre mar, compuesto por perfil laminado de aluminio "PREFAB ACORON" e maderas, material o gran material MDF o E1 con el perfil laminado con gran material MDF (fibra de madera) solo a elegir por D^a, de 100x120 cm en calidad de estándar.
 - **FORMACIÓN JARDINERA:** Formación de jardines según especificaciones de la documentación de proyectos.
 - **FORMACIÓN BANCOS:** Formación de bancos según detalles constructivos.
 - **NOTA "SEDE JUDICIAL"** Estado de grado sobre Alas de "BENEFICENTIA" e maderas de según detalles constructivos.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 8/32	



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 9/32	



Es copia auténtica de documento electrónico

Handwritten signature and date: 11/11/11



PÁG. 10/32



PÁG. 11/32





NUEVA SEDE JUDICIAL DE ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

SEVILLA, HOMBRES DE 2002

C19 REPUESTO DE PAVIMENTOS, PLANTA SUELO A CUBIERTA

19/09/2011


A INSTITUTO ANDALUZ DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES, GOBIERNO DE ANDALUCÍA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y PLANIFICACIÓN PÚBLICA

Elaboración: Dirección General de Urbanización, Ordenación y Gestión de Suelo

MAXIMO GOMEZ MARTINEZ - JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 12/32	

D1: FALSOS TECHOS PLANTA SALIDA A CUBIERTA. ESCALA: 1/100

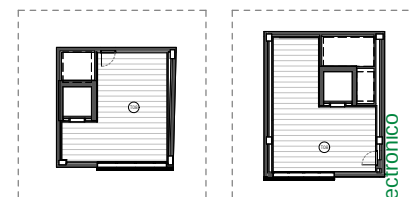


Es copia auténtica de documento electrónico

PÁG. 15/32




CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO. PUERTAS DE ENTRADA AL EDIFICIO. (PE)

DESCRIPCIÓN:	Fronte exterior acristalado de perfilera de aluminio lacado texturado RAL o delirar por DF, con rotura de puente térmico. Sistema "SCHÜCO ADS 65 HD" O EQUIVALENTE, formado por: Perfilera de aluminio lacado "SISTEMA ADS 65 HD" Gen2, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliánhidrido o poliuretano; realizado con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable. Con una profundidad de cerco y hoja de 65 mm. Con junta estancamiento al aire y al agua de EPDM, estable a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para entrar al por galvanizado. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escudadoras interiores en las esquinas y uniones en "T" de marcos y hojas con cola de dos componentes para estanqueizar y armar el ángulo. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estancamiento y resistencia al viento en las zonas A o B. SISTEMA DE APERTURA: Puertas de 1 o dos hojas, batientes/pivotantes o paños fijos, según detalle.
ACRISTALAMIENTO:	Doble acristalamiento SGG PLANITHERM XN 44.1 Si / 16 ARGÓN / 44.1 PLANICLEAR O EQUIVALENTE, conjunto formado por vidrio exterior laminar SGG PLANITHERM XN 44.1 Si, compuesto por dos lamas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polibuteno, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, relleno de gas argón y vidrio interior laminar PLANICLEAR 44.1 compuesto por dos lamas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polibuteno, 32 mm de espesor total. *Con inclusión de vinilo opaco para delimitación de zonas de impacto según CTE-SUA, según detalles.
HERRAJES:	Sistema de herrajes SCHÜCO con ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneja ergonómico con posibilidad de cierre de varios puntos, apertura eléctrica y monitorización. Fabricados todos los componentes del sistema "ADS 65 HD" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizan con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón calicular antiodhuyente a la silicona. Colocada sobre premarco de acero galvanizado o aluminio. *Con tirador vertical en aluminio estirado de alta resistencia, lacado al horno con pintura en polvo según carta RAL. Dimensiones estándar de 3000 mm de altura y 30 mm de diámetro, fijación mediante anillos ocultos en acero inoxidable, compatible con carpinterías de aluminio lacado.
OBSERVACIONES:	Comprobar medidas en obra.

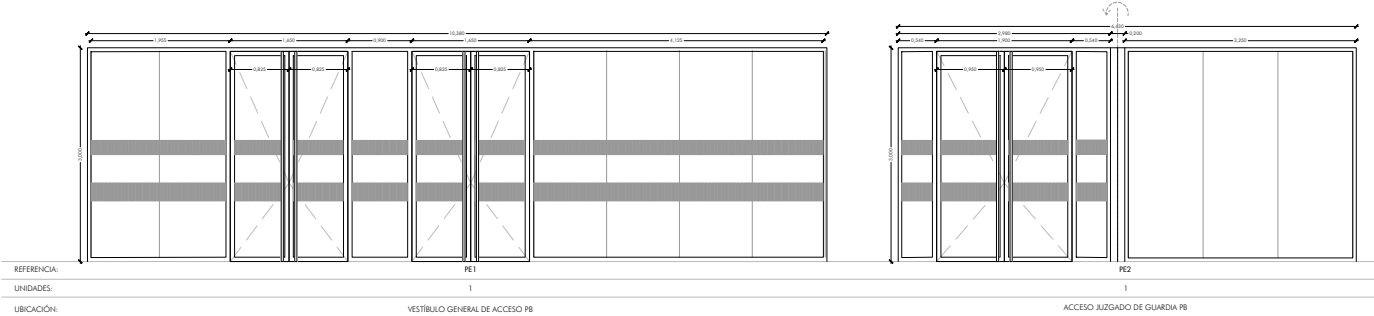


CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO. PUERTAS SALIDA A PATIOS. (PA)

DESCRIPCIÓN:	Fronte exterior acristalado de perfilera de aluminio lacado texturado RAL o delirar por DF, con rotura de puente térmico. Sistema "SCHÜCO ADS 65 HD" O EQUIVALENTE, formado por: Perfilera de aluminio lacado "SISTEMA ADS 65 HD" Gen2, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliánhidrido o poliuretano; realizado con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable. Con una profundidad de cerco y hoja de 65 mm. Con junta estancamiento al aire y al agua de EPDM, estable a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para entrar al por galvanizado. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escudadoras interiores en las esquinas y uniones en "T" de marcos y hojas con cola de dos componentes para estanqueizar y armar el ángulo. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estancamiento y resistencia al viento en las zonas A o B. SISTEMA DE APERTURA: Puertas de 1 o dos hojas, batientes/pivotantes o paños fijos, según detalle.
ACRISTALAMIENTO:	Doble acristalamiento SGG PLANITHERM XN 44.1 Si / 16 ARGÓN / 44.1 PLANICLEAR O EQUIVALENTE, conjunto formado por vidrio exterior laminar SGG PLANITHERM XN 44.1 Si, compuesto por dos lamas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polibuteno, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, relleno de gas argón y vidrio interior laminar PLANICLEAR 44.1 compuesto por dos lamas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polibuteno, 32 mm de espesor total. *Con inclusión de vinilo opaco para delimitación de zonas de impacto según CTE-SUA, según detalles.
HERRAJES:	Sistema de herrajes SCHÜCO con ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneja ergonómico con posibilidad de cierre de varios puntos, apertura eléctrica y monitorización. Fabricados todos los componentes del sistema "ADS 65 HD" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizan con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón calicular antiodhuyente a la silicona. Colocada sobre premarco de acero galvanizado o aluminio.
OBSERVACIONES:	Comprobar medidas en obra. (*) Unidades con capón de persiana. Protección solar de perfiles de aluminio anodizado tipo SUPERGRADHERMETIC o equivalente, available eléctricamente con óptima protección térmica.

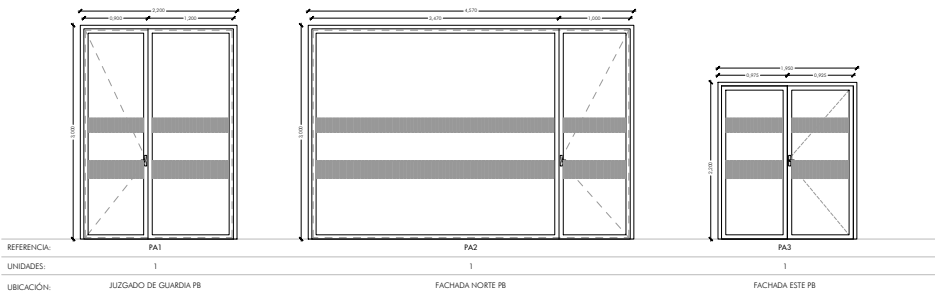

CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO. CORREDERA. (PA)

DESCRIPCIÓN:	Ventana corredera elevable de aluminio lacado texturado con rotura de puente térmico. Sistema de corredera "SCHÜCO ASE 60" O EQUIVALENTE, formado por: Perfilera de aluminio lacado "SISTEMA ASE 60" con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliánhidrido o poliuretano; realizado con perfiles de aluminio aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable. Con una profundidad del cerco de 140 mm en dos carriles, siendo 60mm la profundidad de cada hoja. Con junta estancamiento al aire y al agua de EPDM, estable a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para entrar al por galvanizado. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escudadoras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanqueizar y armar el ángulo. Carriles de rodadura de acero inoxidable pligado.
SISTEMA DE APERTURA:	Correderas, batientes/pivotantes o paños fijos, según detalle.
ACRISTALAMIENTO:	Doble acristalamiento SGG PLANITHERM XN 44.1 Si / 16 ARGÓN / 44.1 PLANICLEAR O EQUIVALENTE, conjunto formado por vidrio exterior laminar SGG PLANITHERM XN 44.1 Si, compuesto por dos lamas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polibuteno, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, relleno de gas argón y vidrio interior laminar PLANICLEAR 44.1 compuesto por dos lamas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polibuteno, 32 mm de espesor total. *Con inclusión de vinilo opaco para delimitación de zonas de impacto según CTE-SUA, según detalles.
HERRAJES:	Sistema de herrajes SCHÜCO con ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Cierra multipunto con accionamiento con manivela interior. Maneja ergonómico con posibilidad de cierre de varios puntos, apertura eléctrica y monitorización. Fabricados todos los componentes del sistema "ASE 60" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizan con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón calicular antiodhuyente a la silicona. Colocada sobre premarco de acero galvanizado.
OBSERVACIONES:	Comprobar medidas en obra.

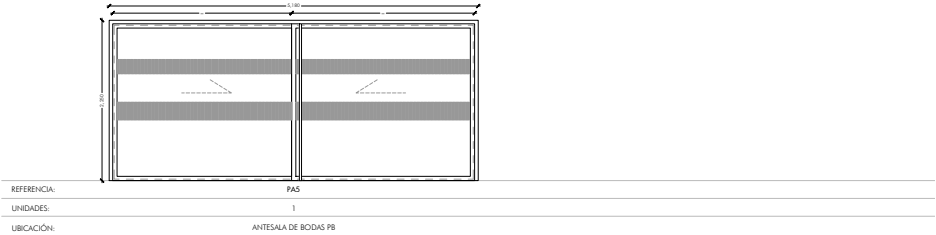

NUEVA SEDE JUDICIAL DE ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

C17 CARPINTERÍAS EXTERIORES
A: AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
C: COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA
D: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
E: EJECUCIÓN DE LA OBRA
F: FISCALIZACIÓN FISCAL
G: GUBERNACIÓN DE ALMERÍA
H: HONORARIOS Y GASTOS DE SERVICIO
I: INGENIERÍA DE PROYECTO
J: JEFES DE OBRA
K: KIOSKOS DE INFORMACIÓN
L: LUGAR DE INFORMACIÓN
M: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
N: NUESTRO SEÑOR DE LOS REYES
O: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN
P: PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Q: QUÉ PASA EN LA OBRA
R: RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
S: SERVICIO DE INFORMACIÓN
T: TÍTULO DE PROYECTO
U: UNIDAD DE PROYECTO
V: VISTAS DE LA OBRA
W: WELFARE DE LA OBRA
X: XERÓFITOS DE LA OBRA
Y: YERBA DE LA OBRA
Z: ZONAS DE LA OBRA

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

FRANCISCO TORRES MARTINEZ

25/04/2025

VERIFICACIÓN

PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD

PÁG. 17/32



DESCRIPCIÓN


[illegible]

SISTEMA DE APERTURA: Ventanas batientes de 1, 2 y 3 hojas, paños fijos intermedios o paños fijos aislados, según detalle.



ACRISTALAMIENTO: Doble acristalamiento SGG **TEMPLADO 6 / 16 ARGÓN / 8 PLANITHERM** O EQUIVALENTE, conjunto formado por vidrio exterior SGG **TEMPLADO 6** compuesto por una luna templada de vidrio de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior **PLANITHERM 8** compuesto por una luna de vidrio de 8 mm; 30 mm de espesor total.

HERRAJES: Herrajes SCHÜCO Avantec Simply Smart de bisagras ocultas con apertura interior de 180° sexagesimales, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja oculta y posibilidades de incorporar llave.

OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.
(*) Unidades con cajón de persiana. Protección solar de perfiles de aluminio anodizado tipo SUPERGRADHERMETIC o equivalente, enrollable eléctricamente con óptima protección térmica.

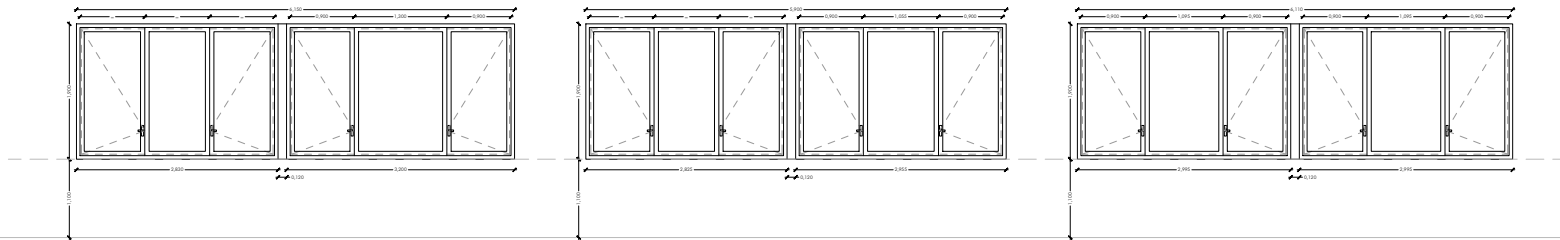


REFERENCIA:	VA1	VA2	VA3
UNIDADES:	10	1	6
UBICACIÓN:	FACHADA ESTE PB-P1	FACHADA ESTE P1 DESPACHOS	FACHADA ESTE PB-P1

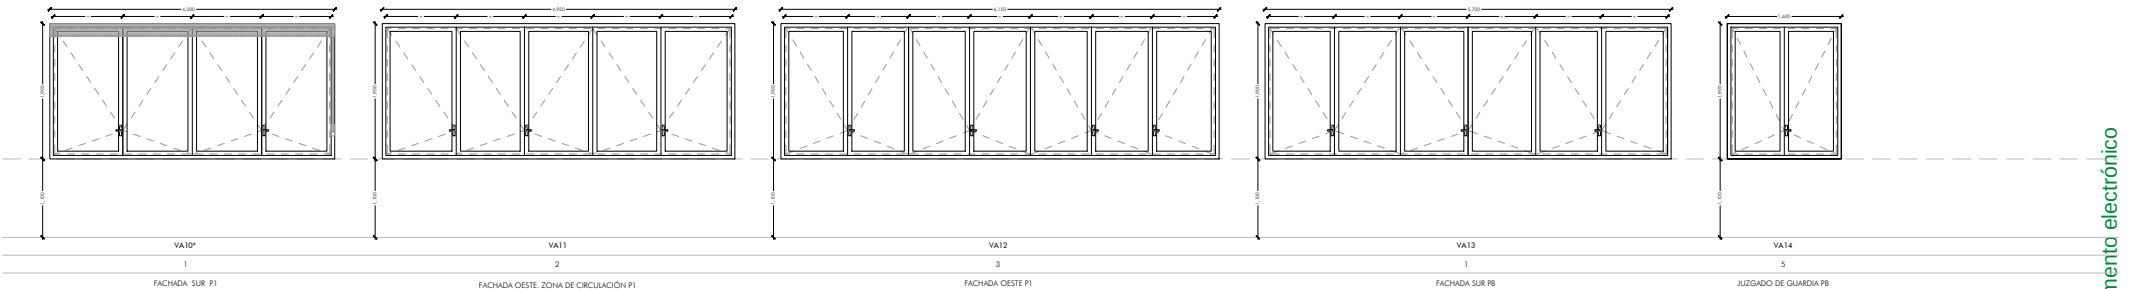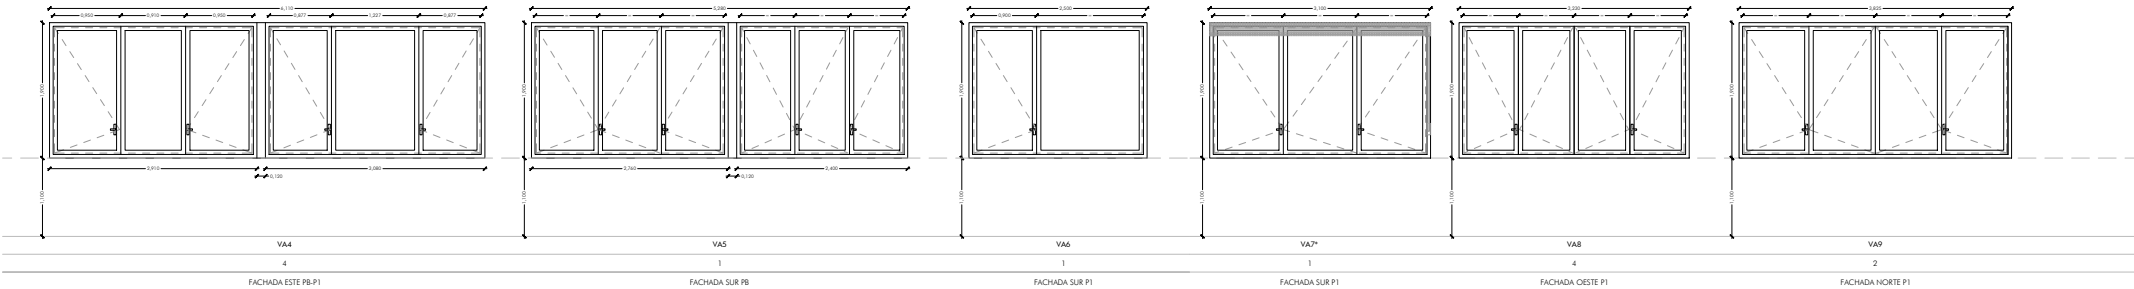

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 19/32	


CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO, FIJOS (FA)

DESCRIPCIÓN:	Carpintería exterior acristalada de perfilaría de aluminio lacado texturado RAL a definir por DF, con rotura de puente térmico. Sistema SCHÜCO AWS 65' O EQUIVALENTE, formado por: Perfiles de aluminio lacado, con posibilidad de cambio de color entre exterior y el interior a elegir por D.F. *SISTEMA AWS 65' con rotura del puente térmico mediante placas aislantes de poliuretano; realizado con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg 5,0,5 P22 en cantidad variable. Con una profundidad del canal de 65 mm y 75mm en la hoja. CLASIFICACIÓN SICOLOGO TECNICO: TRANSMITANCIA TÉRMICA: U(R) 1,7 (W/m2K) PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 (UNE-EN 12207) ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE PA (UNE-EN 12208) RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE C3/S5 (UNE-EN 12210) Con precamara de descompresión y junta central, Simply Smart continuo en todo el desarrollo del marco, de estanqueidad al aire y al agua de caucho microcelular, estables a la acción de los rayos UVA, con escuderos sellados en las esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar desplazamientos de los mismos por condensaciones. Dos escuderos interiores, entallados o bualonados, no atornillados, en las esquinas de marcos y dos en las hojas, inyectadas en cola de dos componentes para estanqueizar y armar al ángulo. Hasta cuatro cámaras en el perfil de hoja y tres en el marco. SISTEMA DE APERTURA: Ventanas fijas, según detalle. ACRISTALAMIENTO: Doble acristalamiento SGG PLANITHERM NX 44.1 Si / 16 ARGÓN / 44.1 PLANICLEAR O EQUIVALENTE, conjunto formado por vidrio exterior laminar SGG PLANITHERM NX 44.1Si, compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiro de polivinilo, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, relleno de gas argón y vidrio interior laminar PLANICLEAR 44.1 compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiro de polivinilo, 32 mm de espesor total. HERRAJES: HERRAJES SCHÜCO Avantec Simply Smart de bisagras ocultas con apertura interior de 180º sexagesimales, con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja oculta y posibilidades de incorporar llave. OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra. (*) Unidades con cajón de persiana. Protección solar de perfiles de aluminio anodizado tipo SUPERGRADHERMETIC o equivalente, enrollable eléctricamente con óptima protección térmica.
--------------	--

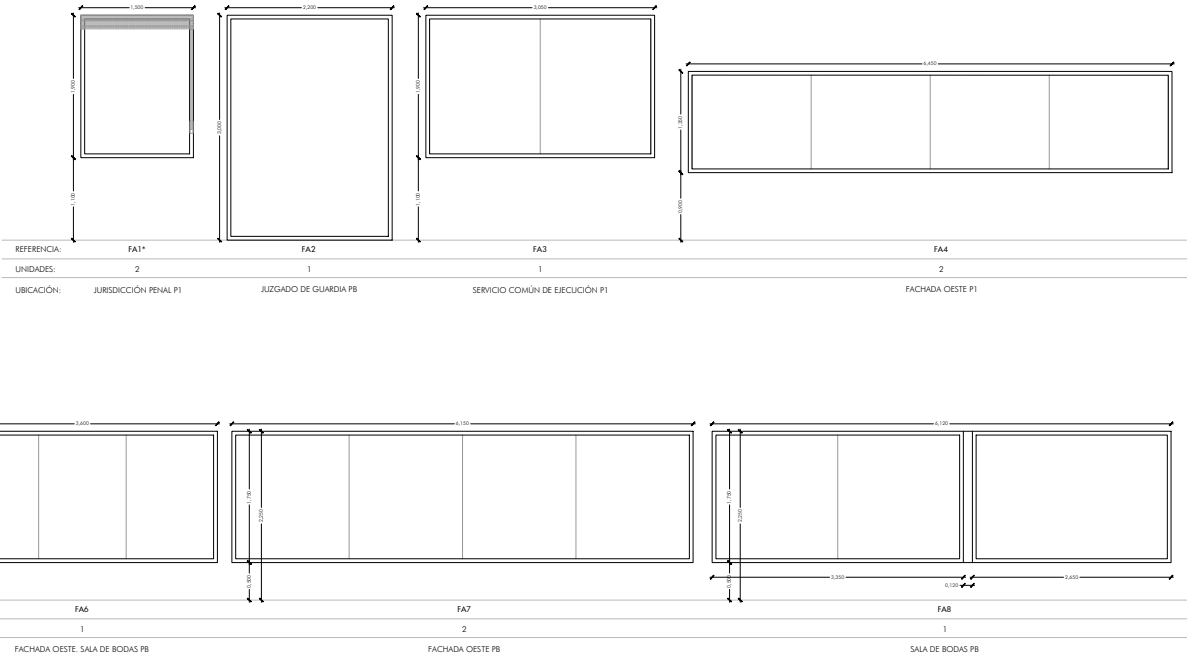


CARPINTERÍA EXTERIOR DE PLANCHAS DE ACERO (PC)

DESCRIPCIÓN:	Puertas batientes para exterior con bisagra oculta y cierrepuertas oculto, de planchas de acero galvanizado lacado, terminación prelacada en color blanco RAL a definir por D.F. Puerto exterior tipo Neo COBO multicaso de Andreu O EQUIVALENTE, con instalación COBO System de bisagra oculta y/o cierrepuertas oculto, con hoja de 63 mm de espesor, ensamblada sin soldaduras con dos planchas de acero de 0,7 mm de espesor, cámara interior de material aislante de alta densidad. Marco izquierdo C55. SISTEMA DE APERTURA: Puertas batientes de 1 hoja. Con barra antipánico. HERRAJES: Cerradura reversible con caja de acero y frente cimbado, embutida en la hoja, con cierre a un punto. Cilindro latón de 35x35. Juego escudo + manivela con bocallave nylon negro. OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.
--------------	--




CARPINTERÍA EXTERIOR DE PLANCHAS DE ACERO (PC)

DESCRIPCIÓN:	Puertas batientes para exterior con bisagra oculta y cierrepuertas oculto, de planchas de acero galvanizado lacado, terminación prelacada color blanco RAL a definir por D.F. Puerto exterior tipo Neo COBO multicaso de Andreu O EQUIVALENTE, con instalación COBO System de bisagra oculta y/o cierrepuertas oculto, con hoja de 63 mm de espesor, ensamblada sin soldaduras con dos planchas de acero de 0,7 mm de espesor, cámara interior de material aislante de alta densidad. Marco izquierdo C55. SISTEMA DE APERTURA: Puertas batientes de 1 hoja. HERRAJES: Cerradura reversible con caja de acero y frente cimbado, embutida en la hoja, con cierre a un punto. Cilindro latón de 35x35. Juego escudo + manivela con bocallave nylon negro. OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.
--------------	---




CARPINTERÍA EXTERIOR DE PLANCHAS DE ACERO (PC)

DESCRIPCIÓN:	Puertas batientes para exterior de planchas de acero galvanizado lacado, terminación prelacada en color a definir por D.F. Puerto exterior tipo ENSAMBLADA de Andreu O EQUIVALENTE, con hoja de 38 mm de espesor, ensamblada sin soldaduras con dos planchas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, cámara interior de polipropileno inyectado a alta presión, bas bisagras como mínimo de acero galvanizado. Marco izquierdo C54, marco abrazacuerpos C70. SISTEMA DE APERTURA: Puertas batientes de 2 hojas. HERRAJES: Cerradura de acero embutida en la hoja. Cilindro latón de 30x30. Juego escudo + manivela con bocallave nylon negro. OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.
--------------	--



CARPINTERÍA EXTERIOR DE PLANCHAS DE ACERO (PC)

DESCRIPCIÓN:	Puertas batientes para exterior con bisagra oculta y cierrepuertas oculto, de planchas de acero galvanizado lacado, terminación prelacada en color a definir por D.F. Puerto exterior multicaso, con hoja de 63 mm de espesor, ensamblada sin soldaduras con dos planchas de acero de 0,7 mm de espesor, cámara interior de material aislante de alta densidad. Marco izquierdo C55. SISTEMA DE APERTURA: Puertas batientes de 1 hoja. HERRAJES: Cerradura reversible con caja de acero y frente cimbado, embutida en la hoja, con cierre a un punto. Cilindro latón de 35x35. Juego escudo + manivela con bocallave nylon negro. OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.
--------------	---



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

FRANCISCO TORRES MARTINEZ

25/04/2025

VERIFICACIÓN

PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD

PÁG. 20/32



CARPINTERÍA INTERIOR DE ALUMINIO, BATIENTES (FI)

DESCRIPCIÓN: Carpintería interior acristalada de perfilado de aluminio lacado texturado RAL a definir por DF, sin rotura de puente térmico.

Sistema "SCHÜCO AVS SON®" O EQUIVALENTE, formado por:
Perfiles de aluminio lacado "SISTEMA AVS SON®" sin rotura del puente térmico; realizado con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable. Con una profundidad del cerco de 50 mm.

Con juntas estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para evitar el por galvanico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuderos interiores en los esquines y uniones en "T" de marcos y hojas con colé de dos componentes para estanqueizar y armar el ángulo.

SISTEMA DE APERTURA: Puertas de 1 o dos hojas, batientes/pivotantes o paños fijos, según detalle.


ACRISTALAMIENTO: Doble acristalamiento SGG PLANITHERM IN TEMPLADO 6 / 16 ARGÓN / 44.1, conjunto formado por vidrio exterior SGG PLANITHERM IN TEMPLADO 6 compuesto por luna templada de vidrio de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, relleno de gas argón y vidrio interior laminar 44.1 compuesto por dos lúas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, 30 mm de espesor total.

*Con inclusión de vinilo opaco para delimitación de zonas de impacto según CTE-SUA, según detalles.

HERRAJES: Sistema de herrajes SCHÜCO con ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio.
Maneta ergonómica con posibilidad de cierre de varios puntos, apertura eléctrica y monitorización. Fabricados todos los componentes del sistema "AVS SON®" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiodiferente a la silicona. Colocada sobre premarco de acero galvanizado o aluminio.

*Con tirador vertical en aluminio anodizado de alta resistencia, lacado al horno con pintura en polvo según carta RAL. Dimensiones estándar de 3000 mm de altura y 30 mm de diámetro, fijación mediante anclajes ocultos en acero inoxidable, compatible con carpinterías de aluminio lacado.

OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.

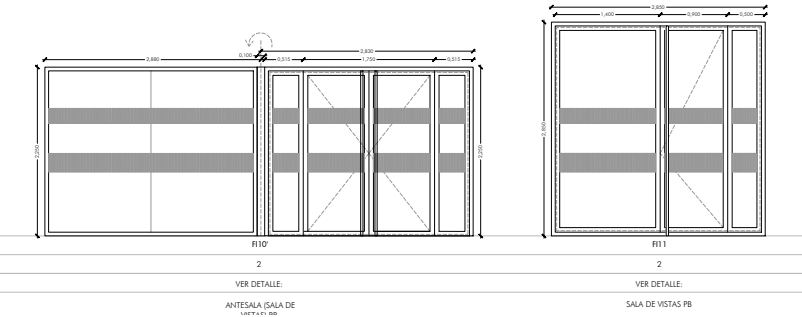

CARPINTERÍA INTERIOR DE ALUMINIO, REPLEGABLE (FI)

DESCRIPCIÓN: Carpintería de seis hojas replegables de apertura exterior o interior; con perfiles de aluminio lacado; "SISTEMA AS FD 75" O EQUIVALENTE, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliuretano o polietileno; realizado con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable. Marcos y hojas ensamblados con una profundidad de 75 mm.

SISTEMA DE APERTURA: Puertas de 1 o dos hojas, batientes/pivotantes o paños fijos, según detalle.


ACRISTALAMIENTO: Doble acristalamiento SGG PLANITHERM IN TEMPLADO 6 / 16 ARGÓN / 44.1, conjunto formado por vidrio exterior SGG PLANITHERM IN TEMPLADO 6 compuesto por luna templada de vidrio de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, relleno de gas argón y vidrio interior laminar 44.1 compuesto por dos lúas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, 30 mm de espesor total.

*Con inclusión de vinilo opaco para delimitación de zonas de impacto según CTE-SUA, según detalles.

HERRAJES: Sistema de herrajes SCHÜCO O EQUIVALENTE con ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Rollos y carros de acero inoxidable con cerco interior ensamblado. Tornillería de acero inoxidable para evitar el por galvanico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Maneta ergonómica con posibilidad de cierre de varios puntos, apertura eléctrica y monitorización. Fabricados todos los componentes del sistema "AS FD 75" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiodiferente a la silicona. Colocada sobre premarco de acero galvanizado o aluminio.

*Con tirador vertical en aluminio anodizado de alta resistencia, lacado al horno con pintura en polvo según carta RAL. Dimensiones estándar de 3000 mm de altura y 30 mm de diámetro, fijación mediante anclajes ocultos en acero inoxidable, compatible con carpinterías de aluminio lacado.

OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.

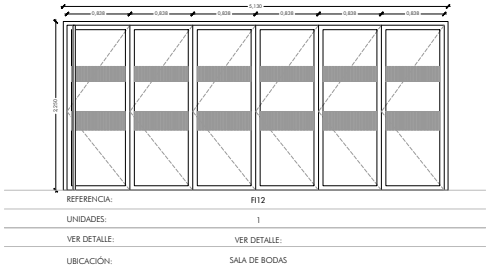

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 21/32	


CARPINTERÍA INTERIOR DE ALUMINIO, FIJOS (FI)

DESCRIPCIÓN:	Carpintería interior acristalada de perfilado de aluminio lacado texturado RAL o definir por DF, sin rotura de puente térmico. Sistema "SCHÜCO AWS 50N" O EQUIVALENTE, formado por: Perfiles de aluminio lacado "SISTEMA AWS 50N" sin rotura del puente térmico; realizado con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable. Con una profundidad del cerco de 50 mm. CLASIFICACIÓN S/CODIGO TECNICO: PERMEABILIDAD AL AIRE: CLASE 4 (UNE-EN 12207) ESTANQUEIDAD AL AGUA: CLASE 9A (UNE-EN 12208) RESISTENCIA AL VIENTO: CLASE C5/B5 (UNE-EN 12210) Tornillería de acero inoxidable para evitar el galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Dos escuadras interiores, entalladas o bulonadas, no atornilladas, en los esquinas de marcos, inyectadas en cola de dos componentes para estanqueizar y anidar el inglete. SISTEMA DE APERTURA: Puños fijos, según detalle. ACRISTALAMIENTO: Acristalamiento laminar de seguridad incolora 66.1, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor, unidas por una lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 12 mm. *Con inclusión de vinilo opaco para delimitación de zonas de impacto según CTE-SUA, según detalles. HERRAJES: Sistema de herrajes SCHÜCO con ejes de acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Manejo ergonómico con posibilidad de cierre de varias puntas, apertura eléctrica y montaje. Fabricados todos los componentes del sistema "AWS 50N" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVa sobre cordón caudal antideformable a la silicona. Colocado sobre premarco de acero galvanizado o aluminio. OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.
--------------	--

REFERENCIA:	FI13	FI14
UNIDADES:	2	4
UBICACIÓN:	SALA DE VISTAS PB	SALA DE VISTAS PB

REFERENCIA:	FI16	FI17
UNIDADES:	2	4
UBICACIÓN:	P1 JURISDICCIÓN CIVIL-PENAL	JURISDICCIÓN CIVIL-PENAL P1

DESCRIPCIÓN:	Frente fijo en salas de reconocimiento. Marco de madera maciza para acristalar, ejecutado con cerco de pino linden de ancho igual al paramento lacado RAL 9010 y colocado sobre premarco de pino. Tapajunta de madera maciza por ambas caras en pino linden B020 mm. Acabado lacado en todos sus caras RAL 9010.
ACRISTALAMIENTO:	Acristalamiento laminar de seguridad con FUNCIÓN ESPEJO UNIDIRECCIONAL para salas de reconocimiento, LAMIGLASS SOUND REDUCTION 66.2 / 24 mm / LAMIGLASSOUND REDUCTION 1010.2 GUARDIAN GLASS O EQUIVALENTE, formado por dos vidrios laminados 6 mm de espesor siendo uno de ellos espejo unidireccional, unidos por doble lámina de butiral de polivinilo, cámara de aire de 24 mm y dos vidrios laminados de 10 mm unidos por doble lámina de butiral de polivinilo; 56 mm de espesor total.
HERRAJES:	NO.
OBSERVACIONES:	Comprobar medidas en obra.
REFERENCIA:	FG 1
UNIDADES:	2



PUERTAS CON PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO (PF)

DESCRIPCIÓN:	Puerta resistente al fuego lacada RAL blanco a definir por D.F., con una hoja ciega abatible enroscada con paramento de apertura según plano, modelo "CORTAFUEGOS LÍNEA E30/E60 de SCHÜCO" O EQUIVALENTE. Rotación sobre bisagras ocultas. Apertura máxima de 90°. Panel de espesor de 60 mm compuesto por un marco de madera y material termoaislante, revestido con MDF de 3 mm con junta perimetral de cierre acabado lacado RAL. Panel preparado con orificio para manija y cilindro. Marco de aluminio, colocado completo con separadores de refuerzo, distando anclas metálicas fijadas al marco. La panel debe tener una resistencia al fuego mayor o igual a la del producto instalado (REI 30, REI 60).
SISTEMA DE APERTURA:	Batiente 1 o 2 hojas para empujar.
HERRAJES/ACCESORIOS:	Herrajes de colgar, seguridad y cierre, juntas para el batiente, herméticos y termoaislantes. Frente excéntrico, tapabisagra, bisagra y bolso frondoso. Manillas y raseros de aluminio con rebatón. Mod. 1025 de FS8 o equivalente. Trasero en puertas cortafuego de grandes dimensiones con barra de acero inoxidable lisa, curvada en los extremos, dimensión de 2500 mm.
CIERRES:	(*) Carpintería con electroimán para retención de puerta cortafuegos. (*) Carpintería sin cerradura. Unidades con cerradura según plano de memoria de carpinterías.
OBSERVACIONES:	Comprobar medidas en obra.

PF1 (E12-30-C5) - PF1 (E12-30-C5)	PF2 (E12-60-C5) - PF2 (E12-60-C5)	PF3 (E12-60-C5)	PF4* (E12-60-C5)	PF5* (E12-60-C5)
3-1	6-5	1	1	1
CIRCULACIÓN PB	CIRCULACIÓN PB Y P1	CIRCULACIÓN PB	CIRCULACIÓN PB (Con retenedor)	CIRCULACIÓN P1 (Con retenedor)

PUERTAS CON PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO (PF)

DESCRIPCIÓN:	Puerta resistente al fuego lacada color blanco RAL a definir por D.F., con una hoja ciega abatible enroscada con paramento de apertura según plano, con tapajuntas de 100x15 mm, modelo "CORTAFUEGOS LÍNEA E30/E60 de SCHÜCO" O EQUIVALENTE. Rotación sobre bisagras ocultas. Apertura máxima de 90°. Panel de espesor de 60 mm compuesto por un marco de madera y material termoaislante, revestido con MDF de 3 mm con junta perimetral de cierre acabado lacado RAL. Panel preparado con orificio para manija y cilindro. Marco de aluminio, colocado completo con separadores de refuerzo, distando anclas metálicas fijadas al marco. La panel debe tener una resistencia al fuego mayor o igual a la del producto instalado (REI 30, REI 60).
SISTEMA DE APERTURA:	Batiente 1 o 2 hojas para empujar.
HERRAJES/ACCESORIOS:	Herrajes de colgar, seguridad y cierre, juntas para el batiente, herméticos y termoaislantes. Frente excéntrico, tapabisagra, bisagra y bolso frondoso. Manillas y raseros de aluminio con rebatón. Mod. 1025 de FS8 o equivalente.
CIERRES:	(*) Carpintería con electroimán para retención de puerta cortafuegos. (*) Carpintería sin cerradura. Unidades con cerradura según plano de memoria de carpinterías.
OBSERVACIONES:	Comprobar medidas en obra.

PF4 (E12-30-C5) - PF4* (E12-30-C5)	PF5 (E12-60-C5) - PF5* (E12-60-C5)	PF6 (E12-60-C5)	PF7 (E12-60-C5)	PF8 (E12-60-C5)
3.3	4 - 2	5	1	2
CIRCULACIÓN P5	CIRCULACIÓN P5	CUARTOS TÉCNICOS P5	CIRCULACIÓN P5	INSTALACIONES P5

NUEVA SEDE JUDICIAL DE ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

SEPTIEMBRE DE 2025

CS2 CARPINTERÍAS INTERIORES

Escuela 1:100

ANEXO DE INFORMACIÓN

CONSEJO DE ACTUACIÓN, ASISTENTE TÉCNICO

SECCIÓN: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

SECCIÓN: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

SECCIÓN: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

SECCIÓN: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

FRANCISCO TORRES MARTINEZ

25/04/2025

VERIFICACIÓN

PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD

PÁG. 22/32



PUERTAS DE MADERA BLANCAS SOBRE PARTICIÓN DE CARTÓN YESO (PM)


DESCRIPCIÓN: Puertas de paso de madera sobre partición de cartón yeso ensadao a paramento.
Puerto de paso lacado color blanco RAL a decidir por la D.F., con una o dos hojas ciegas abatibles, ensadao con paramento y apertura según plano, modelo SYNTESIS LINE BATTENTE (1 hoja) o SYNTESIS LINE EXTENSION (2 hojas) de ECLISSE o EQUIVALENTE con travesaño, formado por contramarcos de aluminio oculto en paramento y fijado con lengüetas de anclaje, dimensiones según planos, espesor 45 mm revestido con pintura de fondo primer y lacado RAL a definir por D.F., atornillado con doble latón de madera y cantado.

SISTEMA DE APERTURA: Batiente 1 o 2 hojas para empujar.

HERRAJES/ACCESORIOS: Junta de longitud 6,6m para cortar a medida.
Frete excéntrico, topabrazo, bisagra y bolso trifonddos de la línea ECLISSE SYNTESIS LINE o equivalente.
Manillas y rosetas de aluminio mod. 1025 de FSB o equivalente.

CIERRES: (*) Carpintería sin cerraduras.
Unidades con cerradura según plano de memoria de carpinterías.
Pestillero tipo "silencioso" en puertas interiores de ascos, de acero inoxidable con mecanismo de bloqueo interior con condena 1735/1744 de FSB o equivalente.

OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.

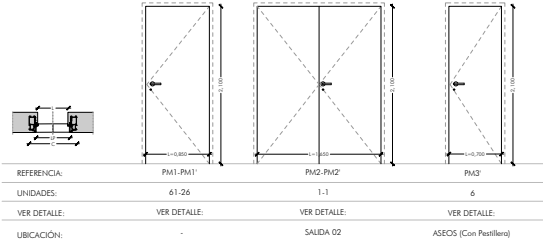

PUERTAS DE MADERA SOBRE TABIQUERÍA DE FÁBRICA DE LADRILLO (PM)


DESCRIPCIÓN: Puertas de paso de madera sobre tabiquería de fábrica de ladrillo.
Puerto de paso lacado color blanco RAL a decidir por la D.F., con una o dos hojas ciegas abatibles, formado por prearco con gomas de fijación, cerco y topabrazos de 100x15 mm, en madera de pino lustrado, hoja prefabricada normalizada de 46 mm chapada en alume y cantado por dos cantos. Modelo ES 81 de SCRIGNO O EQUIVALENTE.

SISTEMA DE APERTURA: Batiente 1 o 2 hojas para empujar.

HERRAJES/ACCESORIOS: Herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, mod. 1025 de FSB o equivalente. Mínimo 4 pernos para colgar.

CIERRES: (*) Carpintería sin cerraduras.
Unidades con cerradura según plano de memoria de carpinterías.
Pestillero tipo "silencioso" en puertas interiores de ascos, de acero inoxidable con mecanismo de bloqueo interior con condena 1735/1744 de FSB o equivalente.

OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.

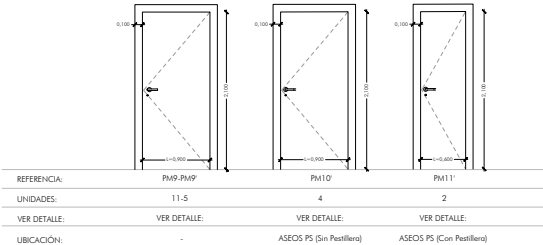

PUERTAS DE MADERA SOBRE PARTICIÓN DE CARTÓN YESO (PM)

DESCRIPCIÓN: Puertas de paso de madera sobre partición de cartón yeso, ensadao a panelado de madera en paramento.
Puerto de paso lacado color blanco RAL a decidir por la D.F., con una o dos hojas ciegas abatibles, ensadao con paramento y apertura según plano, modelo SERIE BASIC de SPICO o EQUIVALENTE con travesaño, formado por contramarcos de aluminio oculto en paramento y fijado con lengüetas de anclaje, dimensiones según planos, espesor 45 mm revestido con pintura de fondo primer y acabado en madera natural barnizada, atornillado con doble latón de madera y cantado.


ACABADO: Acabado en madera natural barnizada cerezo.

SISTEMA DE APERTURA: Batiente 1 o 2 hojas para empujar.

HERRAJES/ACCESORIOS: Junta de longitud 6,6m para cortar a medida.
Manillas y rosetas de aluminio mod. 1025 de FSB o equivalente.

CIERRES: (*) Carpintería sin cerraduras.
Unidades con cerradura según plano de memoria de carpinterías.
Pestillero tipo "silencioso" en puertas interiores de ascos, de acero inoxidable con mecanismo de bloqueo interior con condena 1735/1744 de FSB o equivalente.

OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.

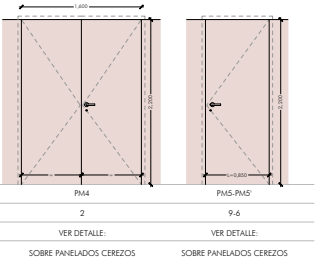

PUERTAS DE MADERA PANELADAS SOBRE PARTICIÓN DE CARTÓN YESO (PM)

DESCRIPCIÓN: Puertas de paso de madera sobre partición de cartón yeso, ensadao a panelado de madera en paramento.
Puerto de paso lacado color blanco RAL a decidir por la D.F., con una o dos hojas ciegas abatibles, ensadao con paramento y apertura según plano, modelo SERIE BASIC de SPICO o EQUIVALENTE con travesaño, formado por contramarcos de aluminio oculto en paramento y fijado con lengüetas de anclaje, dimensiones según planos, espesor 45 mm revestido con pintura de fondo primer y lacado RAL a definir por D.F., atornillado con doble latón de madera y cantado.


ACABADO: Peladao en color blanco RAL a decidir por la D.F.

SISTEMA DE APERTURA: Batiente 1 o 2 hojas para empujar.

HERRAJES/ACCESORIOS: Junta de longitud 6,6m para cortar a medida.
Manillas y rosetas de aluminio mod. 1025 de FSB o equivalente.

CIERRES: (*) Carpintería sin cerraduras.
Unidades con cerradura según plano de memoria de carpinterías.
Pestillero tipo "silencioso" en puertas interiores de ascos, de acero inoxidable con mecanismo de bloqueo interior con condena 1735/1744 de FSB o equivalente.

OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.



PUERTAS DE MADERA SOBRE PARTICIÓN DE CARTÓN YESO (PFM)

DESCRIPCIÓN: Puertas resistentes al fuego sobre partición de cartón yeso, ensadao a panelado de madera en paramento.
Puerta cortafuegos lacada RAL a decidir por la D.F., con una o dos hojas ciegas abatibles, ensadao con paramento y apertura según plano, modelo SPICODOR SERIE FIRE de SPICO o EQUIVALENTE premaco de pino, cerco de 90x30 mm, y jambas 90x10 mm, con marco mismo acabado hoja: pernos homologados, elementos intumescentes, cerradura empícnica, manilla y muella homologada selen. La pared debe tener una resistencia al fuego mayor o igual a la del producto instalado (REI 30, REI 60).


ACABADO: Peladao en color blanco RAL a decidir por la D.F.

SISTEMA DE APERTURA: Batiente 1 o 2 hojas para empujar.

HERRAJES/ACCESORIOS: Junta de longitud 6,6m para cortar a medida.
Manillas y rosetas de aluminio mod. 1025 de FSB o equivalente.

CIERRES: (*) Carpintería con electroimán para retención de puerta cortafuegos.
(*) Carpintería sin cerraduras.
Unidades con cerradura según plano de memoria de carpinterías.

OBSERVACIONES: Comprobar medidas en obra.



Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 23/32	

NUEVA SEDE JUDICIAL DE ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA
 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
 SEVILLA, ABRIL DE 2022

C24 CERBAERÍAS






 JEFATURA DE MAGISTRADO
 CONSEJO DE ASESORES ADMINISTRATIVOS

Dirección General de planeación,
 ordenación y gestión de fondos









 Escala 1:50



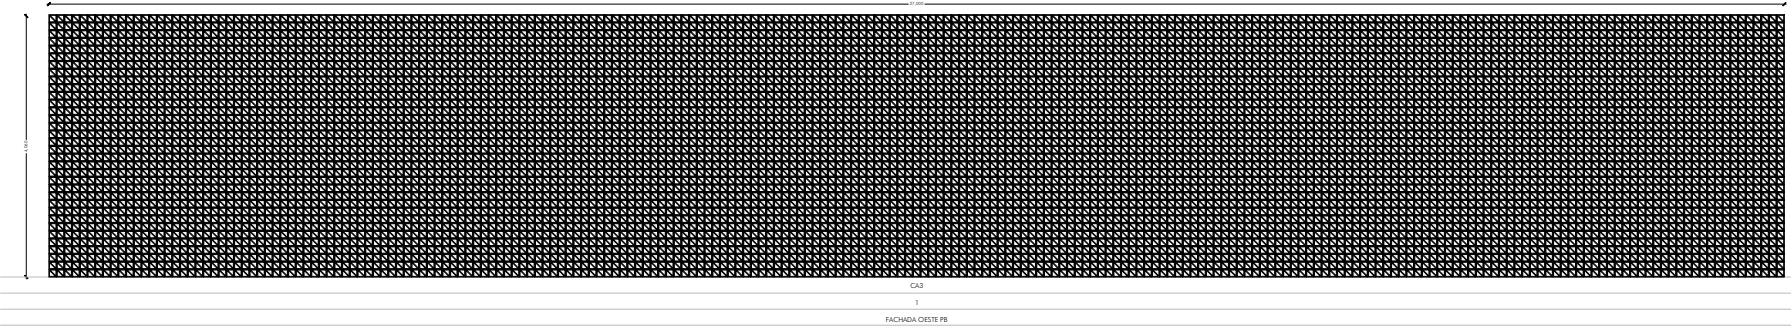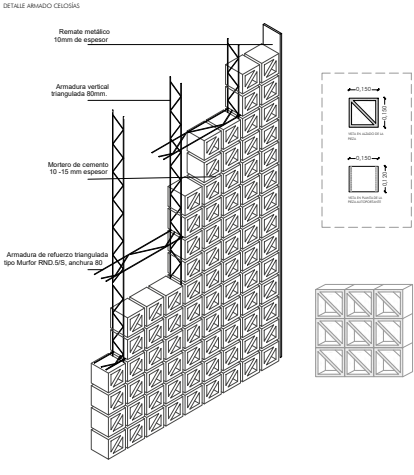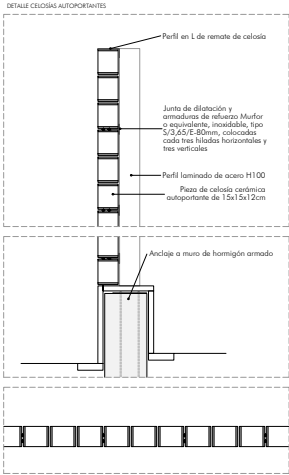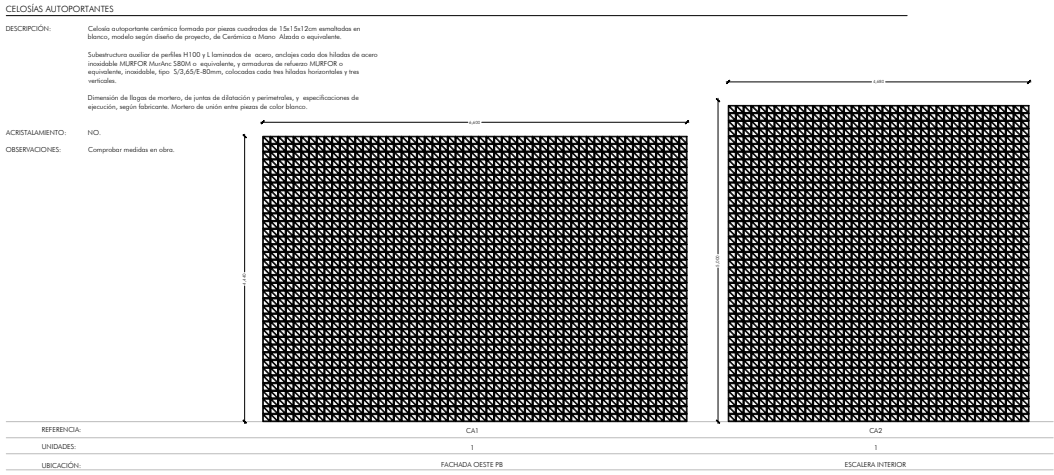

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 25/32	

CELOSÍAS TRASDOSADAS	
DESCRIPCIÓN:	Celosis trasdosada cerámica formada por piezas cuadradas de 15x15x7cm ensambladas en lámina, montado según diseño de proyecto, de Cerámica a Mano. Alzado o equivalente. Subestructura de perfiles tubulares 100x40x4 mm. y pletinas ø=10 mm. acero inox. A4, máxima separación 800 mm, tornillos anclados-dientes Ø8,5 mm inox. Anclaje y refuerzo HEB700. Modulo 300x300 o equivalente. Soporte superior anclado al acristal de hormigón o frame de forjado, al inferior a la lámina de lástilla en caso de no existir acristal. Soporte FCE VL de HLTi o equivalente 150x46x4 mm. Anclaje HEB 100 para fijación del soporte en hormigón y anclamiento, de acero inox. A4 de alta resistencia a la corrosión, 140 mm de HLTi o equivalente. Las juntas entre piezas de celosis serán de mortero, según el fabricante, 10/15 mm en las intermedias y 25 mm en las líneas, coronadas con las rebabas mortero y acabadas o subestructura con las anclajes mortero. Construcción con juntas de dilatación en perfiles de máximo 350 cm, según fabricante. En las juntas se duplican los soportes en el punto de encuentro. Mortero de unión entre piezas de color blanco.
ACRISTALAMIENTO:	NO.
OBSERVACIONES:	Controlar medidas en obra.

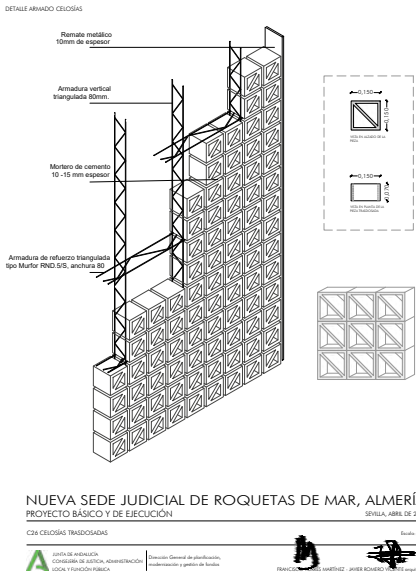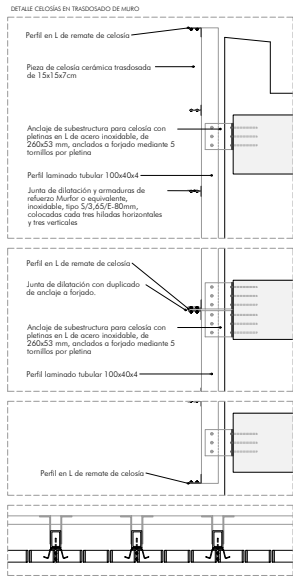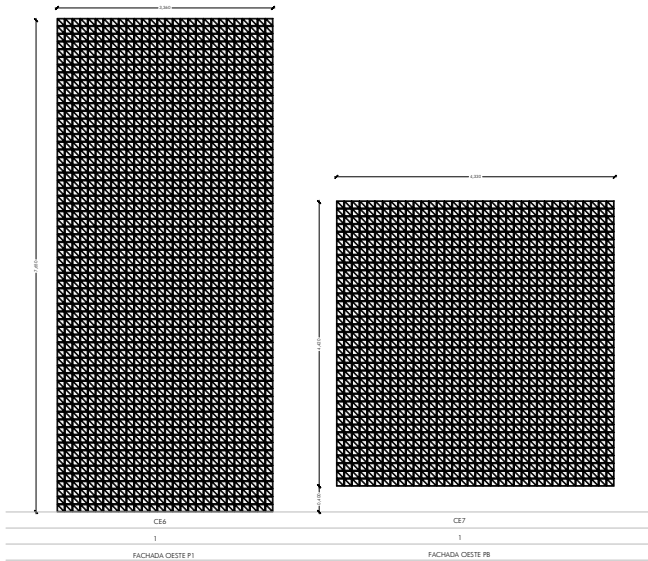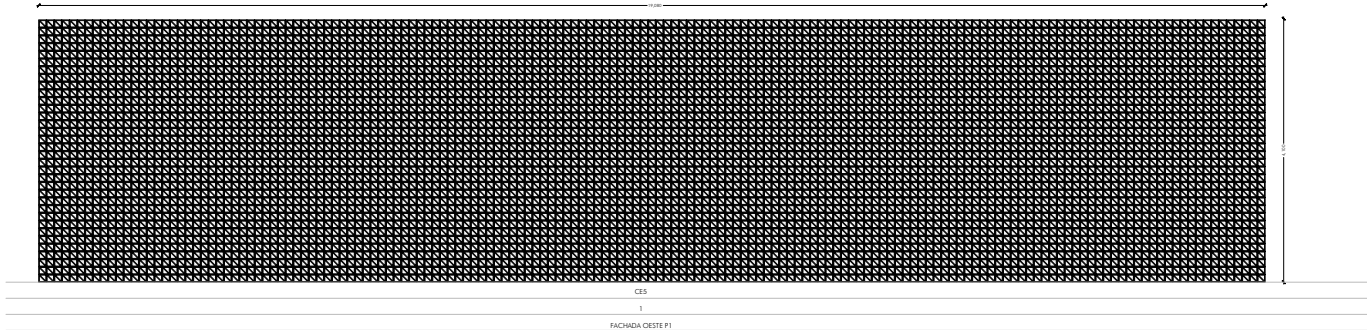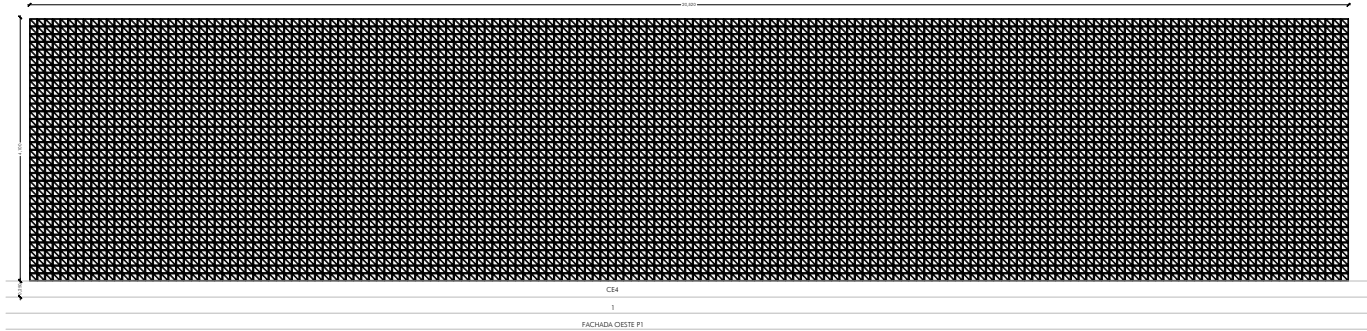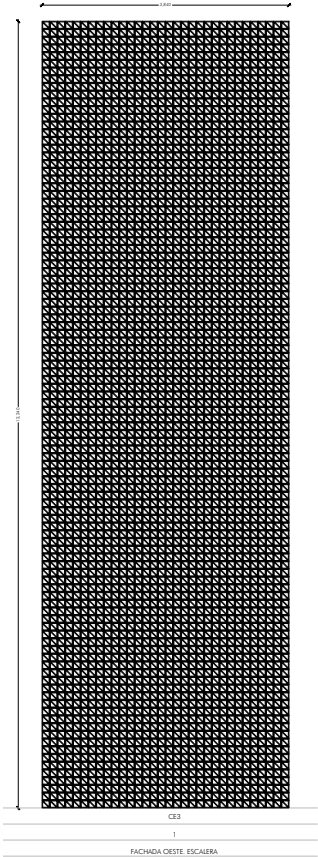

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 26/32	



NIVEL PLANTA PRIMERA +4.10 m | E: 1/200




NIVEL PLANTA BAJA +0.00 m | E: 1/200




NIVEL SÓTANO -3.50 m | E: 1/200

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 27/32	


MOSTRADORES DE MADERA DE HAYA (M) | E 1/50

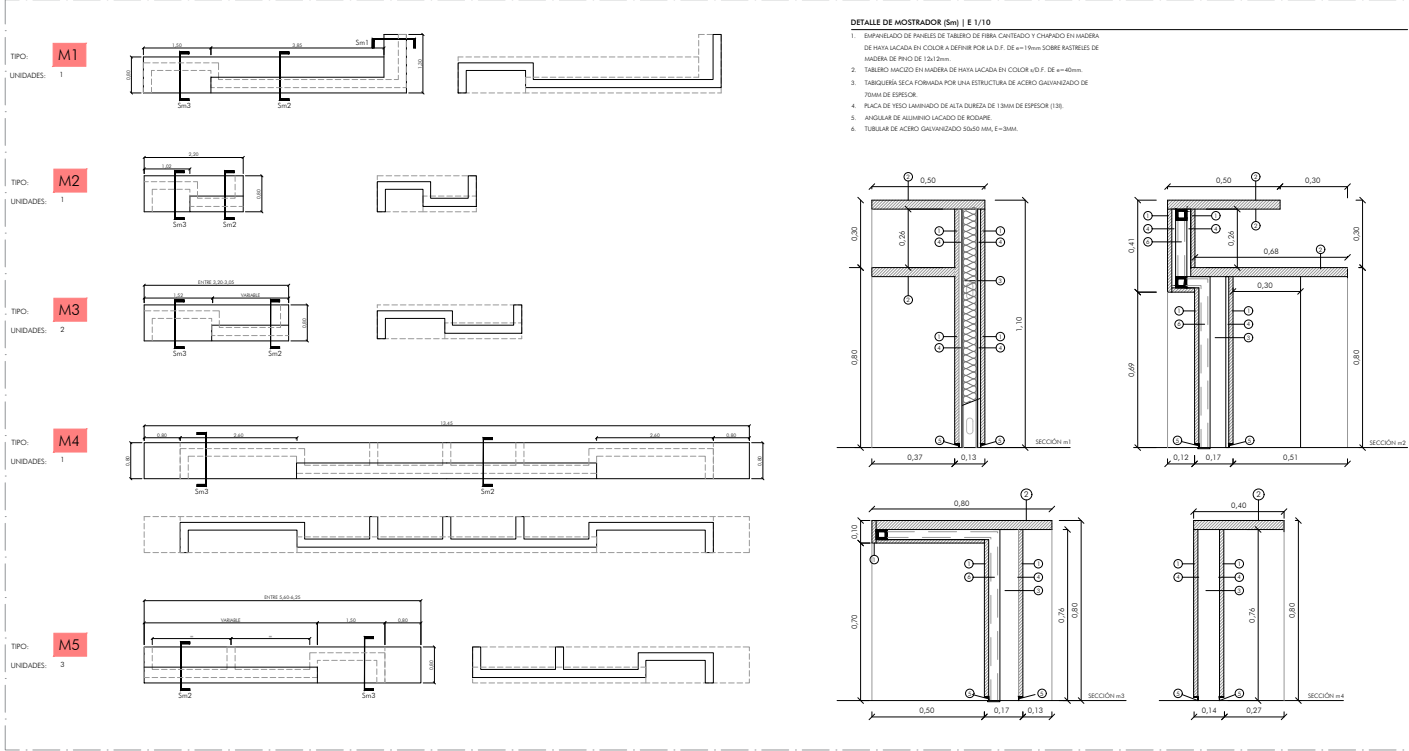


ESPEJOS EN CUARTOS DE BAÑO (E) | E 1/50

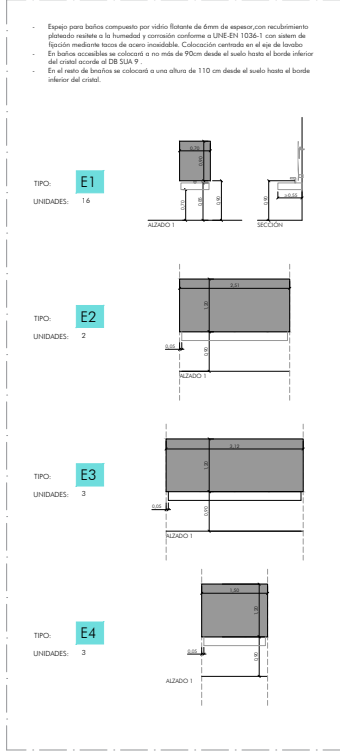


MESA SALA DE BODAS (M) | E 1/50

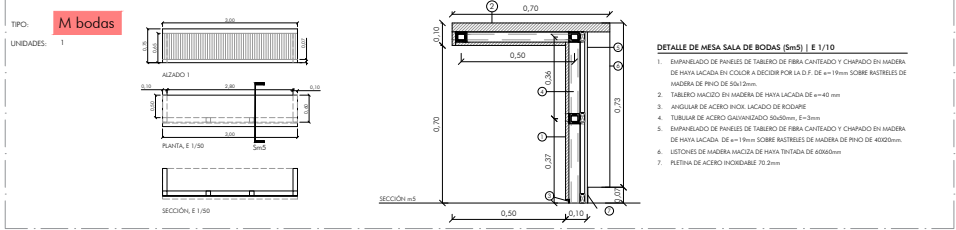

MÓDULO DE BANCO (B) | E 1/50

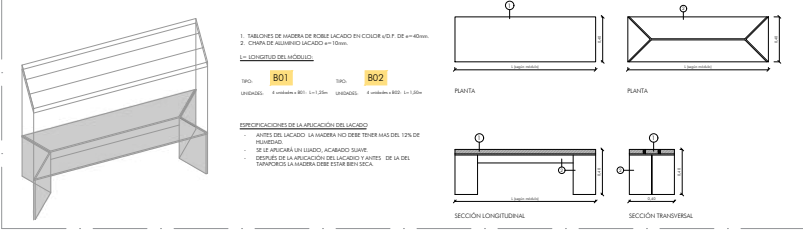

MESA EN U PARA SALAS DE VISTAS (V) | E 1/50

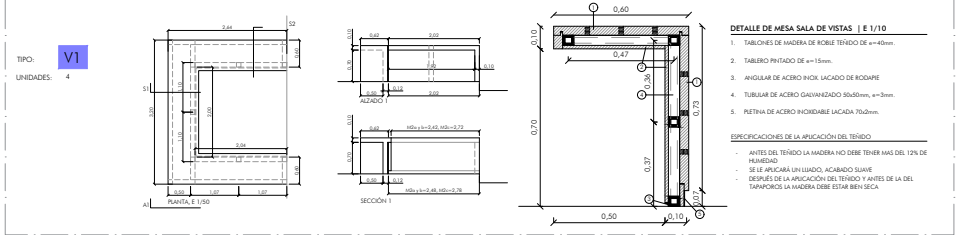

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

FRANCISCO TORRES MARTINEZ

25/04/2025




VERIFICACIÓN

PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD

PÁG. 28/32




DESCRIPCIÓN: Mobiliario de servicio a los puestos de trabajo con espacio para archivos y bases múltiples. MDF lacado en color a definir por la D.F. de 22mm.

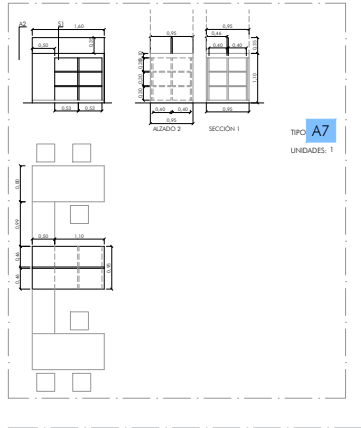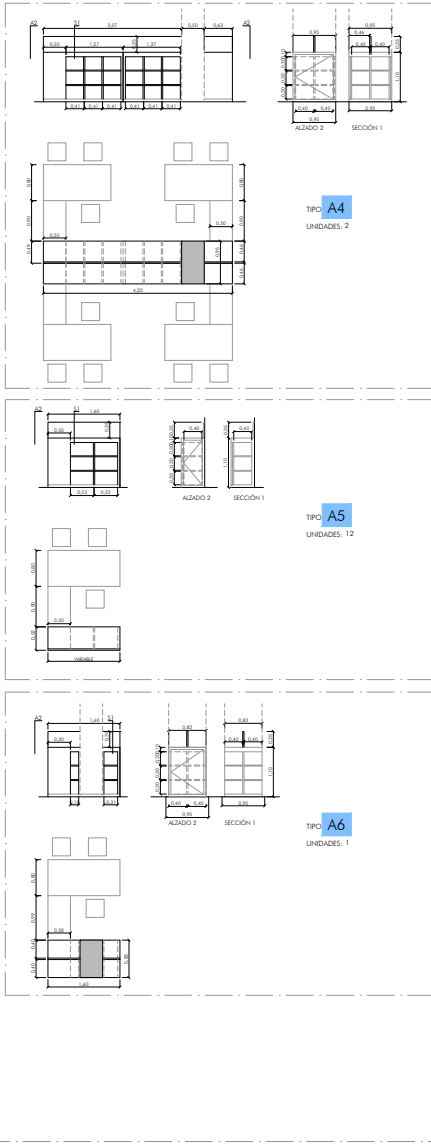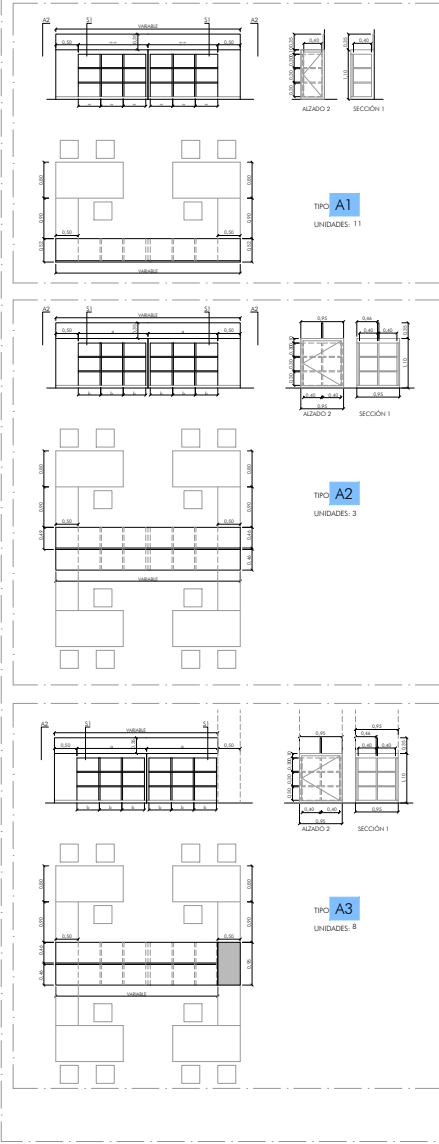


DESCRIPCIÓN: Peto de separación para mobiliario de puestos de trabajo, con perfilado metálico interior y tablero. MDF lacado en color a definir por la D.F. de 22mm.




DETALLE CAJA DE INCENDIOS, EXTINTOR Y ALARMA | E 1/5

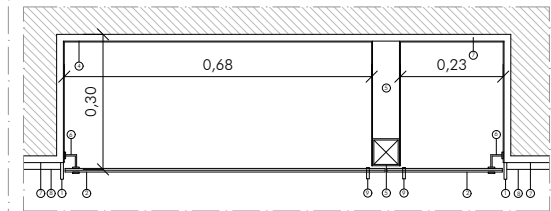



DETALLE CAJA DE EXTINTOR | E 1/5



DETALLES DE BOCA DE INCENDIOS, EXTINTOR Y ALARMA EN MURO | E 1/20



B: Espacio reservado para boca de incendios
c: Espacio reservado para extintor



ALZADO DE BOCA DE INCENDIOS

ALZADO DE CAJA DE EXTINTOR

1. Pletina de acero inoxidable e=6mm
2. Vidrio Stodip 6+6mm
3. Tablero marino e=16mm
4. Chapa de acero galvanizado lacado e=2mm
5. Perfil acero galvanizado 60.60.3
6. Bisagra de cazoleta de acero inoxidable
7. Enfoscado de mortero de cal grasa e=15mm
8. Revestimiento según ubicación
- 9- Tirador de acero inoxidable mate

NUEVA SEDE JUDICIAL DE ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE DE 2025

CPF MOBILIARIO 02



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
DISEÑO Y PROYECTO

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra.
Queda permitida la impresión en su totalidad.



Francisco Torres Martínez
Arquitecto de profesión
Colegiado en la Junta de Andalucía
Nº 12345

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

FRANCISCO TORRES MARTINEZ
















25/04/2025

VERIFICACIÓN

PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD

PÁG. 29/32



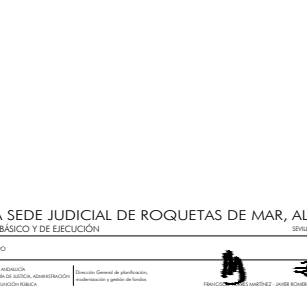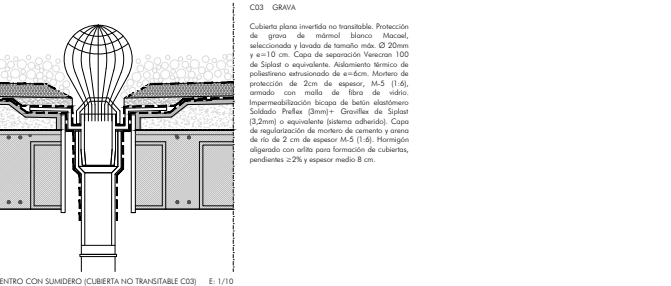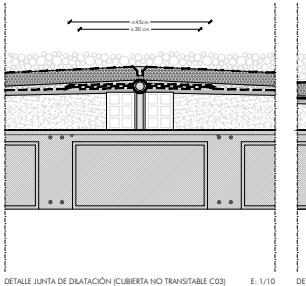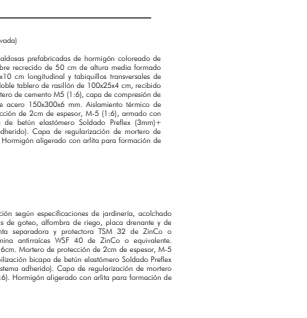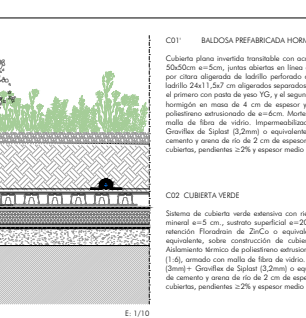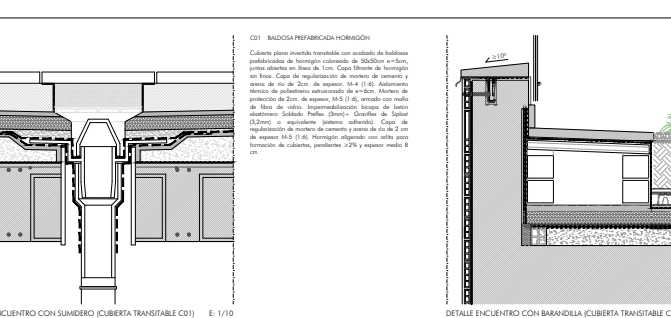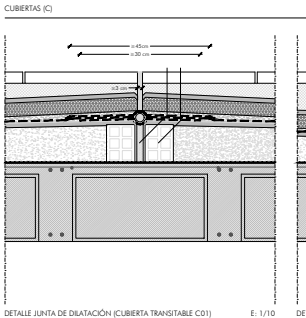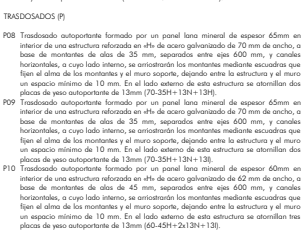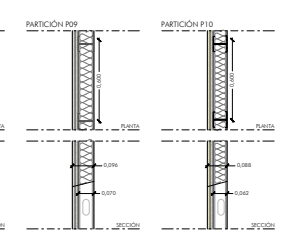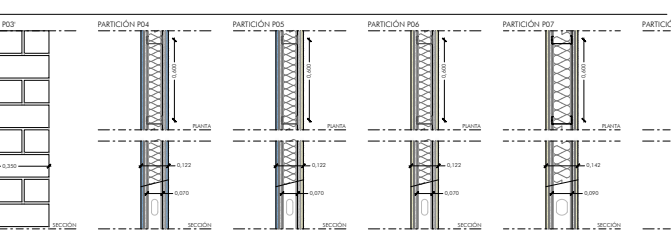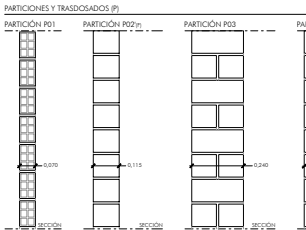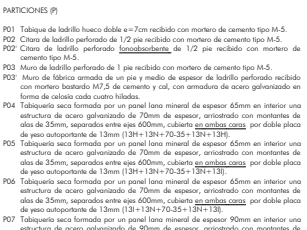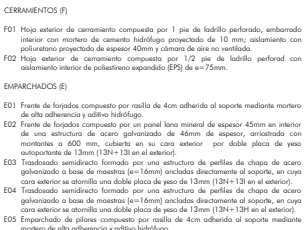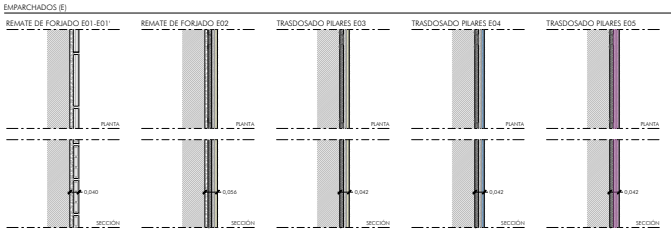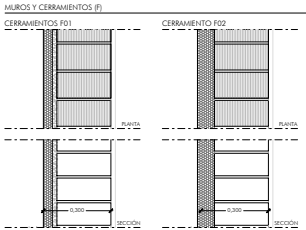

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN		
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025
VERIFICACIÓN	PEGVELYPMX55UPRUETFQ4SQ9JT48FD	PÁG. 30/32



