



CARACTERISTICAS MATERIALES/COEFICIENTES SEGURIDAD SEGUN NORMA EHE-08			
MATERIAL	CALD.-N/mm2	CONTROL	COEF.SEG.
HORMIGON ARMADO	HA-30/B/15/11b+Qb	Reducido	1.50
HORMIGON LIMPIEZA	HM - 20	Reducido	1.50
ARMADURAS	B 500 S	Reducido	1.15
ACCIONES	VARIABLES	Reducido	1.80
RECUBRIMIENTO DEL HORMIGON = 50mm			
LIMITE FISURACION = 0.1 mm			
CEMENTO A EMPLEAR TIPO CEM II/A (MR)			

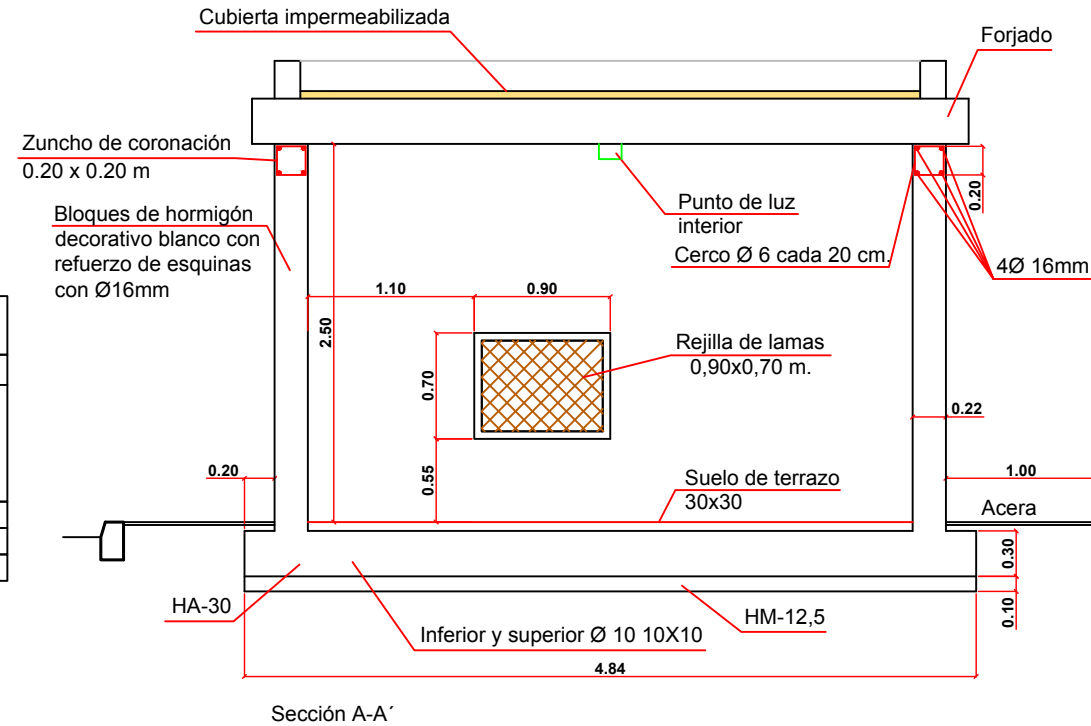

DETALLE GRUPO ELECTROGENO
300 KVA

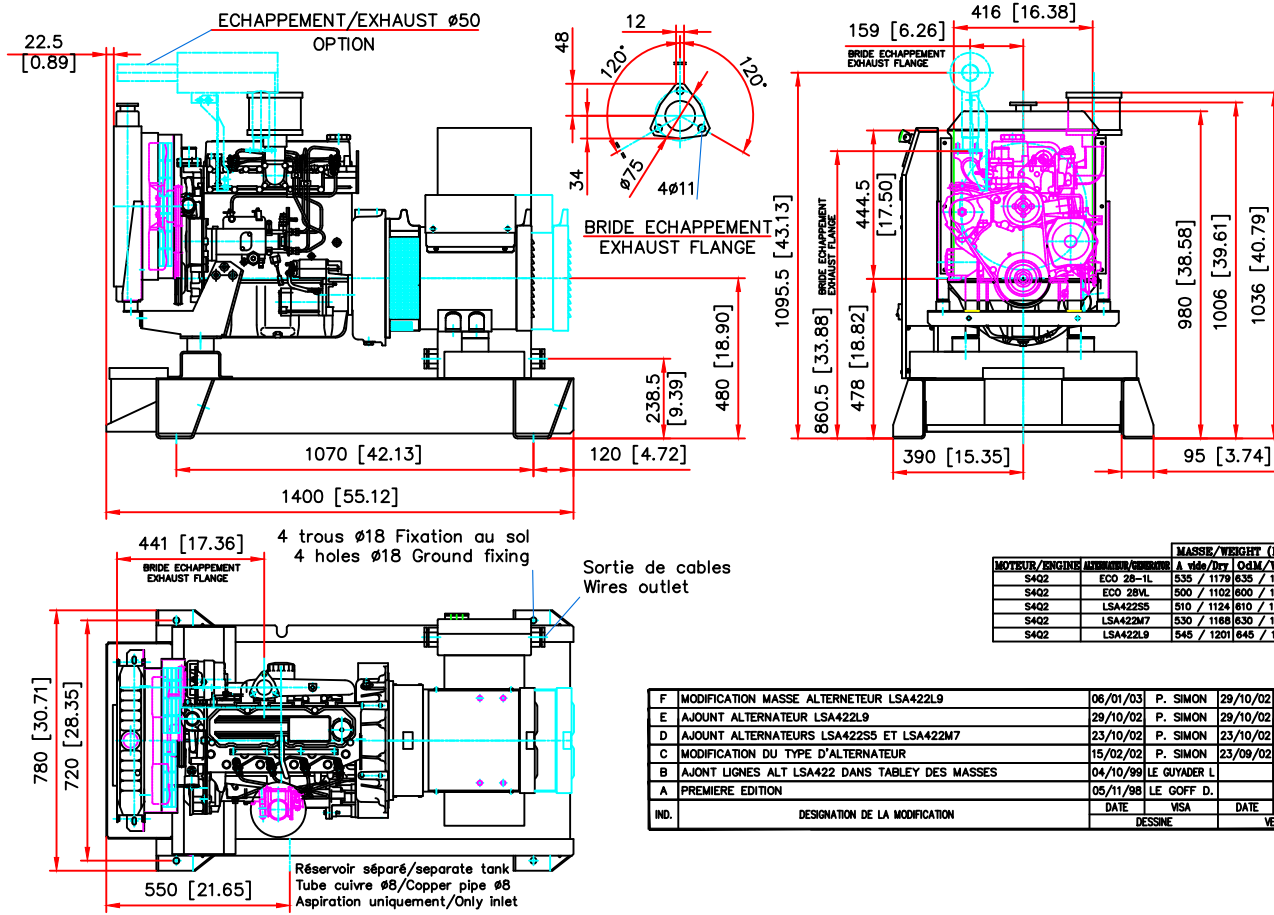

MOTEUR/ENGINE	ALTERNATEUR/GENERATOR	MASSA/WEIGHT (kg)
S402	ECO 28-1L	535 / 1179 / 635 / 1399
S402	ECO 28VL	500 / 1102 / 600 / 1322
S402	LSA422S5	510 / 1124 / 610 / 1344
S402	LSA422M7	530 / 1168 / 630 / 1388
S402	LSA422L9	545 / 1201 / 645 / 1421

F	MODIFICATION MASSE ALTERNATEUR LSA422L9	08/01/03	P. SIMON	29/10/02	G. OLIVRE
E	AJOINT ALTERNATEUR LSA422L9	29/10/02	P. SIMON	29/10/02	G. OLIVRE
D	AJOINT ALTERNATEURS LSA422S5 ET LSA422M7	23/10/02	P. SIMON	23/10/02	G. OLIVRE
C	MODIFICATION DU TYPE D'ALTERNATEUR	15/02/02	P. SIMON	23/09/02	G. OLIVRE
B	AJOINT LIGNES ALT LSA422 DANS TABLEY DES MASSES	04/10/99	LE GUYADER L		
A	PREMIERE EDITION	05/11/98	LE GOFF D.		
IND.	DESIGNATION DE LA MODIFICATION	DATE	VISA	DATE	VISA

