

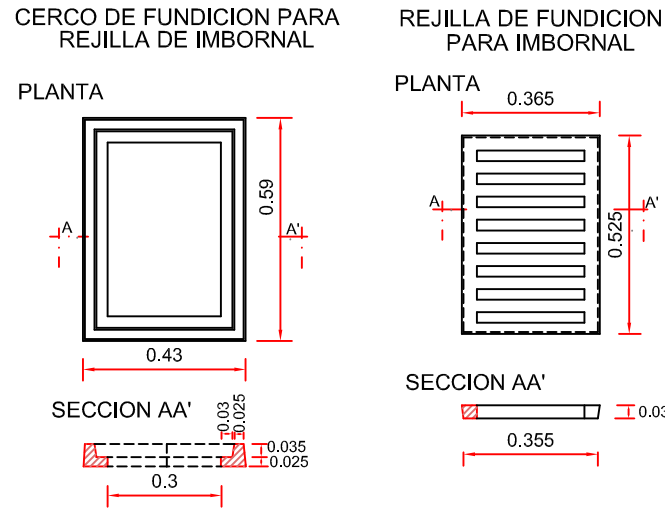
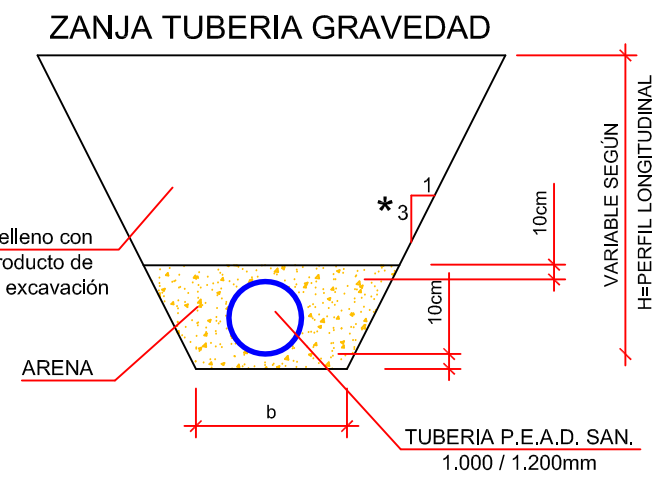


CLAVE	FECHA	DESIGNACION	SUSTITUYE AL PLANO	Nº	HOJA	DIBUJADO	REVISADO

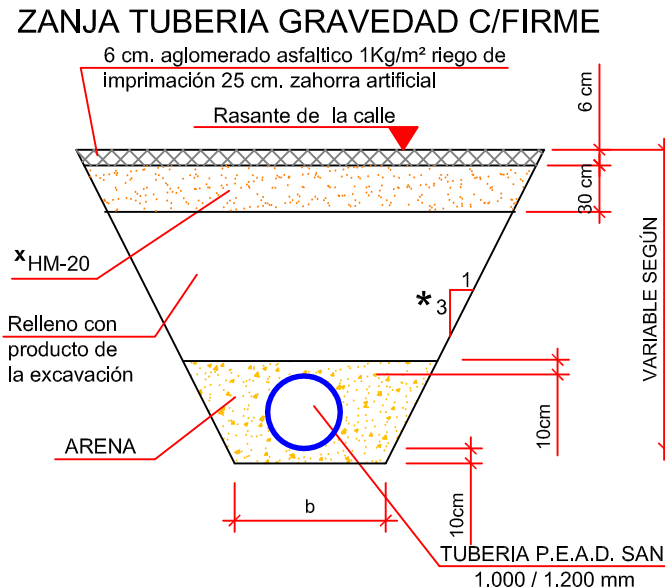


(*) CUANDO NO EXISTA SUFICIENTE RELLENO POR ENCIMA DE LA TUBERÍA (≤40 cm.)

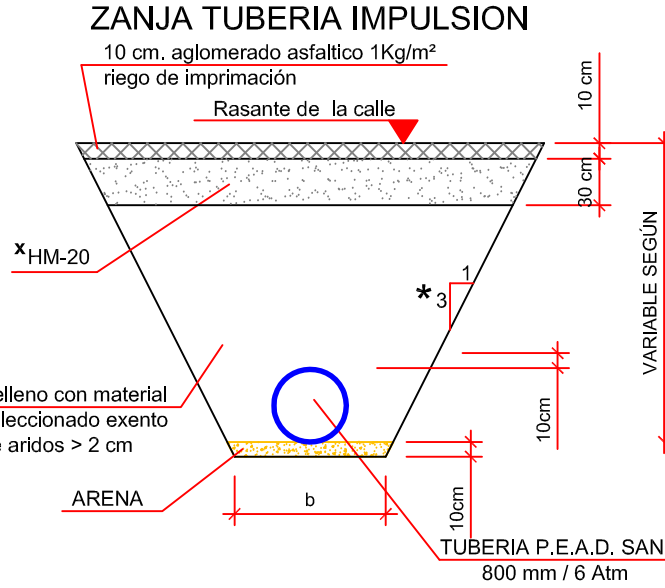

(*) TALUDES A CONSIDERAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, UNA VEZ SE EJECUTE LA ZANJA.

DE ACUERDO CON LA DIRECCION DE OBRA SE ENTIBARA SIEMPRE QUE H≥1,20 m.




Ø	160-250 mm.	800-1.200 mm.
b	0.80 m.	1.60 m.

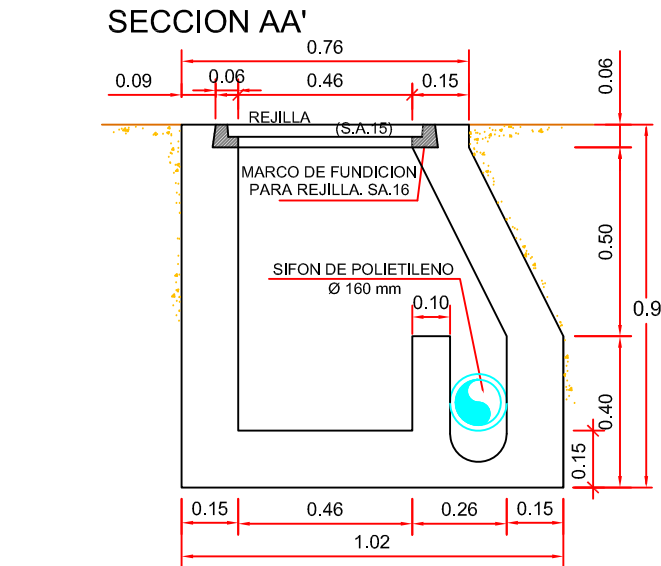





DETALLE DE VALVULA DE RETENCION DE MANGA DE POLIETILENO Ø800mm.







POZO REGISTRO PARA PLUVIALES
ALZADO - SECCION

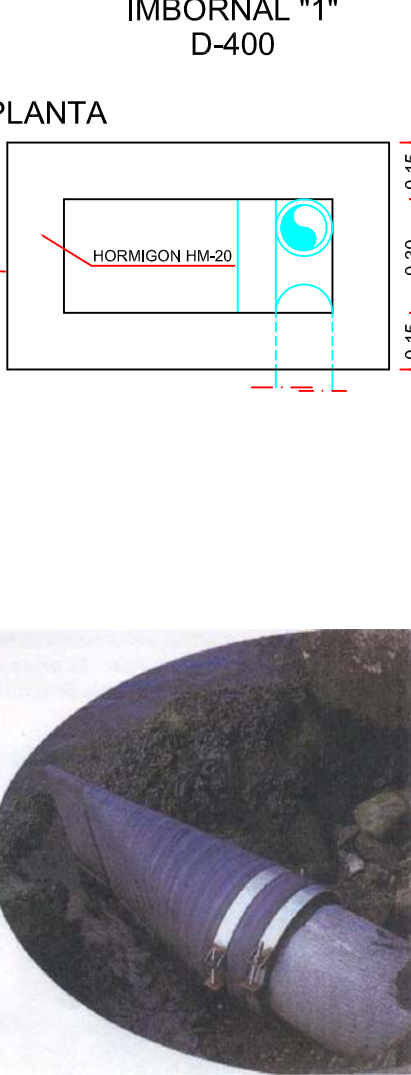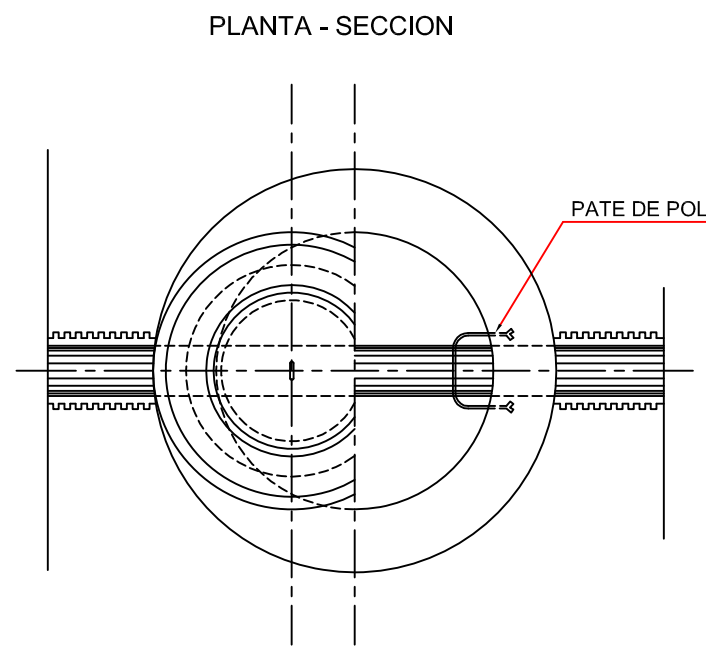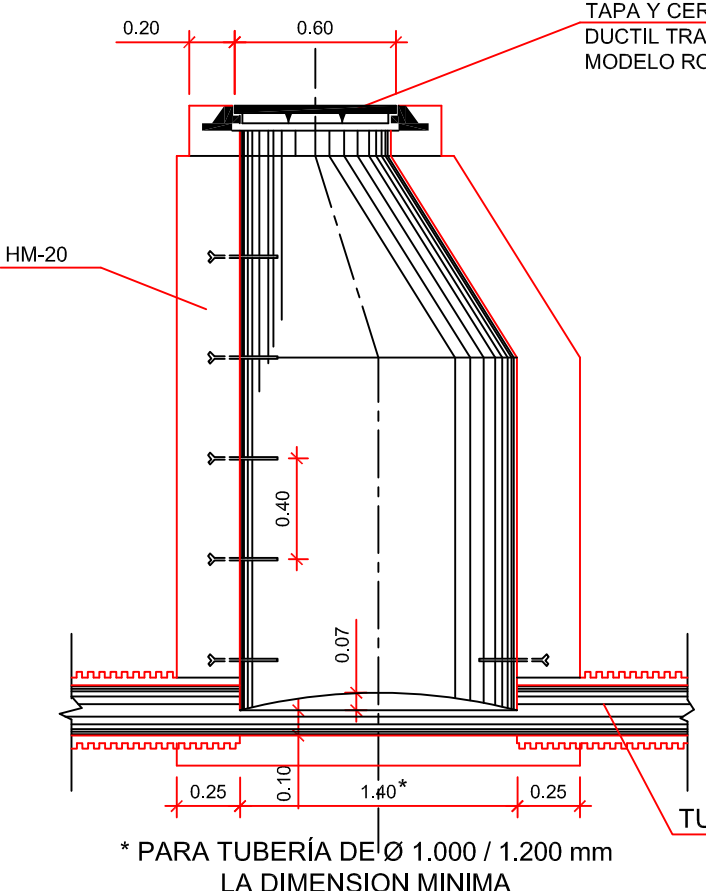



POZO REGISTRO PARA PLUVIALES
ALZADO - SECCION

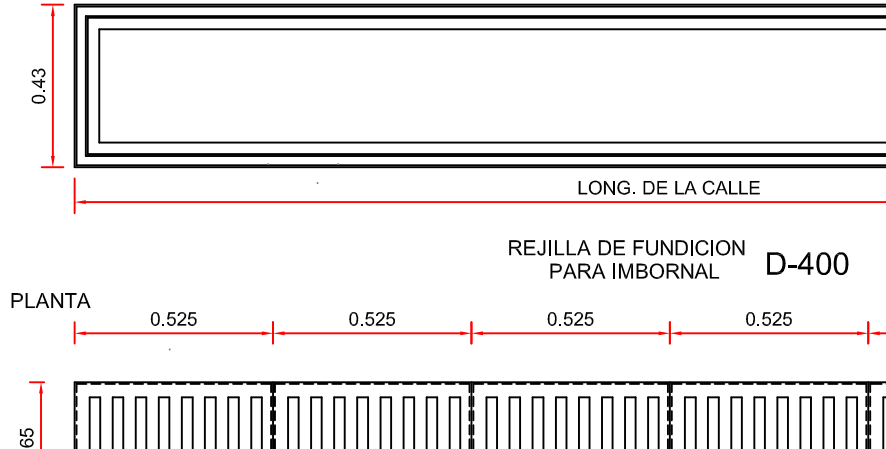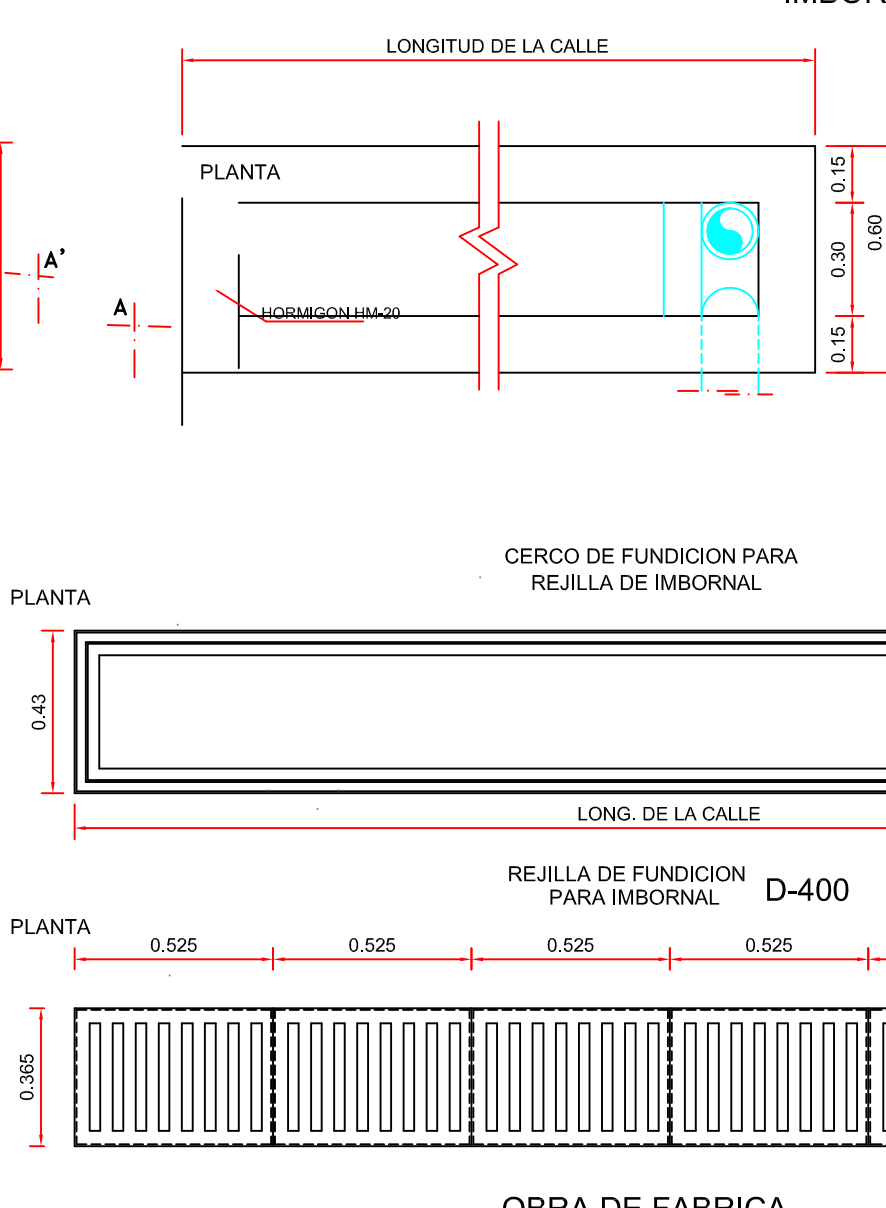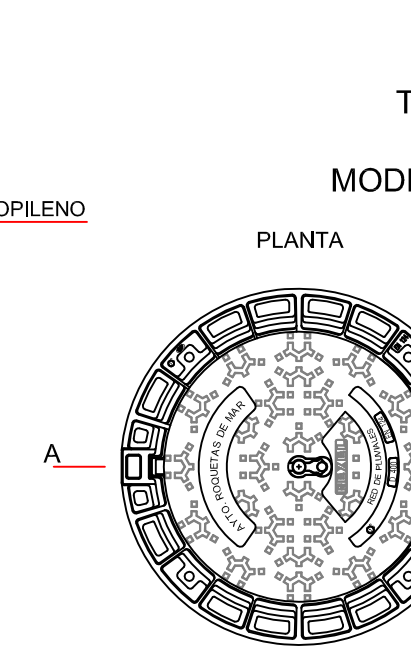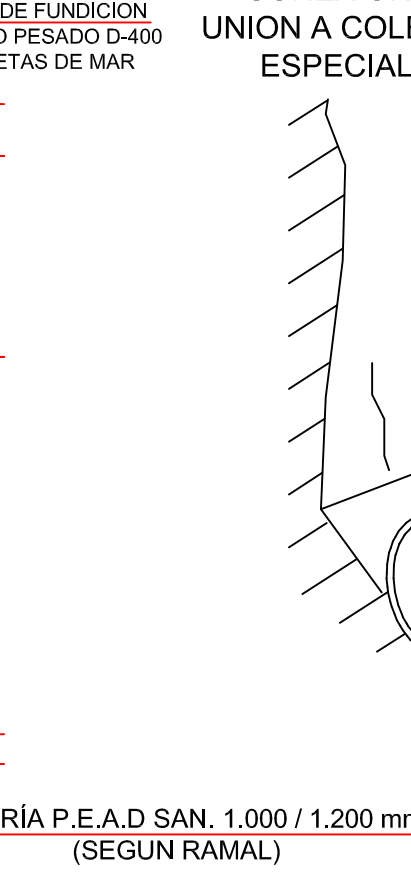

POZO REGISTRO PARA PLUVIALES
ALZADO - SECCION

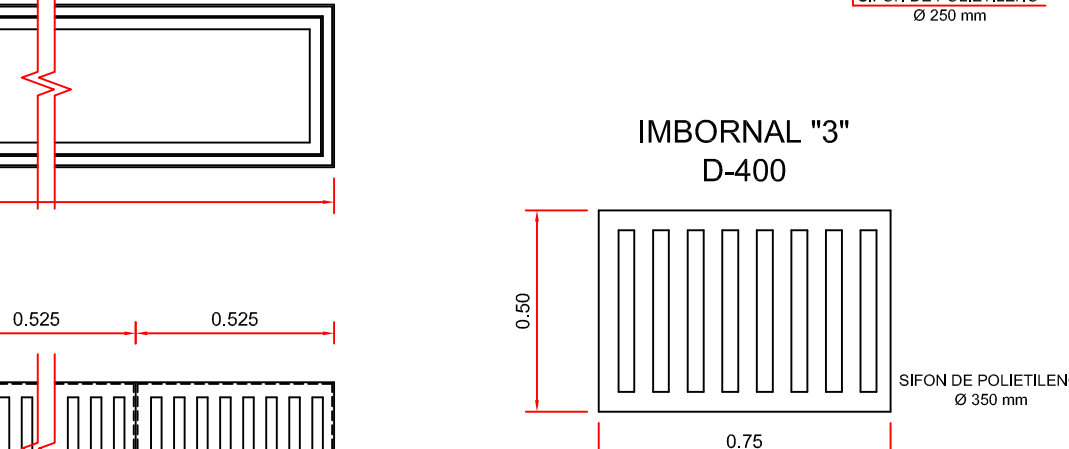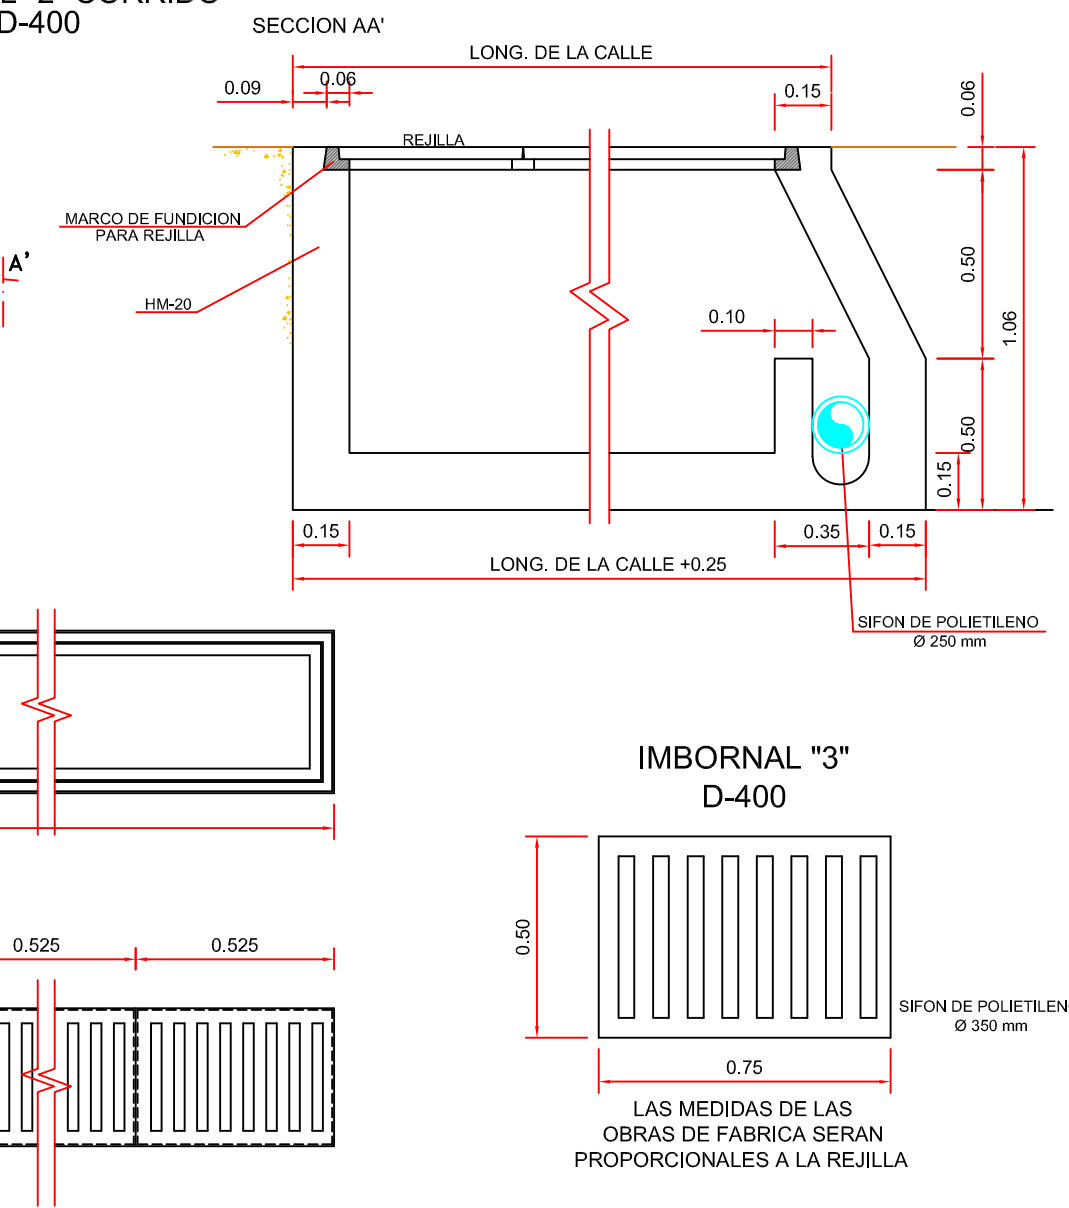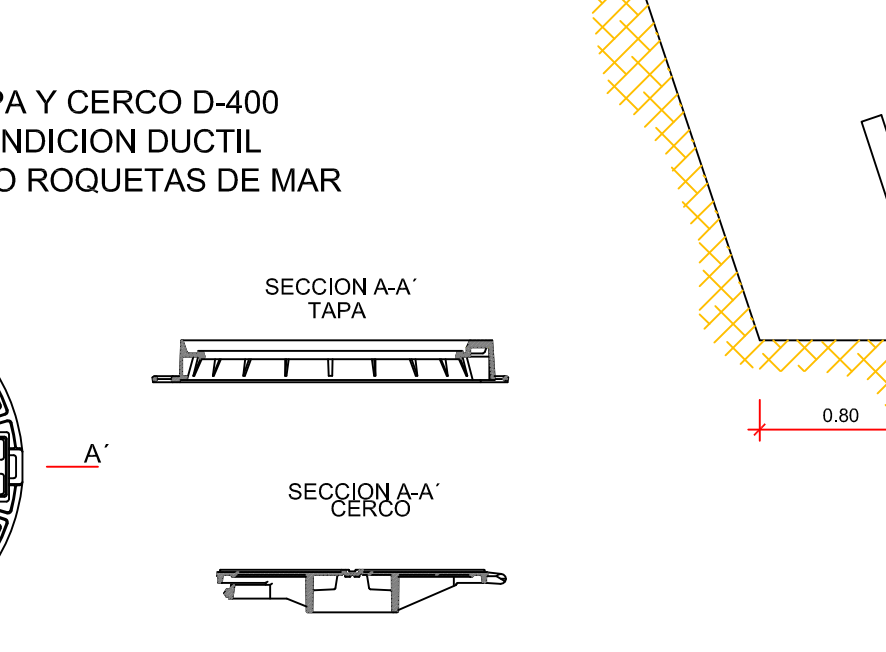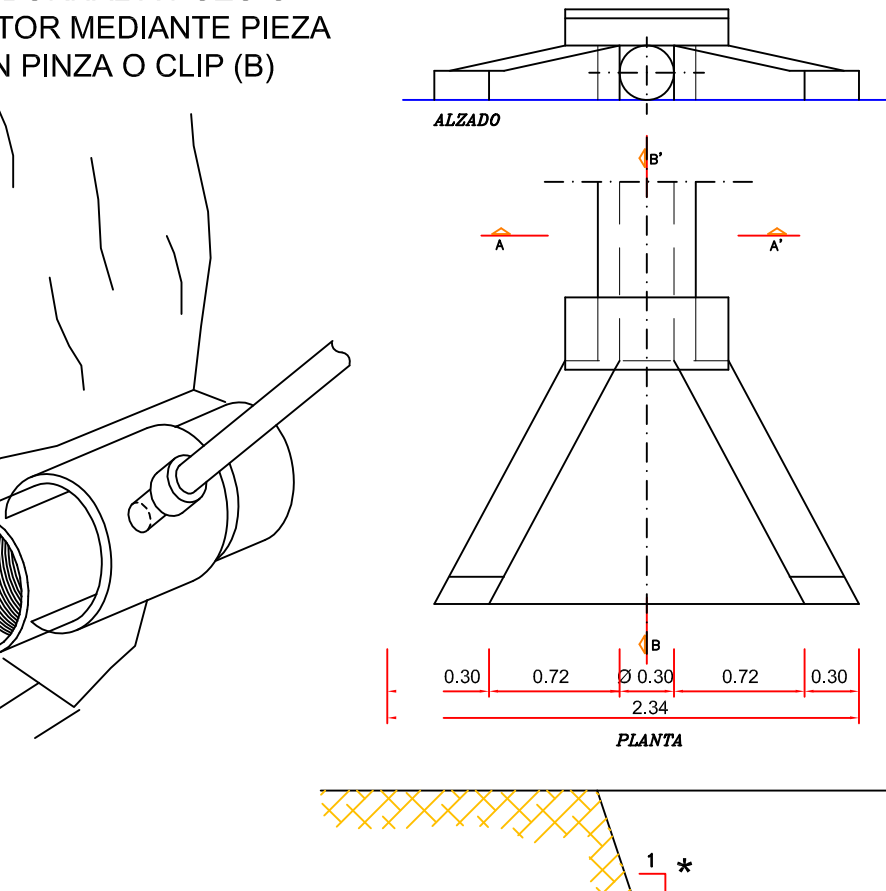

POZO REGISTRO PARA PLUVIALES
ALZADO - SECCION

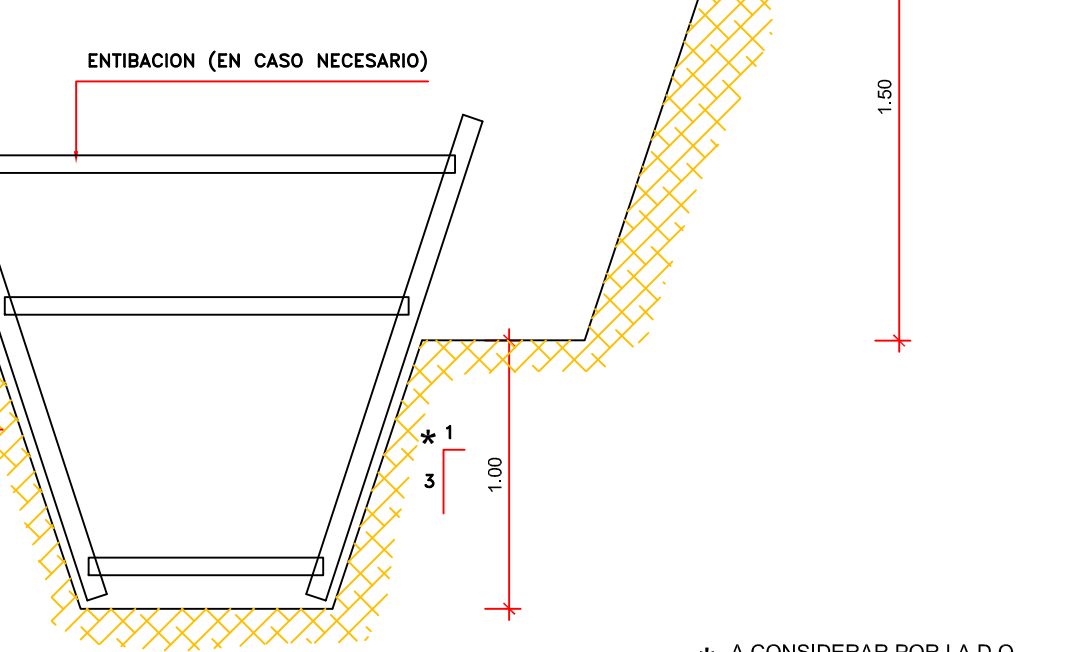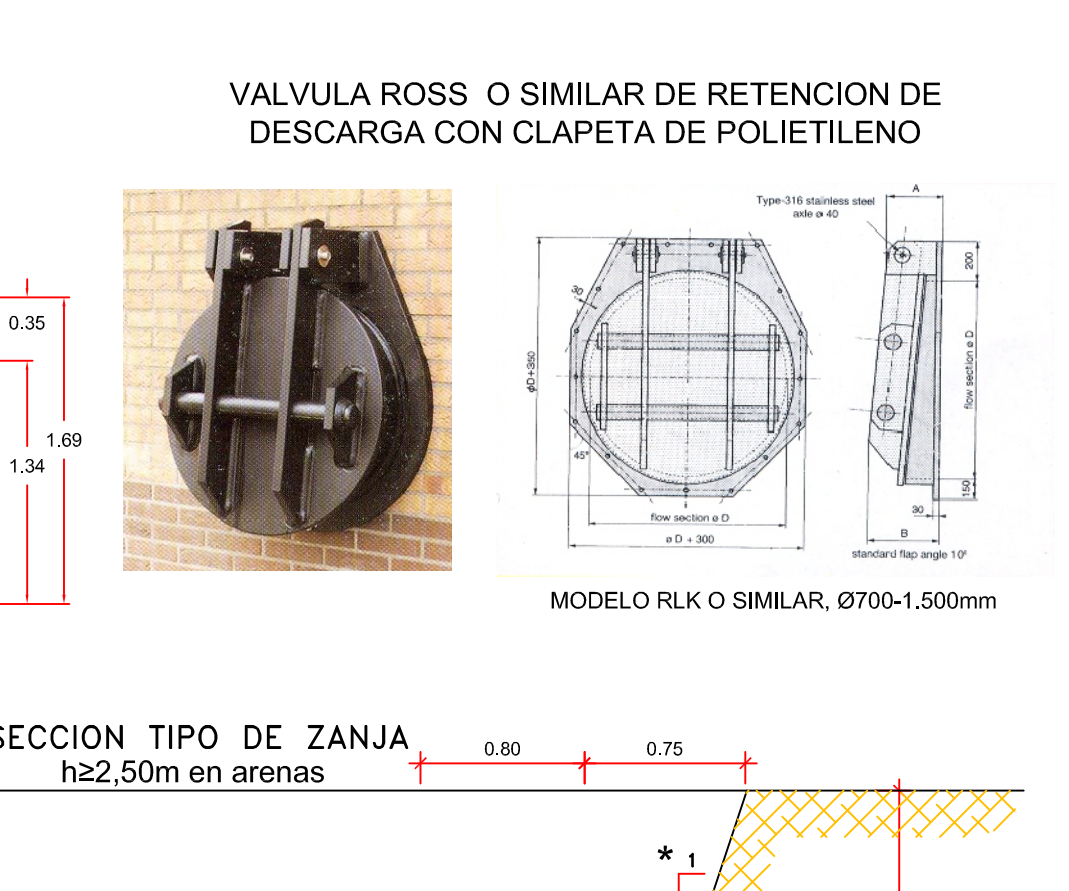

ING. AUTOR DEL PROYECTO:	PROYECTO DE REDES DE PLUVIALES Y ESPECIFICAMENTE CON SOLUCION DE CAMARA DE TORMENTAS EN PASEO DE LOS BAÑOS Y OTRAS. T.M. ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)	FECHA:	SEPTIEMBRE -2008-	ESCALA:	S/E	PLANO:	DETALLES CONSTRUCTIVOS	Nº. DE PLANO:	14
JOSE LUIS NAVARRO MARTIN		CLAVE:	208032					HOJA:	4 DE 10